


EPSS		外购件规格书			图号	YJKM0003W
					名称	限速器
序号	图号	名称	规格型号	铭牌	单重	备注
1	YJKM0003W LA1	限速器	OX-186B	中英文	7.0kg	0.3m/s
2	YJKM0003W LA2					0.4m/s
3	YJKM0003W LA3					0.63m/s
4	YJKM0003W LA4					1.0m/s
序号	项目	主要内容				
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司				
2	品牌	奥德普				
3	适用标准	GB/T 21739-2008 参照GB/T 21739				
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤, 注意铅封是否完好; (2) 提供国家电梯质量监督部门的检验报告; (3) 必须提供品合格证; (4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。				
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。				
6	包装要求	防止损伤, 按制造商包装要求。				
7 性能及参数要求						
		(a)	(a)			
		LA1	LA2	LA3	LA4	
	电梯额定速度	(b) ≤0.3 m/s	(b) ≤0.4 m/s	(b) ≤0.63 m/s	(b) ≤1.0 m/s	
	机械动作速度V _m /s	0.35-0.63 0.8 (a)	0.46-0.63 0.8 (a)	0.73-0.8	1.15-1.5	
	电气动作速度m/s	0.35-0.63 0.8 (a)	0.46-0.63 0.8 (a)	0.73-0.8	1.15-1.5	
	绳轮节圆直径A	φ150mm	φ150mm	φ150mm	φ150mm	
	限速器钢丝绳直径D	φ6 mm	φ6 mm	φ6 mm	φ6 mm	
(b)	制动力 提拉力范围	(b) ≥500 N 300-500N	(b) ≥500 N 300-500N	(b) ≥500 N 300-500N	(b) ≥500 N 300-500N	
(b)	涨紧力 张紧力	200-300N	200-300N	200-300N	200-300N	
	提升高度H适用范围	≤15m ≤18m (b)	≤15m ≤18m (b)	≤15m ≤25m (b)	≤15m ≤25m (b)	
8 其他特殊需要说明:						
组件要求: 带远程释放装置及电气复位开关, 不带编码器, 预留线缆处带接线端头, 不带支架, 无UCMP功能。						
				设计	王涛	26.5.8
(c)	7	2026-37	王涛	20260423	机械审核	俞伯武
(b)	18	2026-12	王涛	20260130	电气审核	戴佳豪
(a)	8	2024-93	徐泽邑	20240823	标准化	阮海峰
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	任斌

9 外形尺寸:

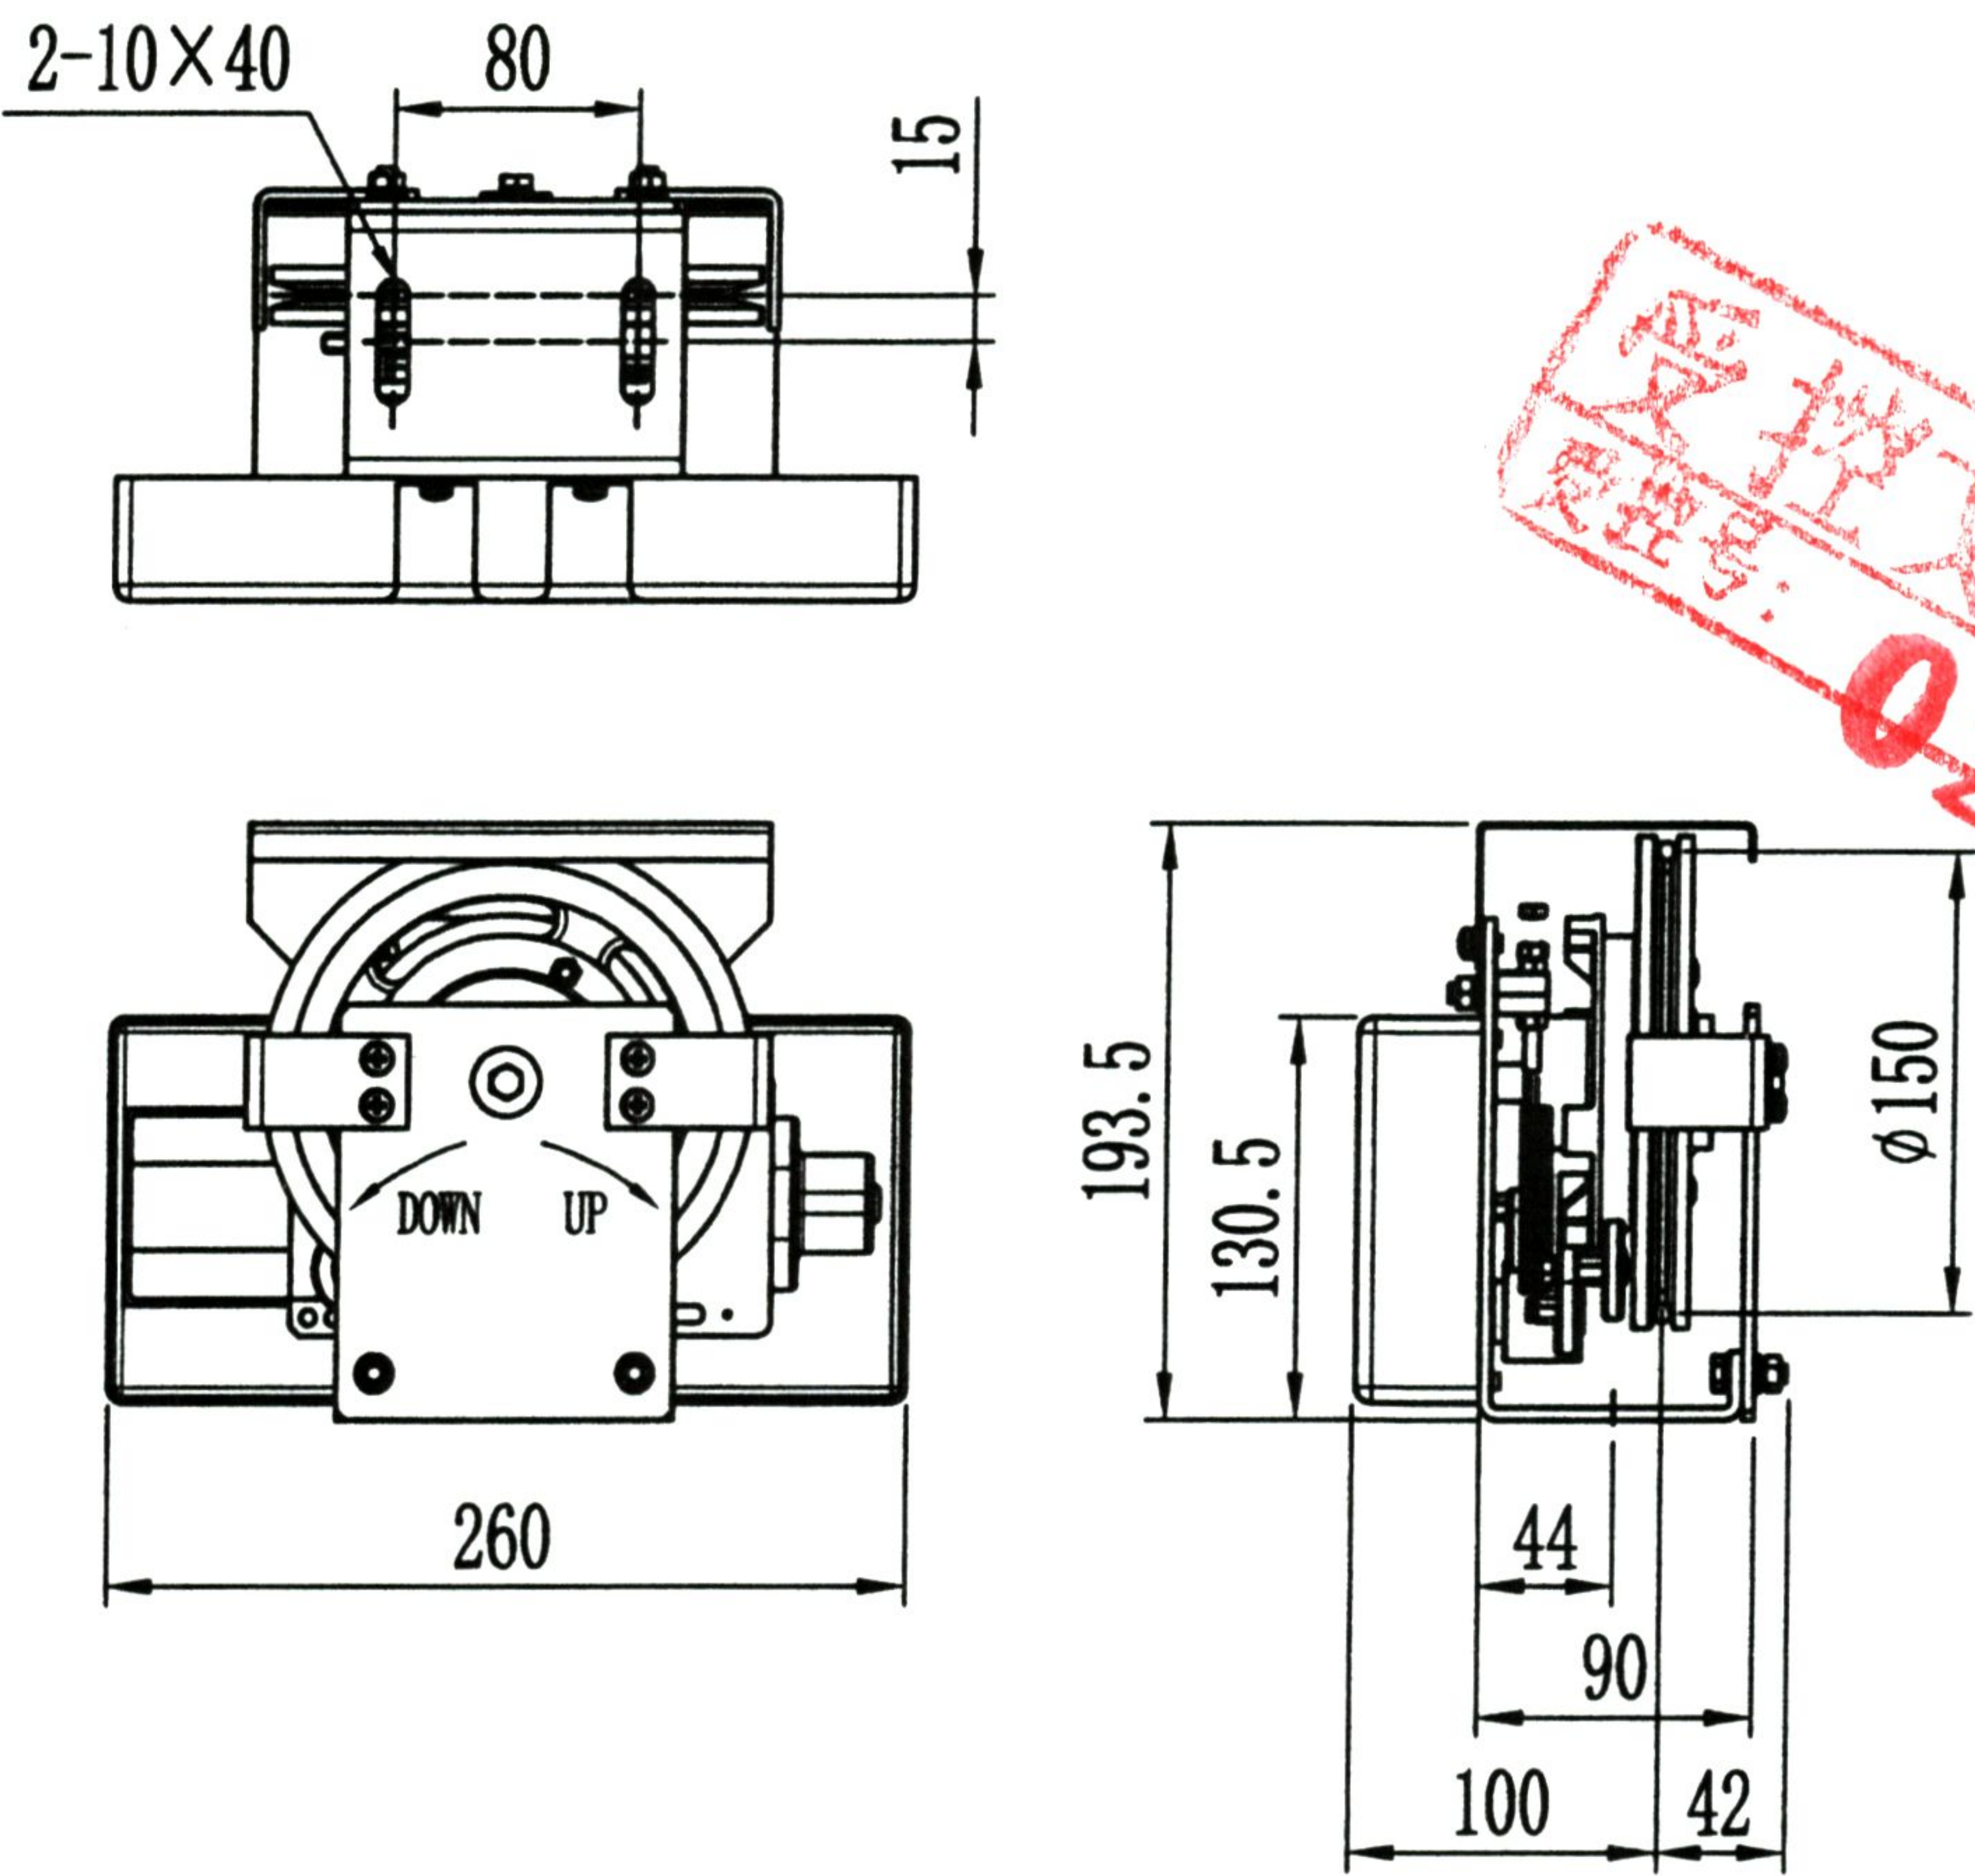

10 铭牌:

铭牌符合TSG T7007-2016 2022的各项要求。

(b)

11 接线端子接线图: (b) (c)

