


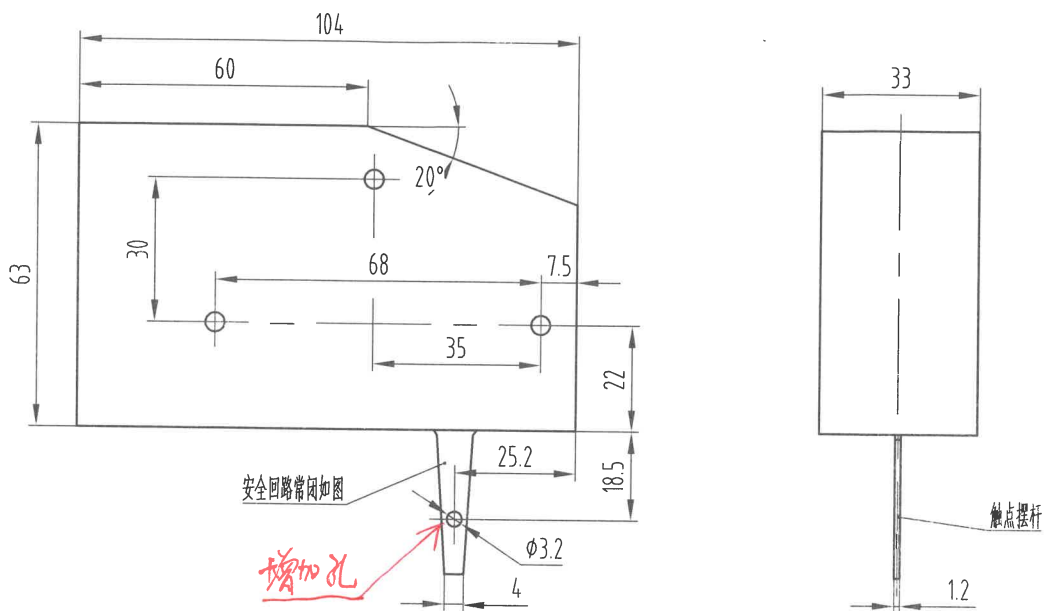

HS015BT1开关, 增加一个孔

开关安装螺钉 M3X45

技术要求

- 1 本图为HS015BT1行程开关示意图;
- 2 开关要求通过CCC认证, IP等级为IP54, 外壳为阻燃尼龙PA66;
- 3 双向电气触点, 触点材质Ag/Cu银铜复合;
- 4 摆杆触发角度 $\leq 5^\circ$, 摆杆摆动 25° (双向) 时, 安全回路必须断开, 最大摆动角度 $\geq 60^\circ$ 。
- 5 两组电气安全回路, 红线和黑线为同一回路, 线长 $\geq 150\text{mm}$ 。

G01	行程开关
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	行程开关		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:1.5
						共 1 张 第 1 页		
						OX240B601		