





优先对应图号	X70X51AEQ	确认	林圣策
会签确认日期	2025.8.6	批准	戴圣策
件号备注	X70X51AEQ001~004		
共 3 页, 第 2 页	授权	PM251111	

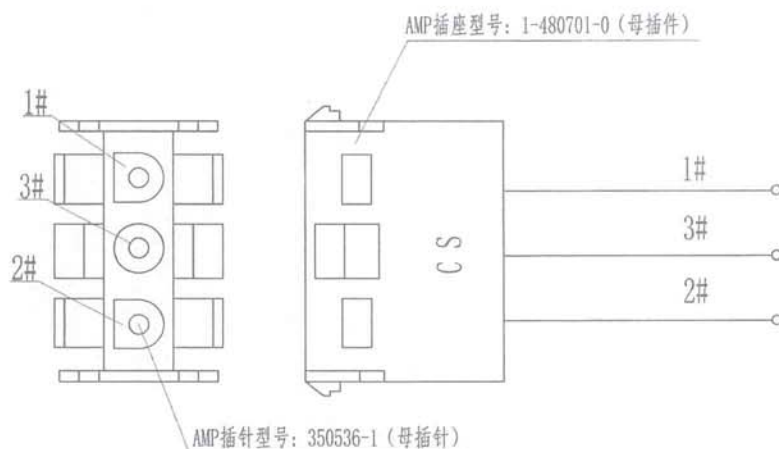

1#、2#为测试动作回路
AC220V

蓝色(1#)——线长40~50cm
棕紫色(2#)——线长40~50cm
黄绿色(3#)——线长40~50cm

3#线测试电磁铁接地线

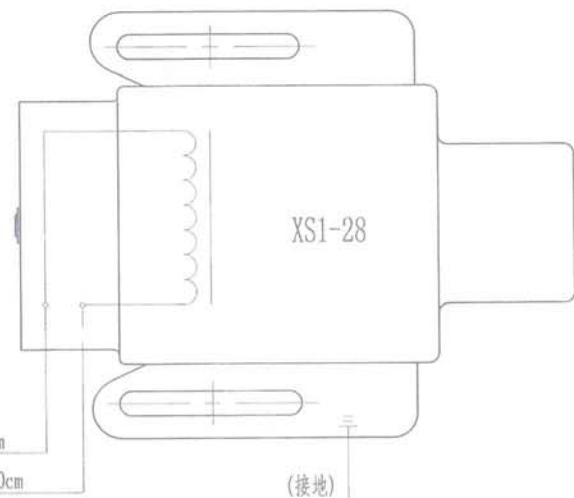

技术要求

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头和接插针按图;
- 2 接插头标号采用“CS”;
- 3 本图仅适用于会签图纸AX208V017;
- 4 露出电缆需做双层保护(露出的单根线套热缩管, 剥线处套热缩管);
- 5 电磁铁需增加过热保护措施。

接插件接头热缩管示意图



第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 李圣策 25.7.15 标准化

审核 李圣策 25.7.15

工艺

批准 1222 25.7.25

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

接线示意图


AX208V017

阶段标记 重量 比例


第 2 张 共 3 张

标记	处数	更改内容	签名	年月日

优选对应图号	X70B31A2C	确认	林云松
会签确认日期	2025.8.6	批准	戴立
件号备注	X70B31A2C001~004		
共 3 页, 第 3 页	授权	PM251111	

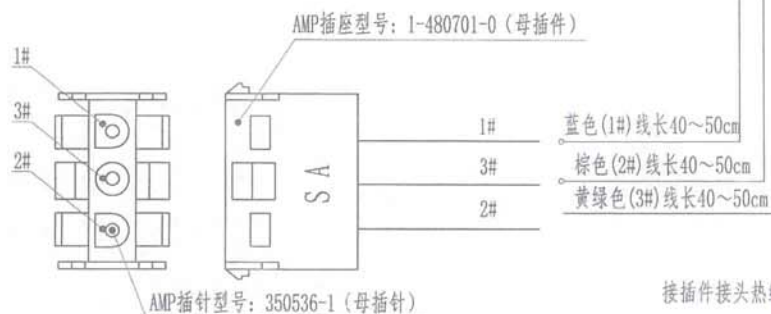


接插件接头热缩管示意图

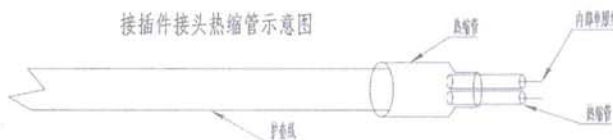

技术要求

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头和接插针按图;
- 2 1、2、3、接插头标号采用“SA”, 4、5、6接插头标号采用“FW”;
- 3 本图仅适用于会签图纸AX208V017;
- 4 露出电缆需用护套线保护;
- 5 开关需增加过热保护措施。

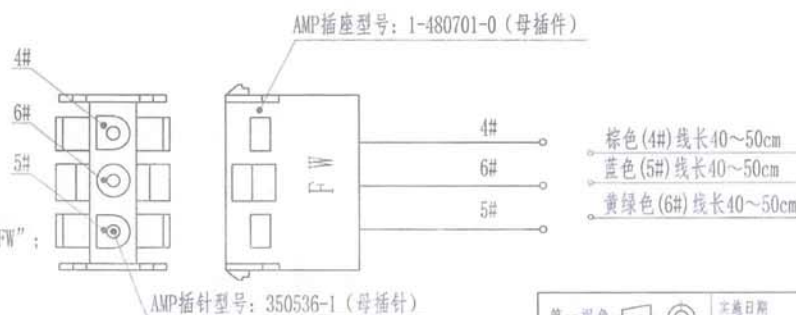

第一视角	关键特性	实施日期	AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计	李胜	25.7.25	标准化	阶段标记	重量
审核	俞佳	25.7.25		比例	1:1
工艺			批准	2025.7.25	第 3 张 共 3 张

接线示意图

AX208V017