


002X0

80000533 涨紧装置 杭州奥盈 P1-1


240-8 铸铁16kg 灰色RAL7037 铸铁配重反装 中英文

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1600	1600-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

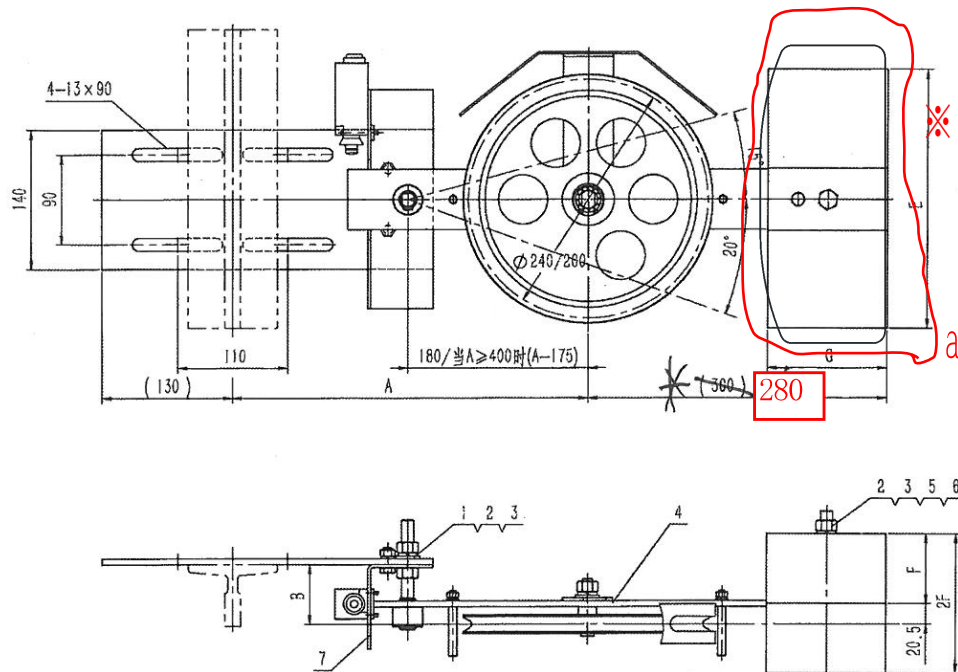

※ 配重块反装

a部视图

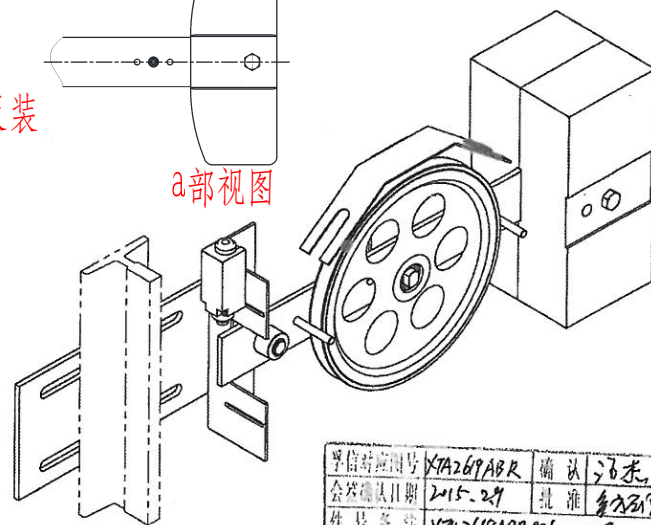

平信号图号	X7A2619ABR	确认	2015.2.7
会签确认日期	2015.2.7	批准	2015.2.7
件号备注	X7A2619ABR 001~008		
共 1 页, 第 1 页	授权	PM14645	

本图按西子孚信电梯要求提供
2014.10.20

规格型号	绳轮节径	A	B
A01	200	300~400	20~80
A02			
A03	240		
A04			

技术说明

1. 本件按 240 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 我司标配为 16KG 重晶石;
3. 参数 B 值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图示状态只能满足调整范围为 50~80mm, 绳轮安装在摇杆另外一侧时 B 能满足: 20~45mm;
4. 参数 A 常规允许调整范围为 300~400(该值按配用 T89 导轨时计算, 其余值时该范围值会有变小), 该参数 A ≥ 290mm。

图(号)附件名称	西子孚信图号	奥德普图号	钢丝绳直径	绳轮节径	配重质量	E	F	G	提升高度	导轨型号	轴承使用	备注
图(号)附件名称	X7A2619ABR001		6.3	240	16	280	50	85	0<H≤50	T75, T82, T89	单轴承	
	X7A2619ABR002		8		16	280	50	85	0<H≤50	T75, T82, T89	单轴承	
图(号)附件名称	X7A2619ABR003		6.3		16	280	50	65	0<H≤50	T114, T127	单轴承	
	X7A2619ABR004		8		16	280	50	85	0<H≤50	T114, T127	单轴承	
图(号)附件名称	X7A2619ABR005	OX-200	6.3		16	280	50	85	0<H≤50	T75, T82, T89	双轴承	
	X7A2619ABR006		8		16	280	50	85	0<H≤50	T75, T82, T89	双轴承	
图(号)附件名称	X7A2619ABR007		6.3		16	280	50	85	0<H≤50	T114, T127	双轴承	
	X7A2619ABR008		8		16	280	50	85	0<H≤50	T114, T127	双轴承	

7	OX200.1	安装板组件	1		2.700	2.7	
6	OX200-1(8)	配重块(8kg)	2	重晶石	8.02	16.04	按指令要求选用
5	GB/T 5780-2000	螺栓M12×160	1		0.16	0.16	
4	OX200.2	绳轮组件	1		4.95	4.95	
3	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	2		3.63	7.26	
2	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06	
1	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2		0.01	0.02	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
涨紧装置			OX200	
设计	处数	分区	审核	日期
设计	2014.10.25	审核	2014.10.25	2014.10.25
校对	2014.10.25	审核	2014.10.25	2014.10.25
审核	2014.10.25	审核	2014.10.25	2014.10.25
工艺	2014.10.25	审核	2014.10.25	2014.10.25
阶段标记			重量	比例
			24.40	1:5
共 张			第 张	