
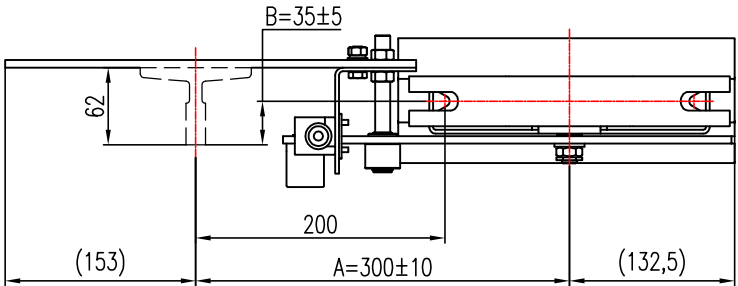
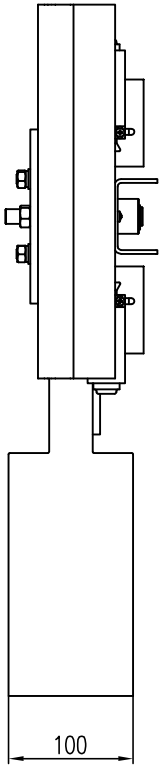


80001171 OX-300涨紧装置（配重选用OX-300A重锤式，双开关）巨立电梯 P1-3
200-6 A=300 B=35 重晶石18KG 灰色RAL737 全英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

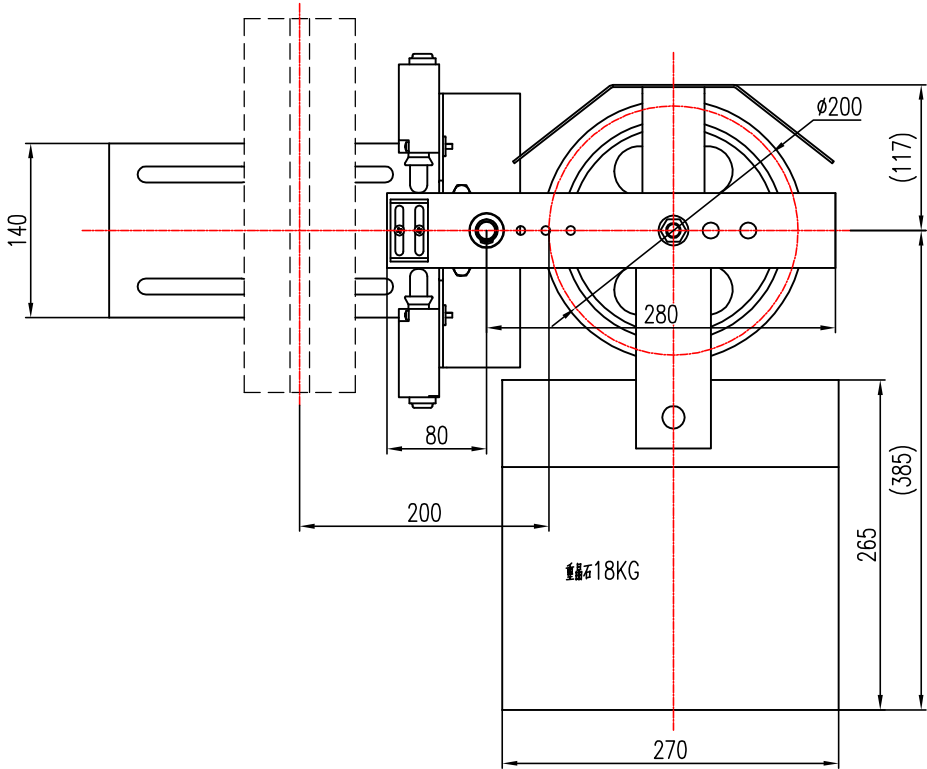

						总装图			宁波奥普电梯部件有限公司			
											涨紧装置	
设计			标准化						阶段标记		重量	比例
校对											24.17	1:4
审核										OX200(OX300)		
工艺			批准			共 张 第 张						

借(通)用件登记

旧版图号



底图总号

签字

日期

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80001171 0X-300涨紧装置（配重选用0X-300重锤式，双开关）巨立电梯 P2-3
200-6 A=300 B=35 重晶石18KG 灰色RAL7037 全英文

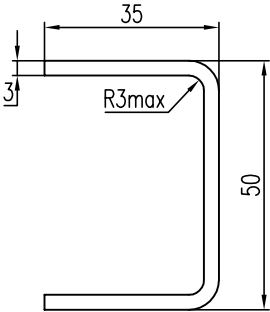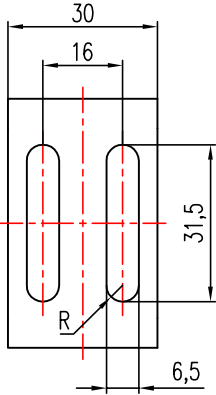


4mm Q235A钢板
去锐角毛刺，电镀白锌

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						开关打板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				涨紧装置	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对									OX300A100	
审核							24.17	1:1		
工艺			批准			共 张	第 张			

80001171 OX-300涨紧装置（配重选用OX-300重锤式，双开关）巨立电梯 P3-3
200-6 A=300 B=35 重晶石18KG r灰色RAL7037 全英文

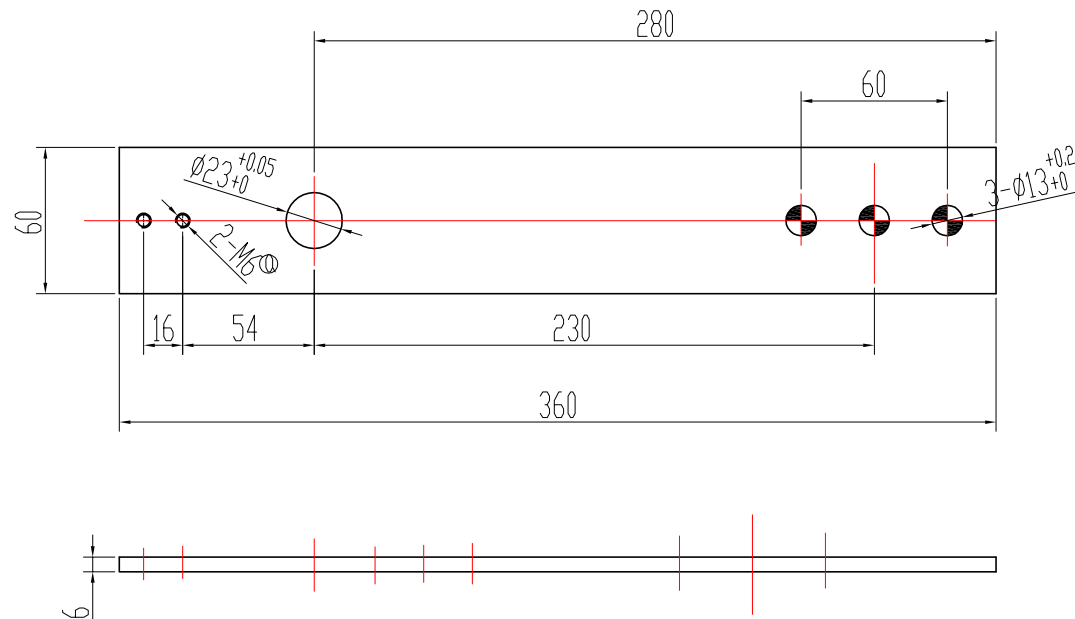

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、螺纹孔倒角倒 $0.5 \times 45^\circ$;
- 3、表面烤漆,颜色见烤漆颜色明细表;
- 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

										常用		保留		一次		AOPU°		宁波奥德普电梯部件有限公司			
										核准		日期		重量		比例		名称			
										APPROVED		DATE		WEIGHT		SCALE		TITLE			
												2017.04.03				1:3		摇杆			
												制图									
												周正04.03									
												设计									
												于洪旭04.03									
												审核									
												CHECKED				共 1 张 第 1 张					
																		图号			
																		OX-200.2.1-1			
																		版本			
																		A			