


80001192 OX-288T安全联动装置(长轴和短轴非标, 支架客户自理) 菲莱茵德菲尔 P1-3
DBG=2686 C=208 配4根M10长拉杆 L=3700

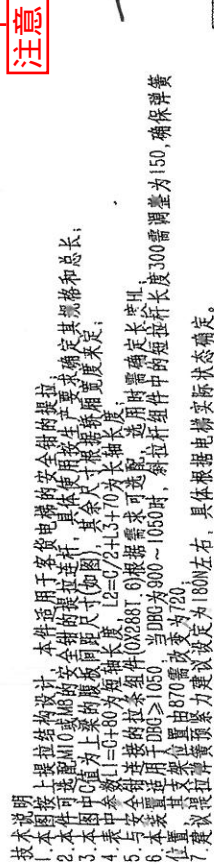


19.1.61

[illegible]

80001192 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标，支架客户自理) 菲莱茵德尔菲 P2-3
DBG=2686 C=208 配4根M10长拉杆 L=3700

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

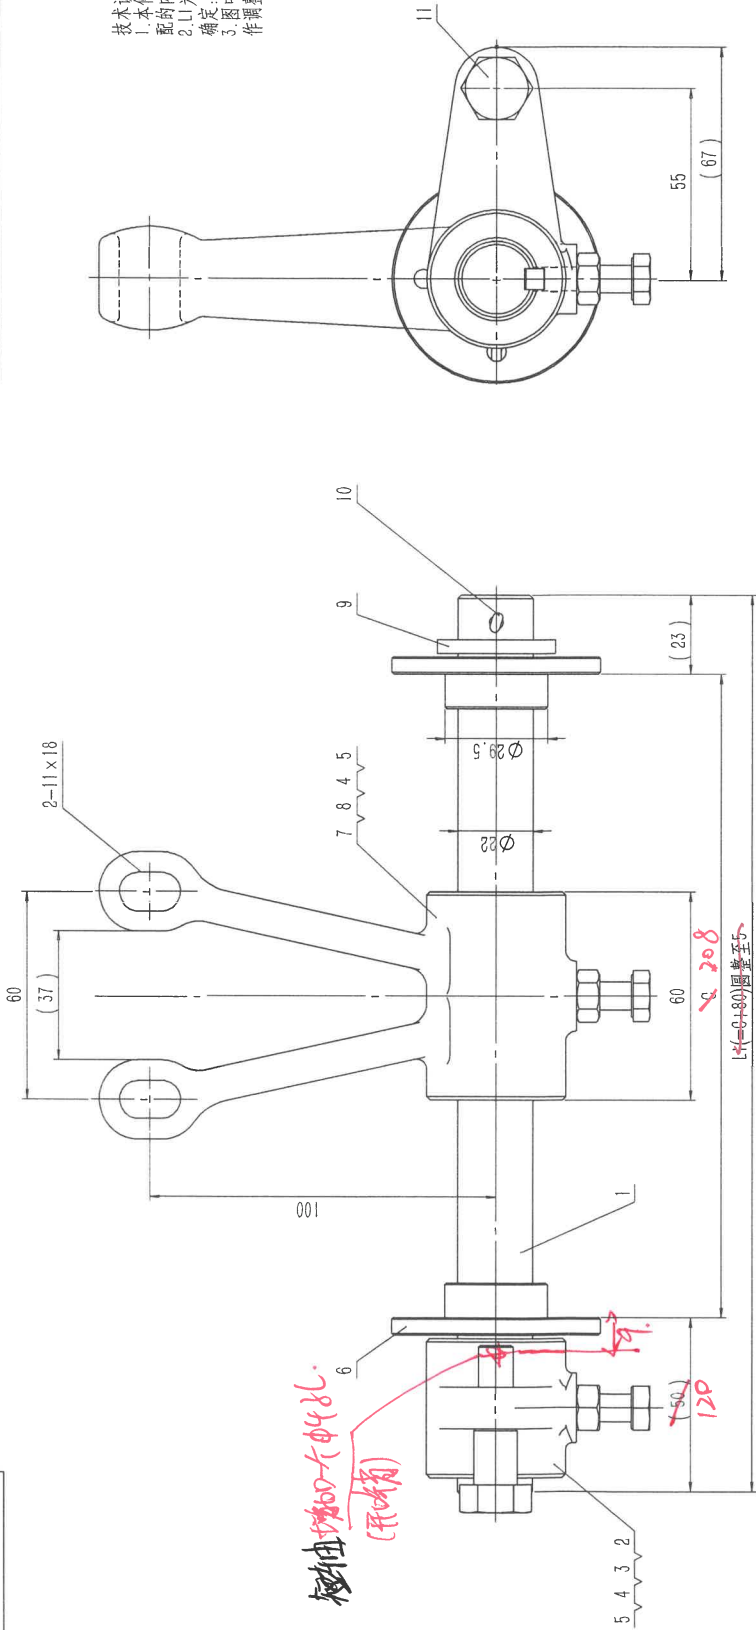

技术说明
1. 本图中的O值根据电梯轿厢架上梁装
配的内容尺寸情况确定;
2. L1为短轴总长,需根据实际使用状态
确定; L1=O+80(结束图量为5);
3. 图中各件的锁位置尺寸根据实际使用可
作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320


序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	GB/T 6170	螺母M8	2		0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2		0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1		0.01	0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.2-1	短轴	1	Q235A/Φ24	0.73	0.73	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	

宁波奥德普电梯部件有限公司

短轴组件

OX288T.2

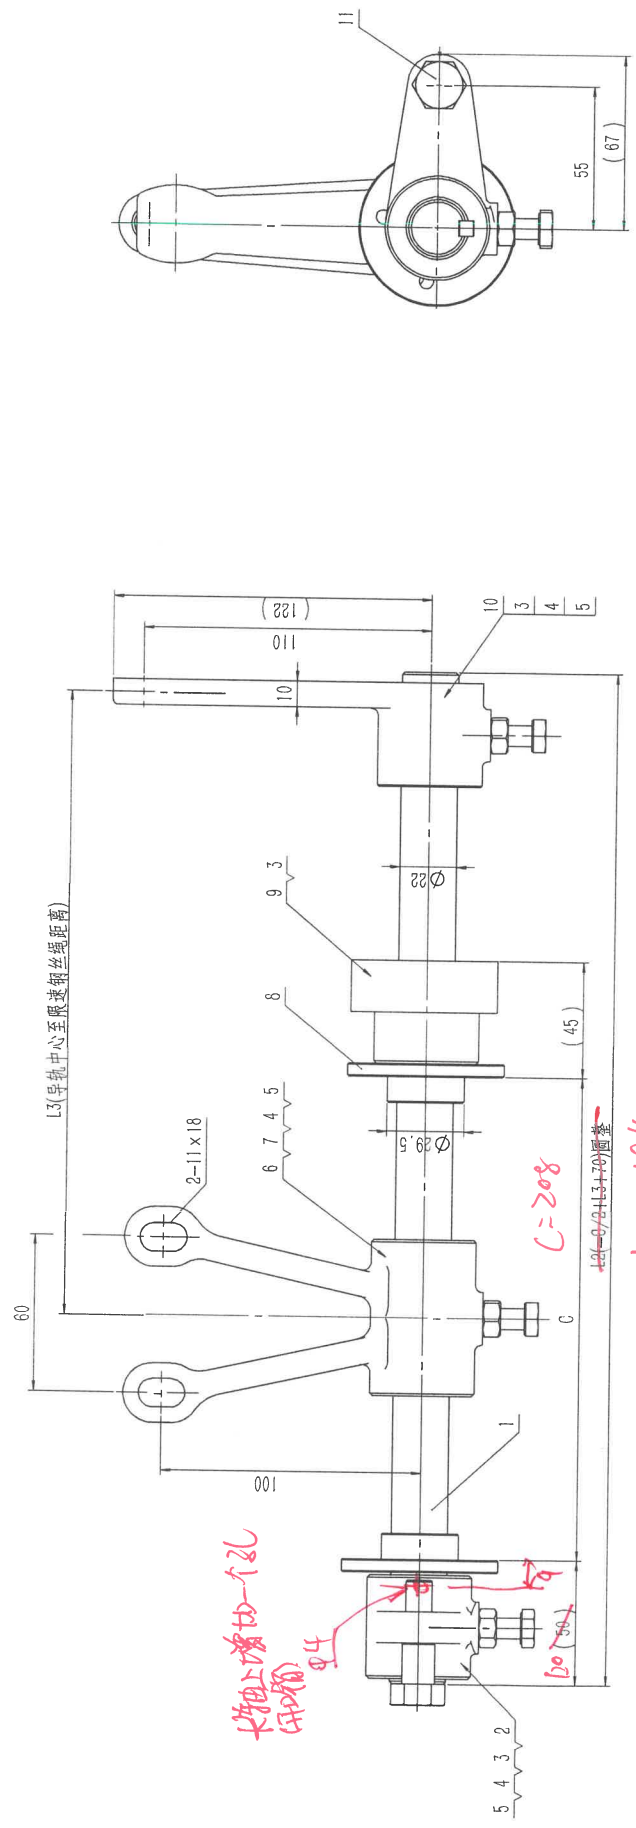

技术说明
1. 本图中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内空尺寸情况确定，参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸，一般为200~240，具体需根据实际确定，我司常规L3=240配
2. L2根据实际使用状态确定：
L2=L3+C/2+70 (结果圆整为10)
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电锁类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
				L2	L3
客梯	1T	180	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	备注
7	GB1096 6×60	平键	1		0.02	
6	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	
5	GB/T 6170	螺母M8	3		0.01	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	3		0.02	
3	GB1096 6×40	平键	3		0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	
1	OX288T.1-1	长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	
10	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	
9	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	
8	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	

标记	页数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺					
共	张				
重量	3.50				
比例	1:2				
长轴组件					
OX288T.1					