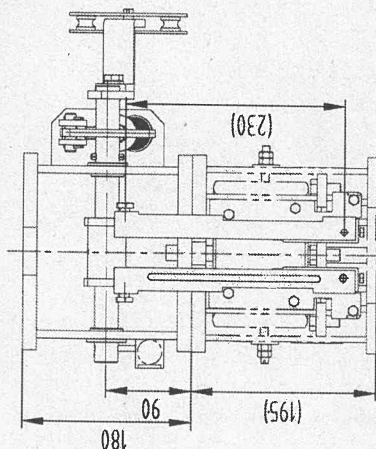
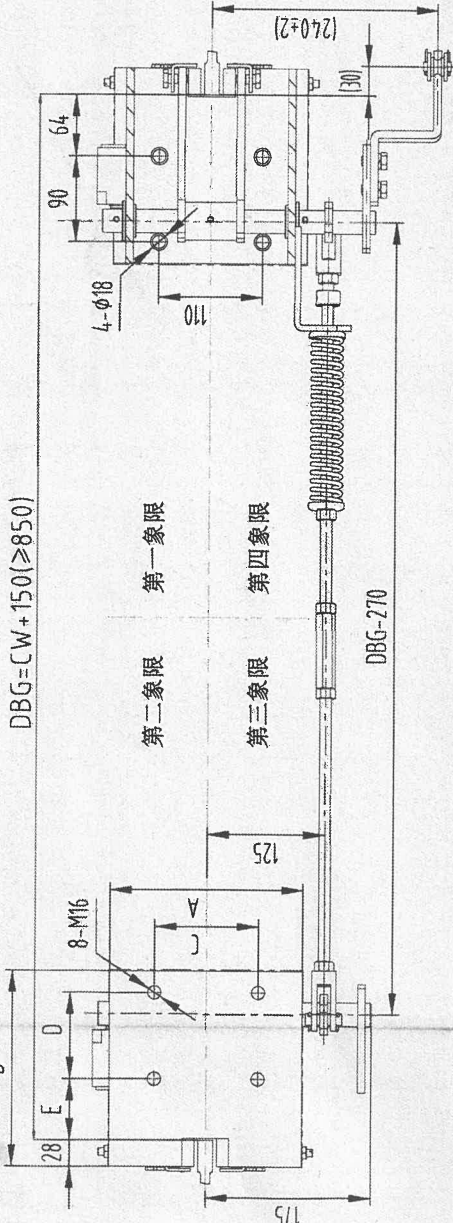


80001251 OX-188DT安全钳制装置(SDZY002 右置式 第二、四象限) P1-3
1300 < CWS≤1450 1450 < DBG≤1600 T1R236-11Z 本色RAL6005 中英文 山东富士制御


$$\text{DBG} = \text{CW} + 150 (\geq 850)$$


和号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	30	64
A02	205	205	110	70	70

每架翼重/W	机身面积/S _{BG}	外机柱1	外机柱2
1000<W≤1500	1150<S _{BG} ≤1300	1000~104.0	565
1150<W≤1300	1300<S _{BG} ≤1450	1150~1190	715
1300<W≤1450	1450<S _{BG} ≤1600	1300~134.0	865
1450<W≤1600	1600<S _{BG} ≤1750	1450~14.90	1015

1. 本表按配型OX-188(A02)安全标准要求, 选用时请注意四角调整;
2. 本表要求安全开关为1H236-11Z(自锁元件), 如要配发手动上升关时请注明;
3. 本表要求将安全开关需更换为OX188下锁机构中专用限位, 配发该限位时注意提供;
4. 上图中C为钢丝绳重量, $DBG = CW + 150$;
5. 根据CW和DBG的尺寸选择相应的短柱附件, 再按12K1调整短柱长度。

[illegible]

安全制动装置

AODEPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

0X188DT(SDZY002)

