


1982X0


80001368 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) 菲莱茵德菲尔 P1-3

DBG=1686 C=202 配4根M10长拉杆 L=3250

支架客户自理, 奥德普只提供零部件, 奥德普不承担使用问题
需客户自行处理, 奥德普不承担使用问题

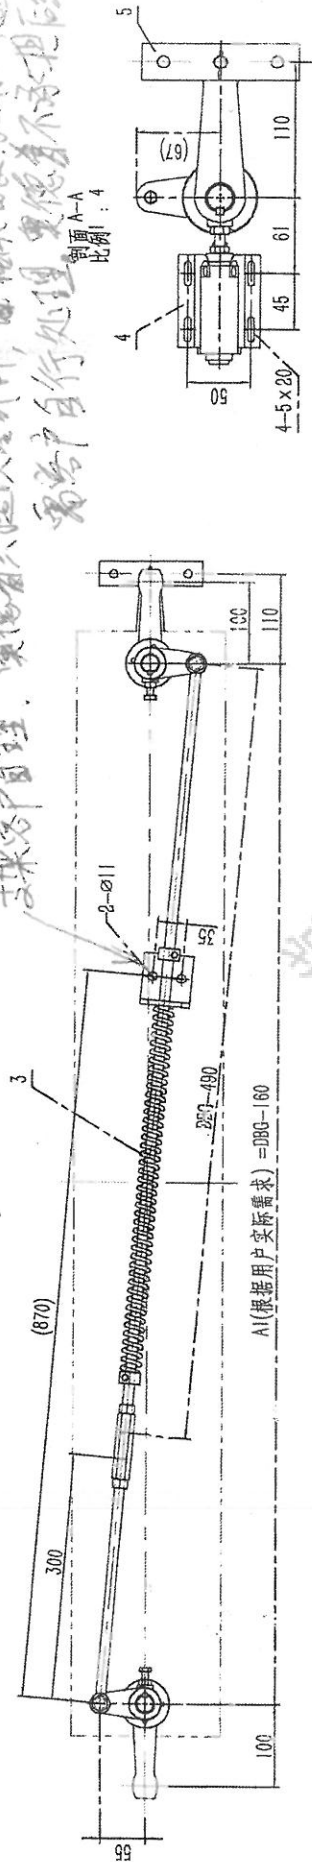

另外配2个开口销3.2

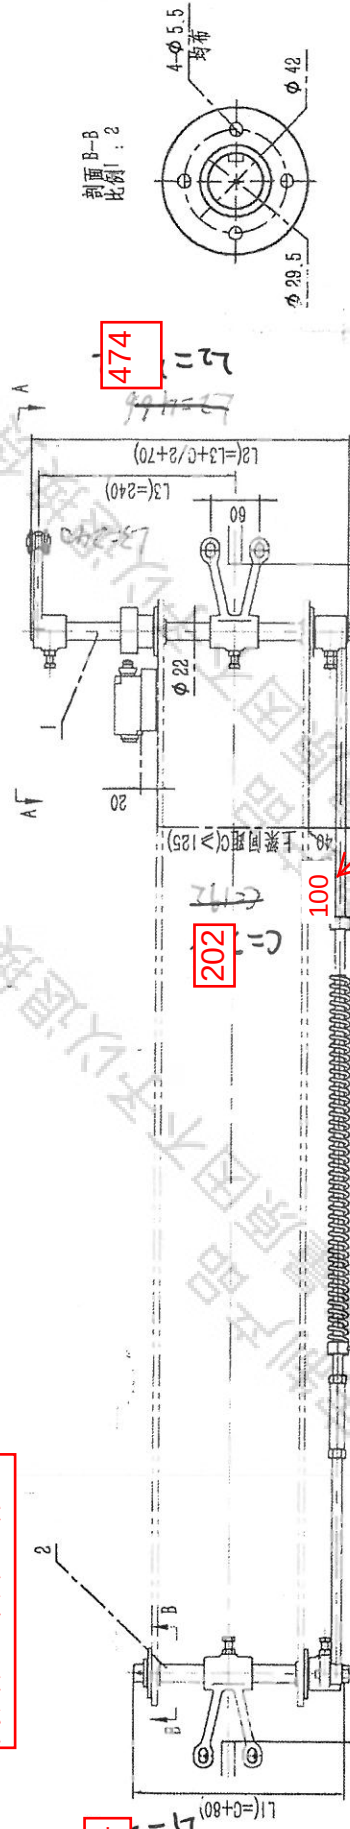

344

474

202

100

导轨距DBG(≥1050)

技术说明
1. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
2. 本图按M10螺帽的安全钳的提拉设计, 具体使用按生产要求确定其螺帽和总长。
3. 本图中C值为上提的螺帽间距, 其余尺寸按螺帽间距确定。
4. 求C值时, $L = C + 160$ 为短轴长度, $L_2 = C/2 + L_3 + 70$ 为长轴长度。
5. 与安装螺帽连接的拉杆组件(OX288T.6)根据需求可定制, 选用时需确定长度。
6. 本图按上提联动装置设计, 当DBG为300~1050时, 斜拉杆组件中的短轴杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置。
7. 建议其支架安装位置由870需调整为720。
8. 建议其支架安装位置由870需调整为720。
9. 建议其支架安装位置由870需调整为720。
10. 建议其支架安装位置由870需调整为720。

黄华 19.1.9

注意

制图/审核
制图/审核

制图/审核

制图/审核


制图/审核

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	

装配件				上提拉联动机构	
标记	数量	文件更改号	签名	年月日	
设计			标准		
校对					
审核					
工艺					
阶段标记	重量	比例			
	10.0	1:1			
共	张	张	张	张	张
OX288T					

宁波奥德普电梯附件有限公司

技术说明
1. 本图中的O值根据电梯轿厢架上梁装
配的内容尺寸情况确定;
2. 11为短轴总长, 需根据实际使用状态
确定; 11=O+80(结果取整为5);
3. 图中各件的销位置尺寸根据实际使用可
作调整。

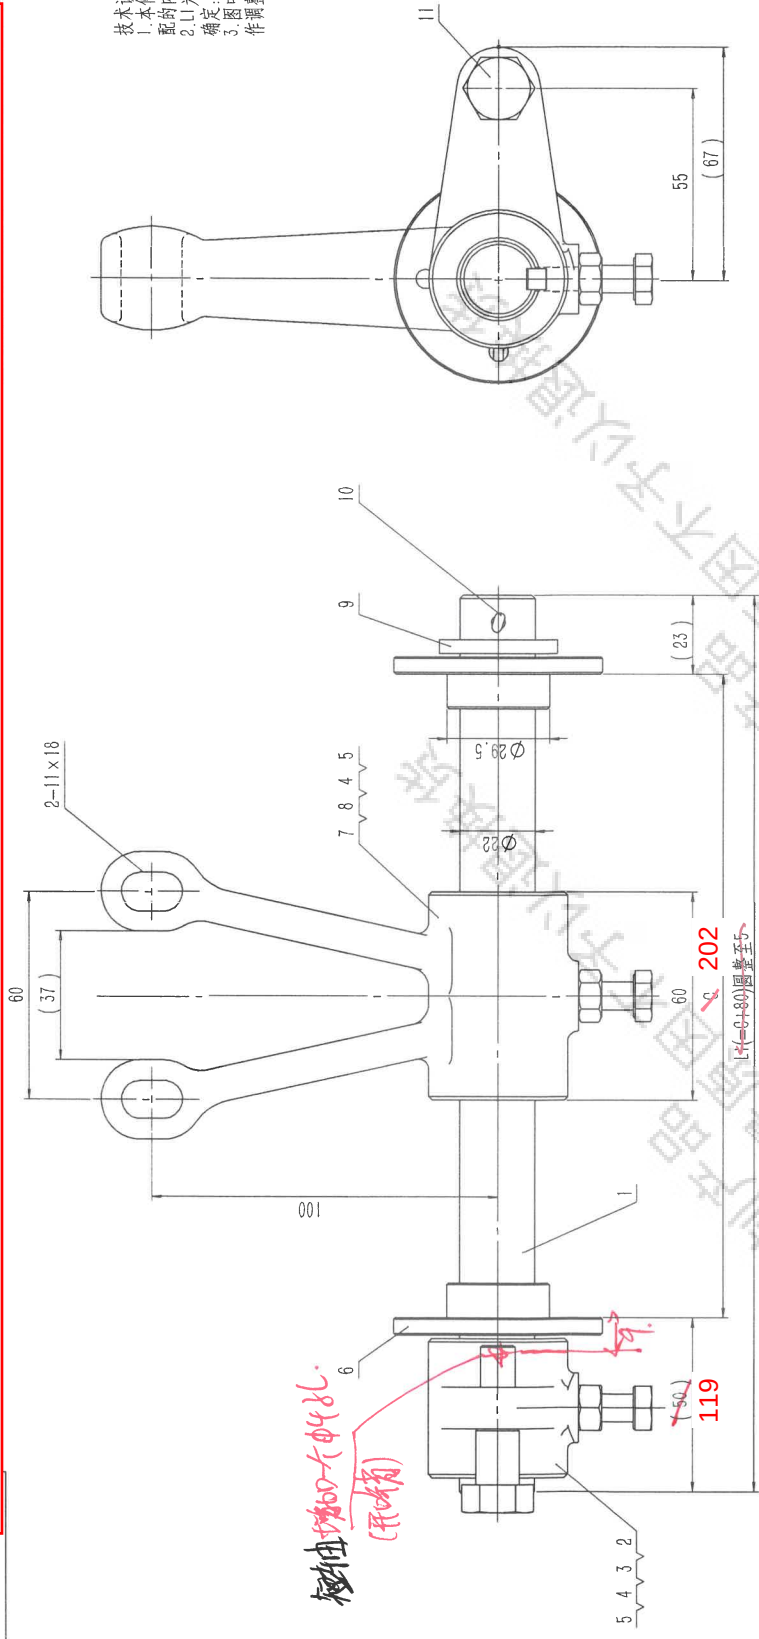

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

5	GB/T 6170	螺母M8	2	0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2	0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1	0.01	0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	0.40	0.4	
1	OX288T.2-1	短轴	1	0.73	0.73	
序号	代 号	名 称	数 量	重 量	总 重	备 注

11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
序号	代 号	名 称	数 量	材料说明	重 量	总 重	备 注

标记				处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计						标准化		
校对								
审核								
工艺								
材料说明				数量	重量	总重	备注	
OX288T.2				共 张	第 张	比例		


宁波奥德普电梯部件有限公司

短轴组件

OX288T.2

80001368 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) 菲莱茵德尔菲 P3-3
DBG=1686 C=202 配4根M10长拉杆 L=3250

30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

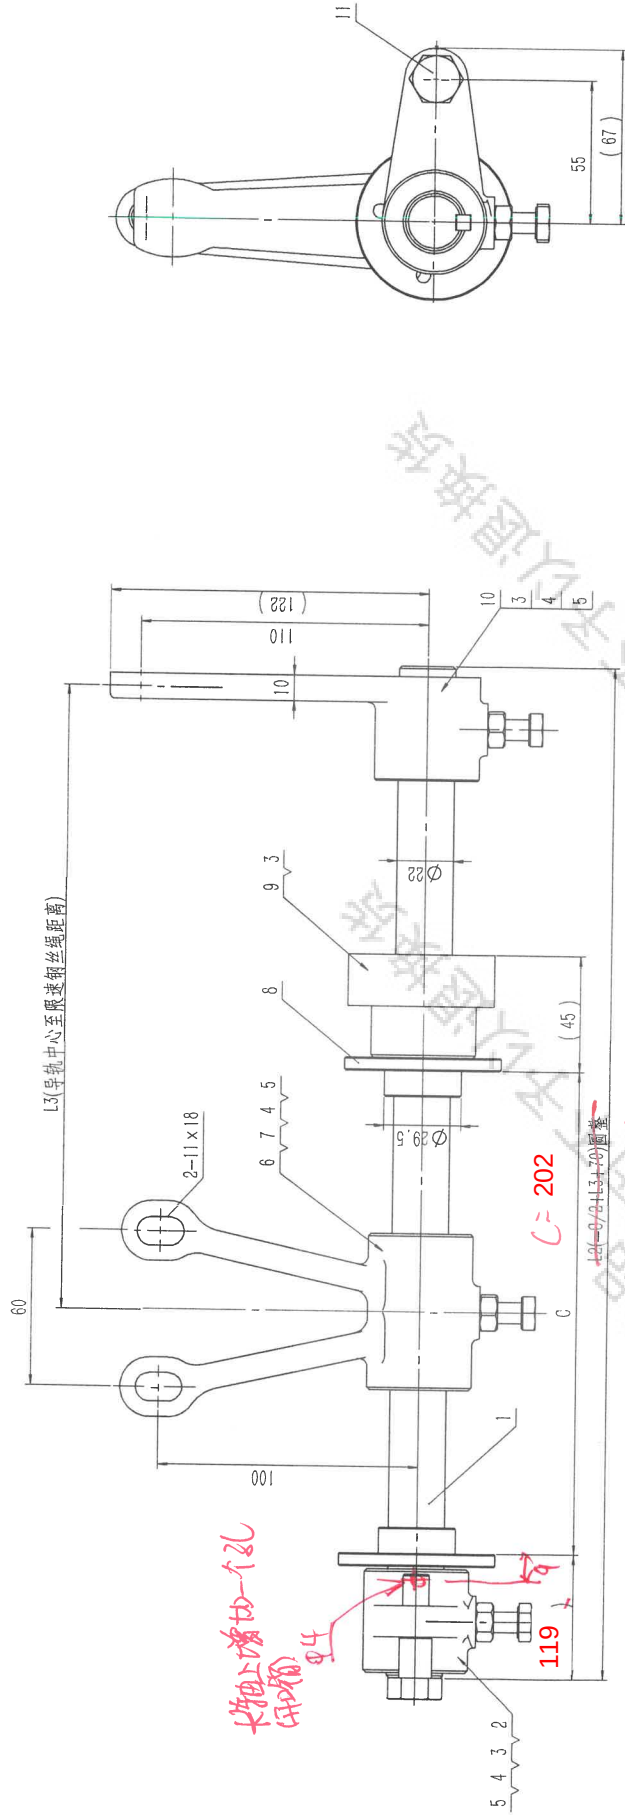

技术说明
1. 本图中的C值根据电梯轿厢架上梁装置的内尺寸情况确定, 参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸, 一般为200~240, 具体需根据实际确定, 我司常规L3=240配;
2. L2根据实际使用状态确定;
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电锁类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
客梯	1T	180	200	L2	L3
	≤2T	160	185	410	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	分区	文件更改号	签名	年、月、日	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60					平键	1		0.02	0.02	
6	OX288T.1-3					拉条支架	1	QT400/Z035	0.85	0.85	
5	GB/T 6170					螺母M8	3		0.01	0.03	
4	GB/T 5783					螺栓M8×25	3		0.02	0.06	
3	GB1096 6×40					平键	3		0.01	0.03	
2	OX288T.1-2					联动曲柄	1	QT400/Z035	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1					长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	1.1	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/Z035	0.48	0.48	
9	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
8	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1