

 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书		图 号	GPAR0154
				名 称	提拉机构

序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注
1	GPAR0154D001	提拉机构	OX-288T		

序号	项 目	主 要 内 容	
1	参考厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司	
2	认证要求		
3	包装要求	(1) 包装牢固; (2) 标明名称、型号、个数、制造商、制造时间。	
4	检查标准	性能试验标准	
		进厂检测标准	(1) 必须有产品检验合格证; (2) 检验形状尺寸、安装尺寸是否正确; (3) 产品外观不能损伤, 不得有裂纹、伤痕。

5 其他特殊需要说明

1. 本外购件包括提拉机构的长轴组件、短轴组件、斜拉杆组件、开关安装架和钢丝绳连接件。
本外购件还需附带与安全钳连接的拉条组件以及上述各组件的连接用小零件。

2. 预紧提拉力可以达到250N。

3. DBG、C、A1、L1、L2、L3和HL的值由生产通知单指定。

4. 本外购件的自重为: $(L1+L2) \times 2.8 + HL \times 0.7 + (DBG-190) \times 0.9 + 3.5$ 其中, 长度单位为米, 重量单位为千克。


80001447 OX-288T安全联动装置 沈阳远大 P1-2
DBG=1950 C=189 L1=269 L2=385 L3=220 HL(M10)=3560mm 4根

					设 计	张 鹏	2018-10-8
					审 核	姜 楠	2018-10-10
					标 准 化	姜 楠	18.10.17
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	姜 楠	2018.10.18

GPAR0154


6 外形尺寸, 接口要求

80001447 OX-288T安全联动装置 沈阳远大 P2-2
DBG=1950 C=189 L1=269 L2=385 L3=220 HL(M10)=3560mm 4根

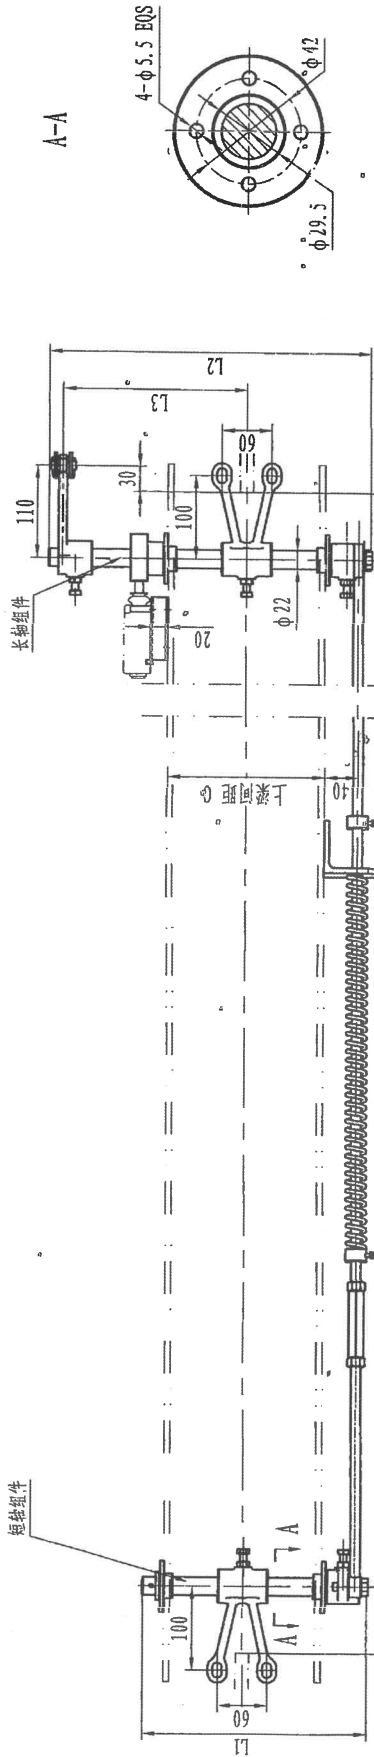

导轨顶距 DBG

B

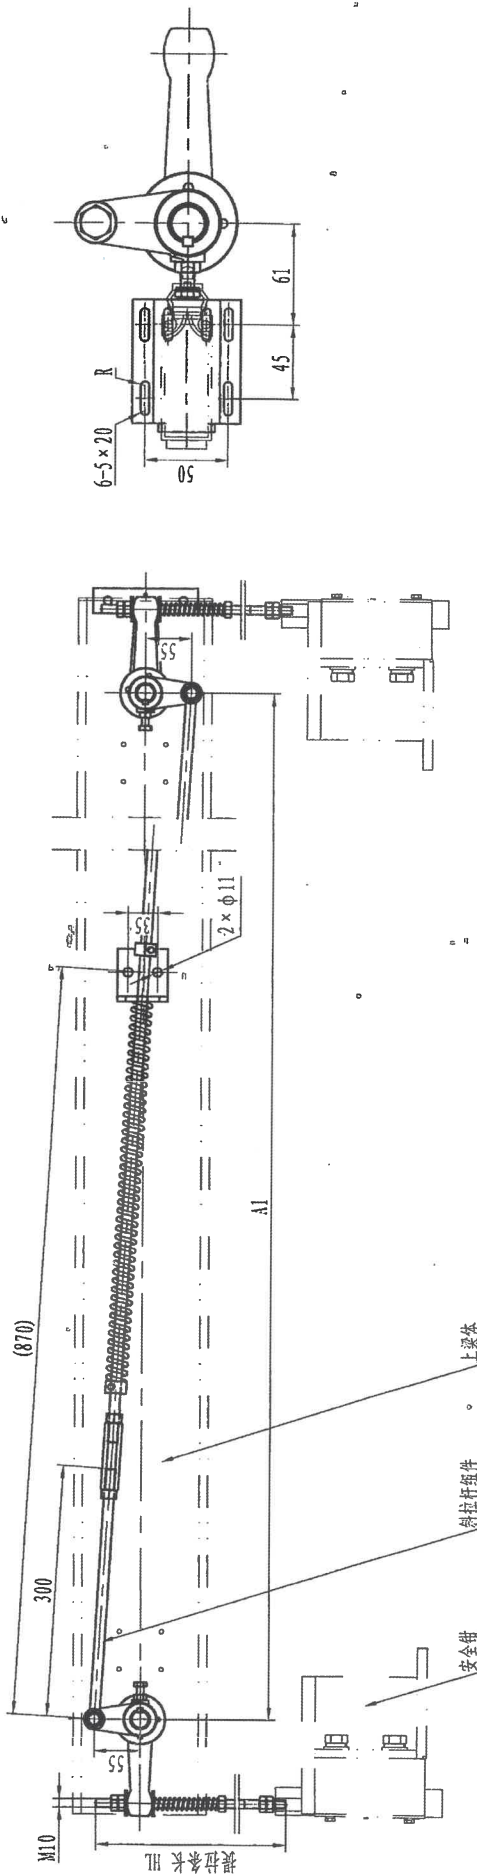

博林特 BLT
沈阳远大智能工业集团股份有限公司

外购件规格书

图号	名称	设计	审核	标准化	批准	日期	签名	更改文件号	标记	处数
GPAR0154	提拉机构	张鹏	姜楠	韩辉	姜楠					
		2018-10-9	2018-10-10	18.10.17	2018.10.18					