
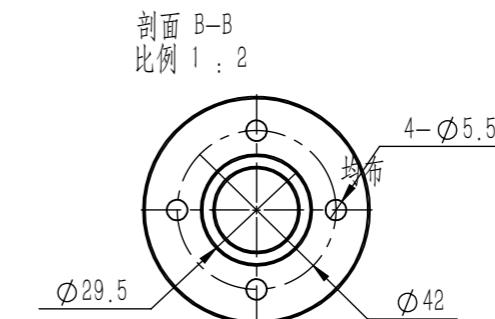



本件适用于别墅电梯中，导轨面距为≤1200. 使用时注意匹配

L1=260, L2=320, HL(M8)=2200 DBG=960

80001635 凯斯博

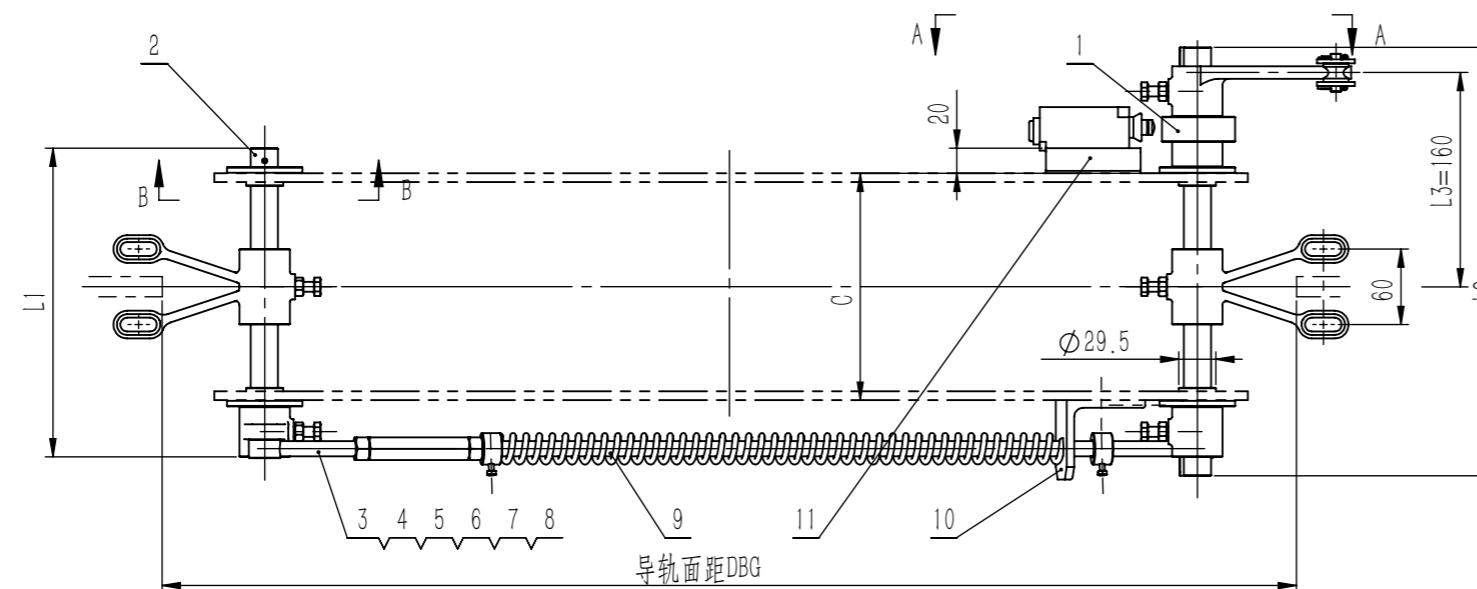

技术说明
 1、本图按上提拉结构设计，本件适用于客梯
 货梯的安全钳的提拉；
 2、本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆，
 具体使用按生产要求确定其规格和总长；
 3、本图中C值为上梁的间腹板间距尺寸(如图)
 其余尺寸根据轿厢宽度来定；
 4、表中参数L1=C+80为短轴长度，
 L2=C/2+L3+70为长轴长度。

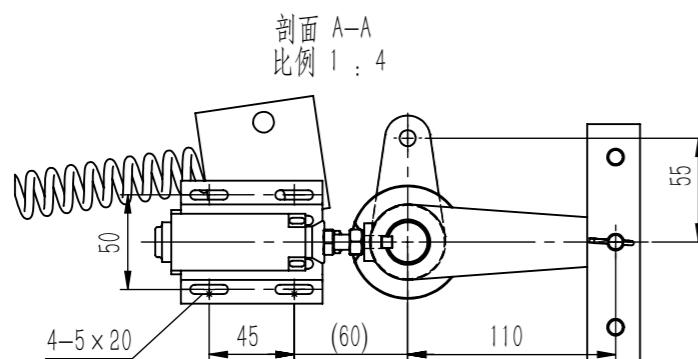

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

5	GB/T 6170	螺母M12	2	0.02	0.04	
6		左右旋螺母	1		0.12	0.12
4		弹簧	1	72B	0.35	0.35
3	0X288T.4	右旋拉杆	1	焊接件	0.02	0.02
9	0X288T.3	右旋长拉杆	1	焊接件	0.07	0.07
2	0X288T.2	短轴总成	1	组装件	1.87	1.87
1	0X288T.1	长轴总成	1	组装件	3.14	3.14

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
----	----	----	----	------	----	----	----

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	装配件		
设计								
校对								
审核								
						阶段标记	重量	比例
						8.29	1:6	0X288T
						共 1 张	第 1 张	

借(通)用件登记							
旧底图总号							
底图总号							
签字							
日期							
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

13	0X188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03	
11		开关组件	1	装配件	0.20	0.2	开关用户自理
10		弹簧支架	1	角钢63×63×5	0.32	0.32	
10			2		1.02	2.04	
8	GB/T 5783	螺栓M4×16	2		0.00	0	
7		定位轴套	2	Q235A	0.04	0.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

上提拉联动机构

0X288T