
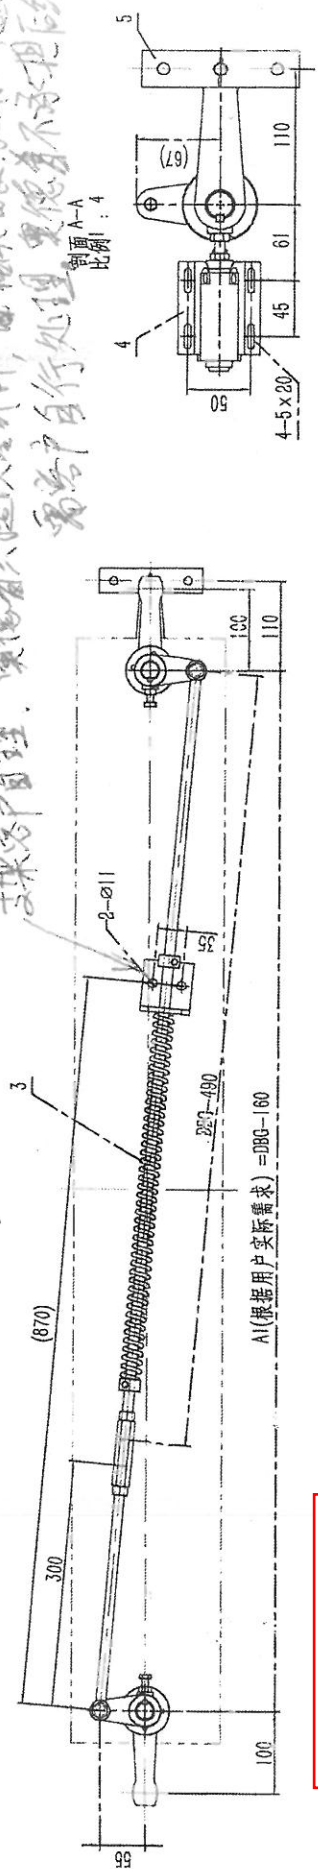


80002105 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P1-3
DBG=2536 C=204 HL(M10)=3435 4根 莱茵德尔夫

支果忘戶自理，與德普只提供零件，據相美諾，使用問題
要客戶自行處理，與德普不承認該問題。

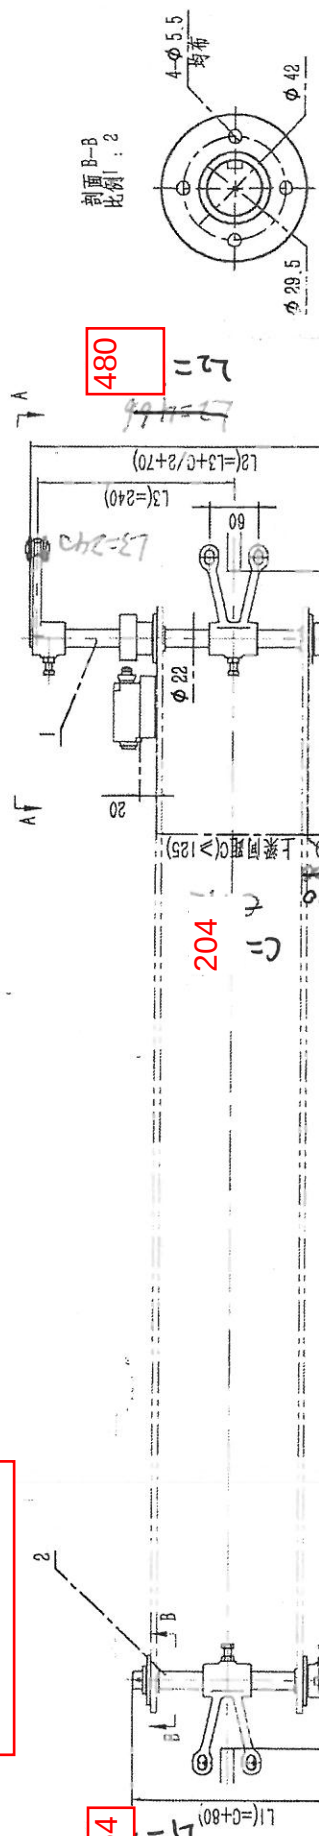

另外配2个开口销3.2


[illegible]

19.1.61

◆ 養生

[illegible]

80002105 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P2
DBG=2536 C=204 HL(M10)=3435 4根 莱茵德尔夫

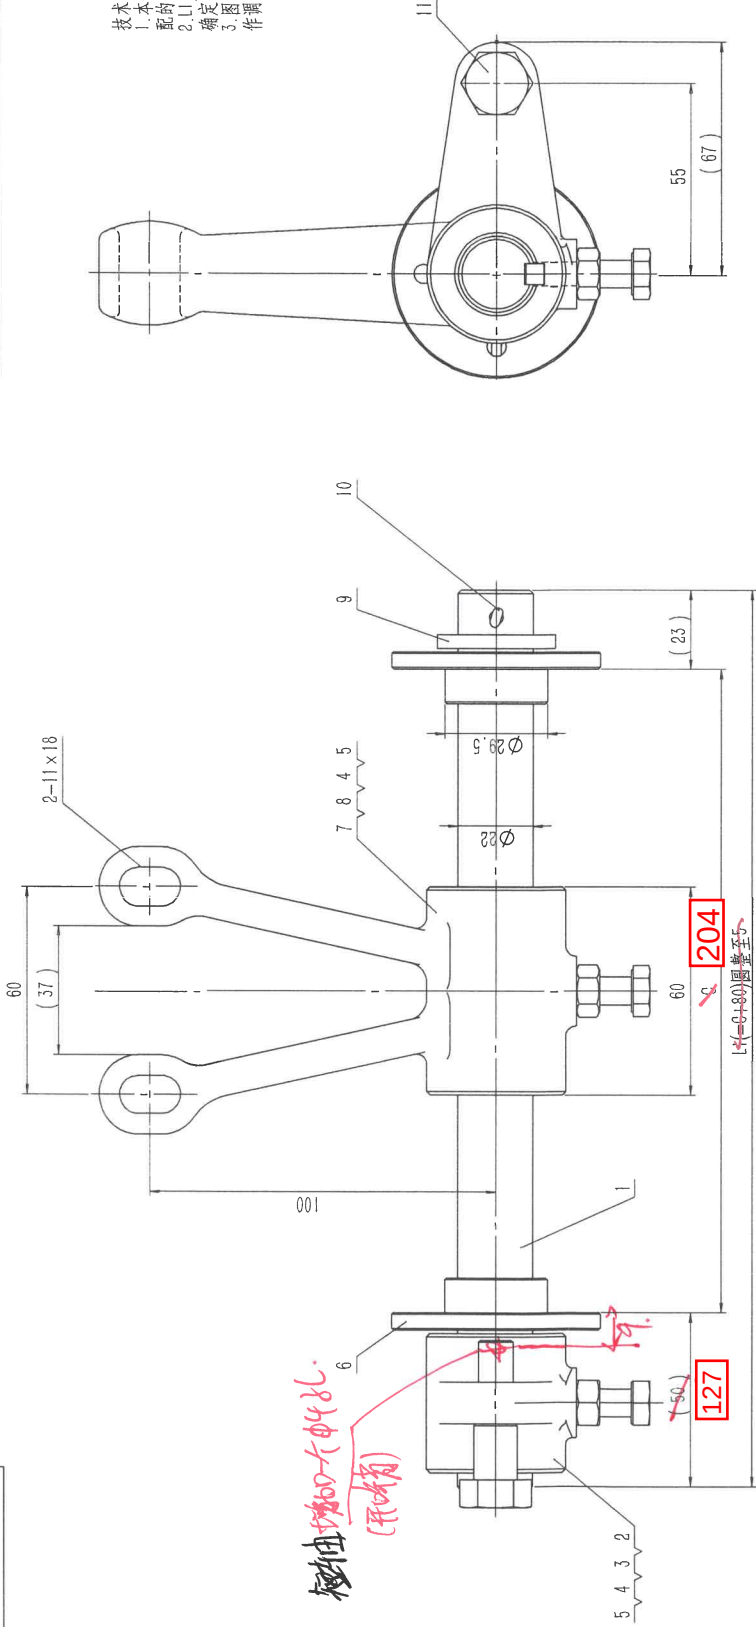


技术说明
1. 本图中的O值根据电梯轿厢架上梁装
配的内容尺寸情况确定;
2. 11为短轴总长, 需根据实际使用状态
确定; 11=O+80(结果圆整为5);
3. 图中各件的锁紧位置尺寸根据实际使用可
作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

5	GB/T 6170	螺母M8	2				
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2				
3	GB1096 6×40	平键	1				
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1				
1	OX288T.2-1	短轴	1				
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司			
短轴组件			
标记	处数	分区	文件更改号
设计			标准化
校对			
审核			
工艺			
批准			
共	张	第	张
2.15	2.3	比例	
OX288T.2			

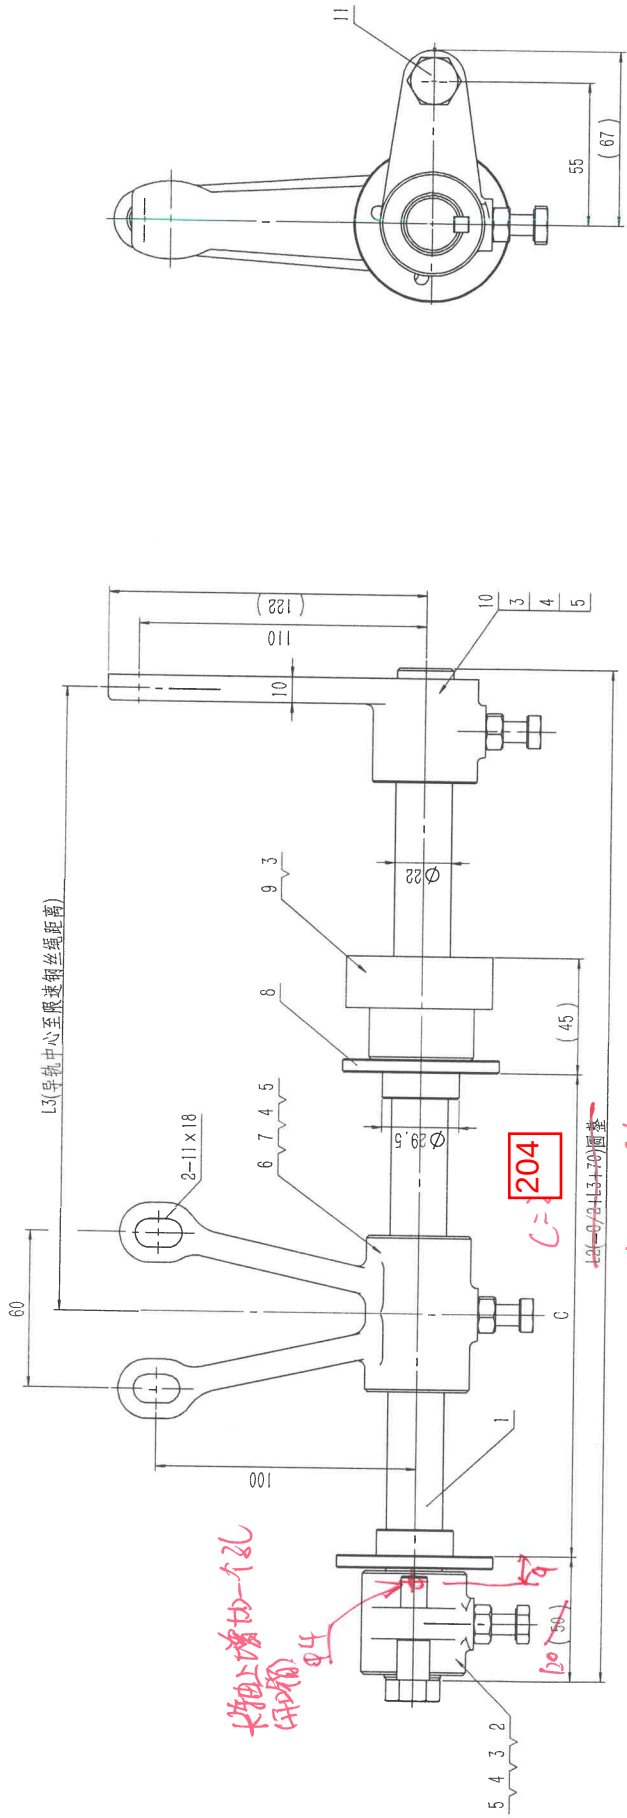

L2=480

技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内尺寸情况确定，参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸，一般为200~240，具体需根据实际确定，我司常规L3=240配
2. L2根据实际使用状态确定：
L2=L3+C/2+70(结果圆整为10)
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
				L2	L3
客梯	1T	180	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	分区	文件更改号	签名	年、月、日	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60					1	平键	0.02	0.02	
6	OX288T.1-3					1	拉条支架	0.85	0.85	
5	GB/T 6170					3	螺母M8	0.01	0.03	
4	GB/T 5783					3	螺栓M8×25	0.02	0.06	
3	GB1096 6×40					3	平键	0.01	0.03	
2	OX288T.1-2					1	联动曲柄	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1					1	长轴	1.10	1.1	

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	0.48	
9	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
8	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	