

80002537 OX-288T安全联动装置(长轴和短轴非标, 支架客户自理) P1-3
DBG=2116 C=202 配4根HL(M10)=3125 莱茵德尔夫

[illegible]

注意

19.1.61

5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1	0.25	0	开关用户自理 装配件 0.20 0 斜拉杆组件 1.04 0 短轴组件 2.15 0 长轴组件 3.49 0 材料说明 重量 总重	备注
4	OX288T.4	开关组件	1	0.20	0		
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1	1.04	0		
2	OX288T.2	短轴组件	1	2.15	0		
1	OX288T.1	长轴组件	1	3.49	0		
序号	代号	名称	数量	重量 总重			

OX188T.5

OX288T.4

OX288T.3

OX288T.2

OX288T.1

钢丝绳连接件

开关组件

斜拉杆组件

短轴组件

长轴组件

1

1

1

1

1

0.25

0.20

1.04

2.15

3.49

0

0

0

0

0

材料说明

重量

总重

OX188T.5

OX288T.4

OX288T.3

OX288T.2

OX288T.1

开关用户自理

装配件

0.20

0

斜拉杆组件

1.04

0

短轴组件

2.15

0

长轴组件

3.49

0

材料说明

重量

总重

备注

OX188T.5

OX288T.4

OX288T.3

OX288T.2

OX288T.1

钢丝绳连接件

开关组件

斜拉杆组件

短轴组件

长轴组件

1

1

1

1

1

0.25

0.20

1.04

2.15

3.49

0

0

0

0

0

材料说明

重量


总重

备注

80002537 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P2
DBG=2116 C=202 配4根HL(M10)=3125 莱茵德菲尔

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装
配的内容尺寸情况确定;
2. 11为短轴总长, 需根据实际使用状态
确定; 11=C+80(结果圆整为5);
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可
作调整。

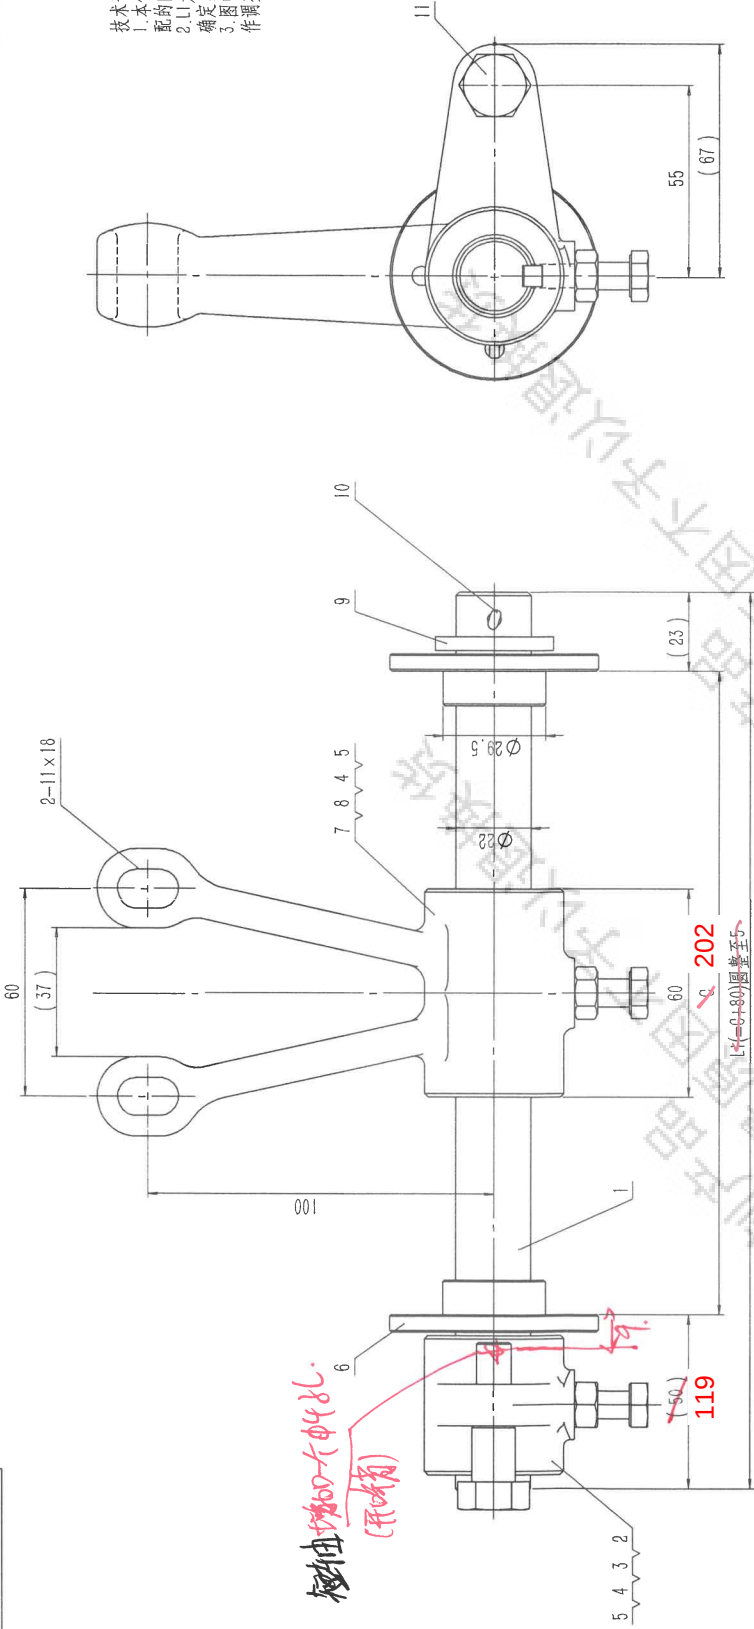

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	GB/T 6170	螺母M8	2		0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2		0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1		0.01	0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.2-1	短轴	1	Q235A/φ24	0.73	0.73	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	


标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	比例	重量	数量	共	张	张
设计			标准化								
校对											
审核											
工艺											
批准											

宁波奥德普电梯部件有限公司											
短轴组件											
OX288T.2											

OX288T.1

80002537 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P3
DBG=2116 C=202 配4根HL(M10)=3125 莱茵德尔菲

基本尺寸 公差	0~6						6~30						30~120						120~400						400~1000						1000~2000						2000~4000					
	0.1						0.2						0.3						0.5						0.8						1.2						2.0					

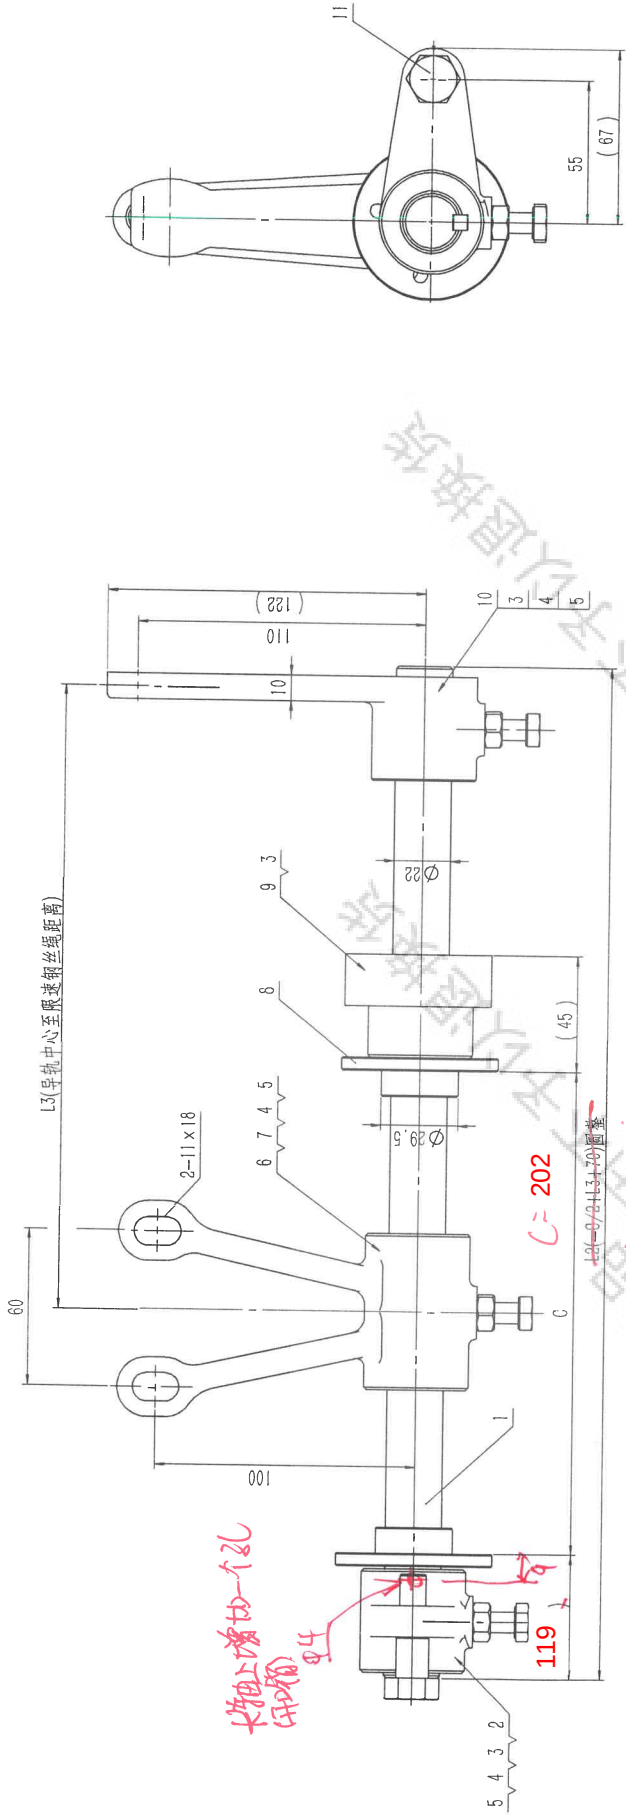

技术说明
1. 本图中的C值根据电梯轿厢架上梁安装情况确定, 参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸, 一般为200~240, 具体需根据实际确定。
2. 根据实际使用状态确定。
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电锁类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
				L2	L3
客梯	1T	180	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	分区	文件更改号	签名	年、月、日	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60					平键	1		0.02	0.02	
6	OX288T.1-3					拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
5	GB/T 6170					螺母M8	3		0.01	0.03	
4	GB/T 5783					螺栓M8×25	3		0.02	0.06	
3	GB1096 6×40					平键	3		0.01	0.03	
2	OX288T.1-2					联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1					长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	1.1	

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1

借图件号

借图件号

借图件号

签字

日期