
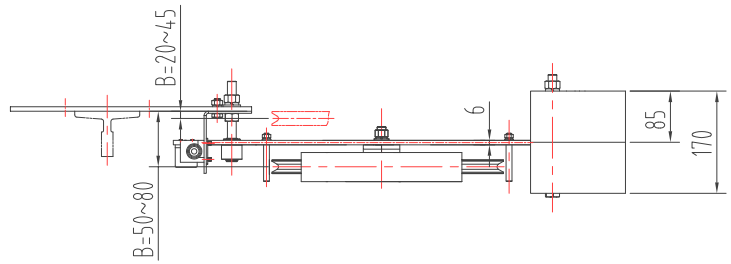


80007276 0X-300涨紧装置 A=375~435 300-8 重晶石24kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯 P1-2

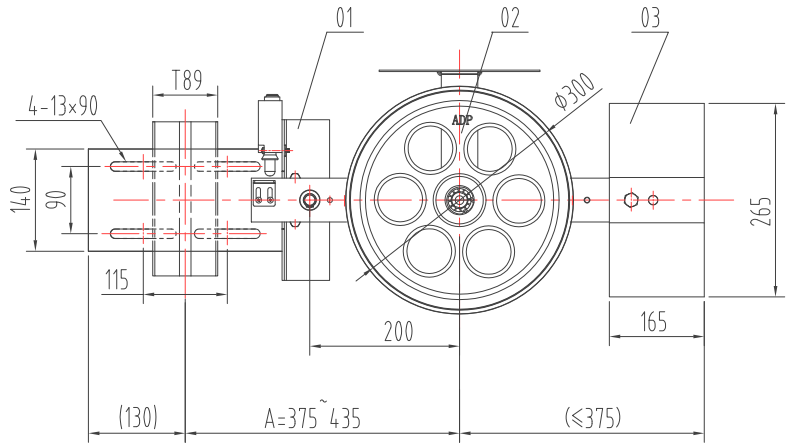

技术要求:

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
- 2、参数A常规允许调整范围为343.5~407.5（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小，该参数A≥315mm），参数B常规允许调整范围为71~91（绳轮正侧安装），5~25（绳轮反侧安装）；
- 2、配重的使用根据指令要求，标配为24KG重晶石；匹配钢丝绳公称直径为 $\phi 8$ 。

										常用 		 宁波奥德普电梯部件有限公司											
										保留		核准 APPROVED		日期 DATE 2017.12.14		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE 涨紧装置			
												制图 DRAWN 周正12.14				1:5							
										一次		设计 DESIGNED 周正12.14						图号 DWGNO OX-200(300)		版本 00			
												审核 CHECKED				共 2 张 第 1 张							
标记		处数		分区		签名		日期		更改内容		标记		处数		分区		签名		日期		更改内容	
PLACE		QUANTITY		DATE		CHANGE						PLACE		QUANTITY		DATE		CHANGE					
1												2											
												3											
												4											
												5											

A



D

- | | | | |
|---|---|--|---|
|    宁波奥德普电梯部件有限公司 | | | |
| 保留 | 核准
APPROVED
日期
DATE
2017.04.01
制图
DRAWN
周正 04.01
设计
DESIGNED
于洪旭 04.01
审核
CHECKED | 重量
WEIGHT
1.94
比例
SCALE
1:2.5
名称
TITLE
安装底板
图号
DWGNO
0X-200.1-1 | 版 |
| 一次 | | 共 1 张 第 1 张 | |

标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	