


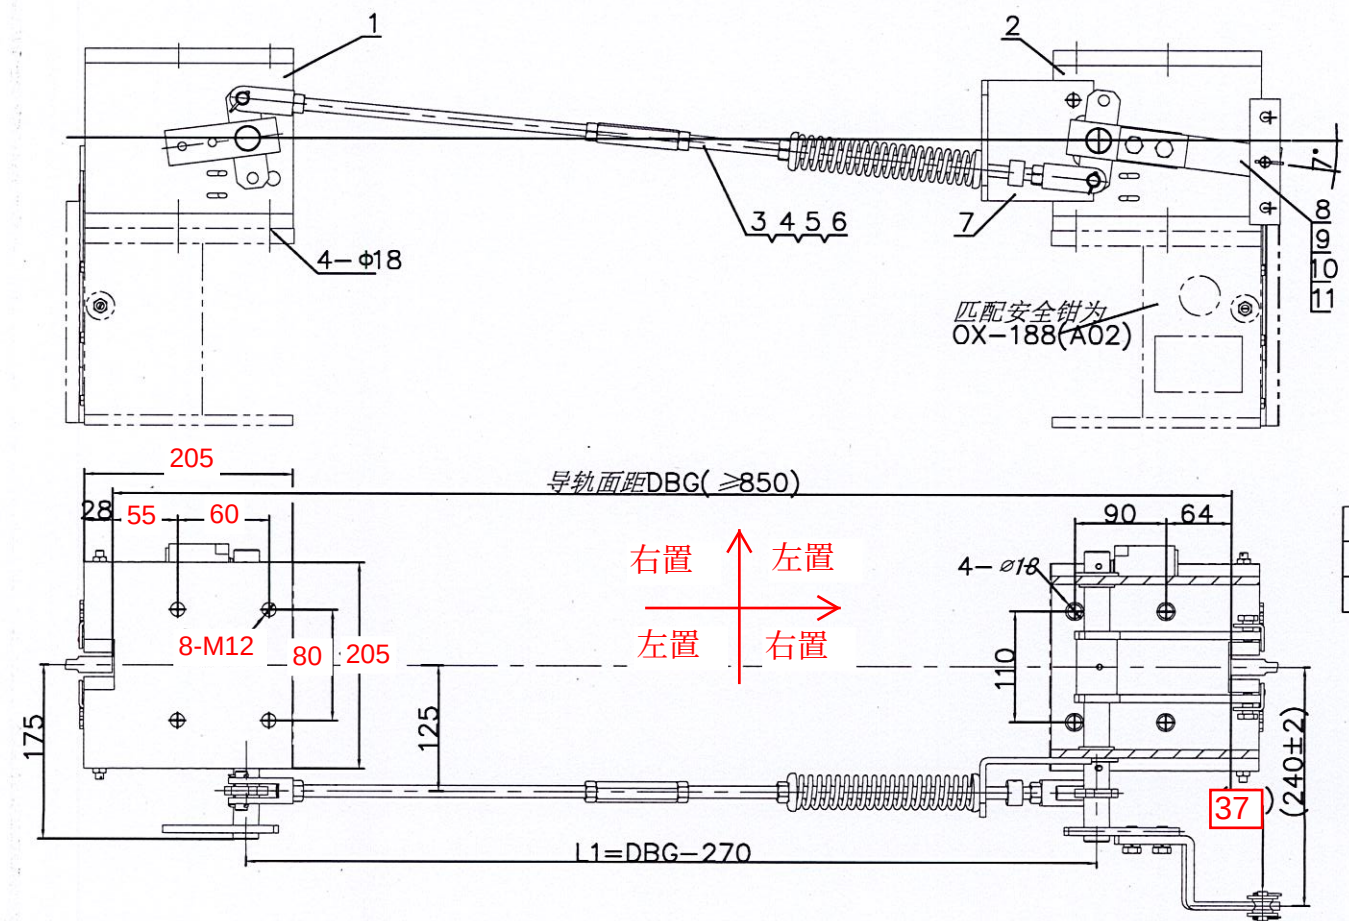

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

11	GB/T 5783-2000	M10×20	2		0.02	0.04		2	OX188DT.2	安全联动底座	1		31.86	31.86								
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32		1	OX188DT.1	安全联动底座	1		31.86	31.86								
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25		序 号			代 号			名 称			数量	材料说明	重量	总重	备注	
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43																
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8																
6	GB/T 6170-2000	角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母															
5	OX288T.3-1	左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1		标记处数分 区文件更改 签 名 年月日														
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51		设计			标准化						阶段标记	重量	比例			
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9		校对														
								审核														
序 号								代 号			名 称			数量	材料说明	重量	总重	备注				
								工 艺			批 准						版本:					

波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全制动装置

OX-188DT(SDZY001)

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.



安全制动装置

OX-188DT(SDZY001)

件(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~40	40~100	100~220	220~400	400~500	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80010624 0X-188DT安全制动装置(55-60x80 左置) DBG=见备注 提拉位置到导轨中心=240 RAL6005本色 中英文 森赫电梯 P2

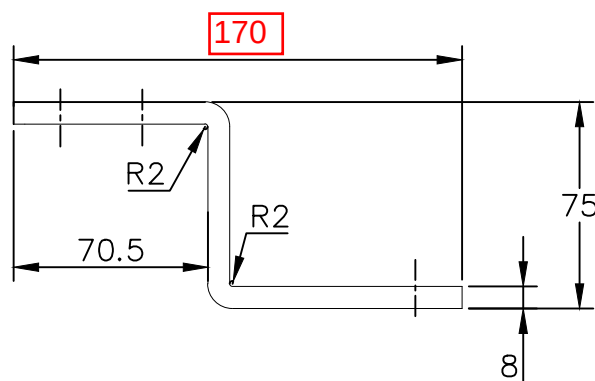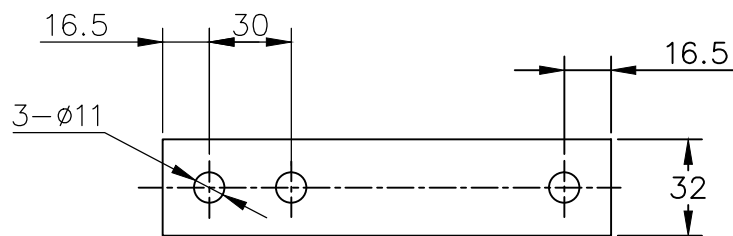

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日				重量 比例	
设计				标准化							66.78 1:5
校对											
审核											
工艺				批准			版本:			0X-188DT(fb)	