



EPSS		外购件规格书			图号	YHKM0003W											
					名称	渐进式安全钳											
NO.	图号	名称	规格型号		单重(kg)	备注											
1	YHKM0003W LB-	渐进式安全钳	OX-188A (一套二件)		37.2												
序号	项目	主要内容															
1	制造厂商	宁波奥德普电梯配件有限公司															
2	品牌	宁波奥德普/EPSS															
③3	适用标准	GB/T 7588 GB 7588-2003及第一号修改单															
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤;															
		(2) 必须提供品合格证;															
		(3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。															
		③(4) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和报告。检验报告															
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。															
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。															
③注: 未注明适用标准的年号时, 以最新版本为准。																	
7 性能及参数要求																	
安全钳允许质量 (P+Q)≤6000Kg, 额定速度: ≤1.0m/s; P+Q值号令单指定。																	
电梯额定速度 (m/s)			≤1.0m/s														
总质量允许范围 (Kg)			(P+Q)≤6000Kg														
导轨面宽B (mm)			16														
<table><tr><td>LB-</td><td>备注</td></tr><tr><td>LB1</td><td>EPSS (中文)</td></tr><tr><td>LB2</td><td>EPSS (英文)</td></tr><tr><td>LB3</td><td>奥德普 (中文)</td></tr><tr><td>LB4</td><td>奥德普 (英文)</td></tr></table>								LB-	备注	LB1	EPSS (中文)	LB2	EPSS (英文)	LB3	奥德普 (中文)	LB4	奥德普 (英文)
LB-	备注																
LB1	EPSS (中文)																
LB2	EPSS (英文)																
LB3	奥德普 (中文)																
LB4	奥德普 (英文)																
注: 以上参数适用于载货电梯, 额定速度≤1.0m/s时, 标配导靴型号: DX-01。																	
					设计	蔺思杰	23.12.6										
					审核	杨子强	23.12.6										
③	8	2023-69	蔺思杰	20231205	标准化	王成海	23.12.12										
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	任斌	24.1.5										

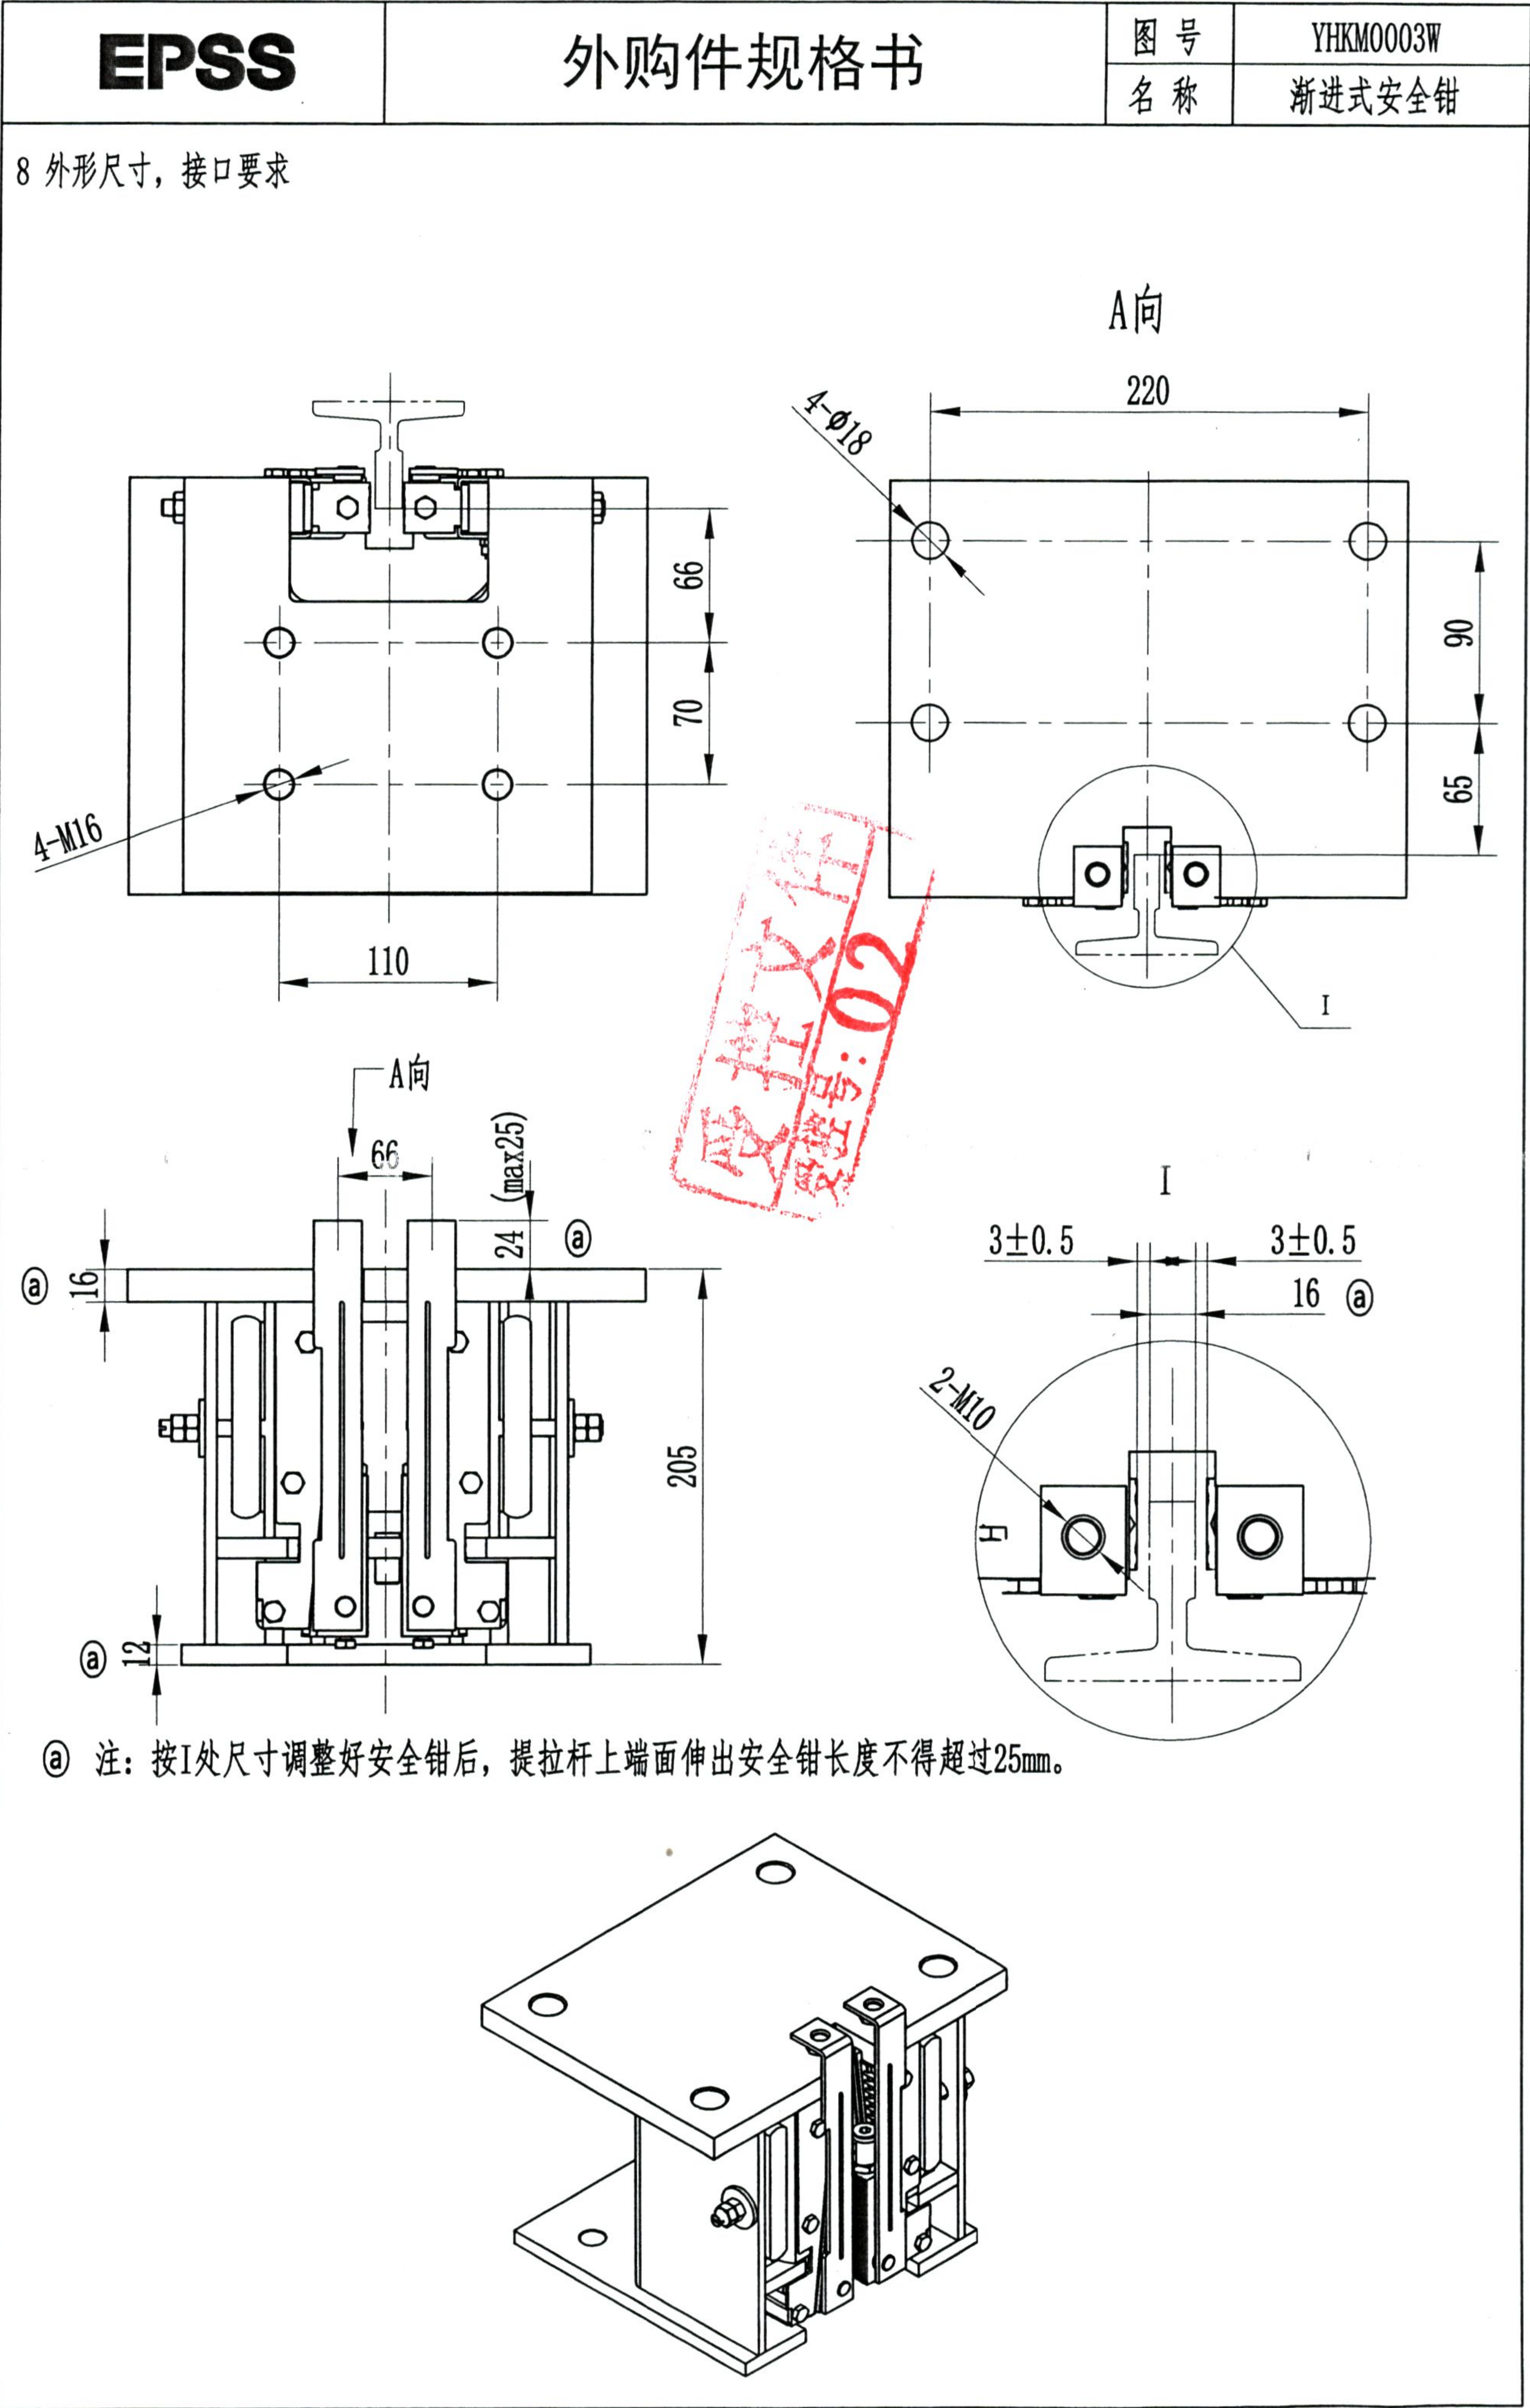

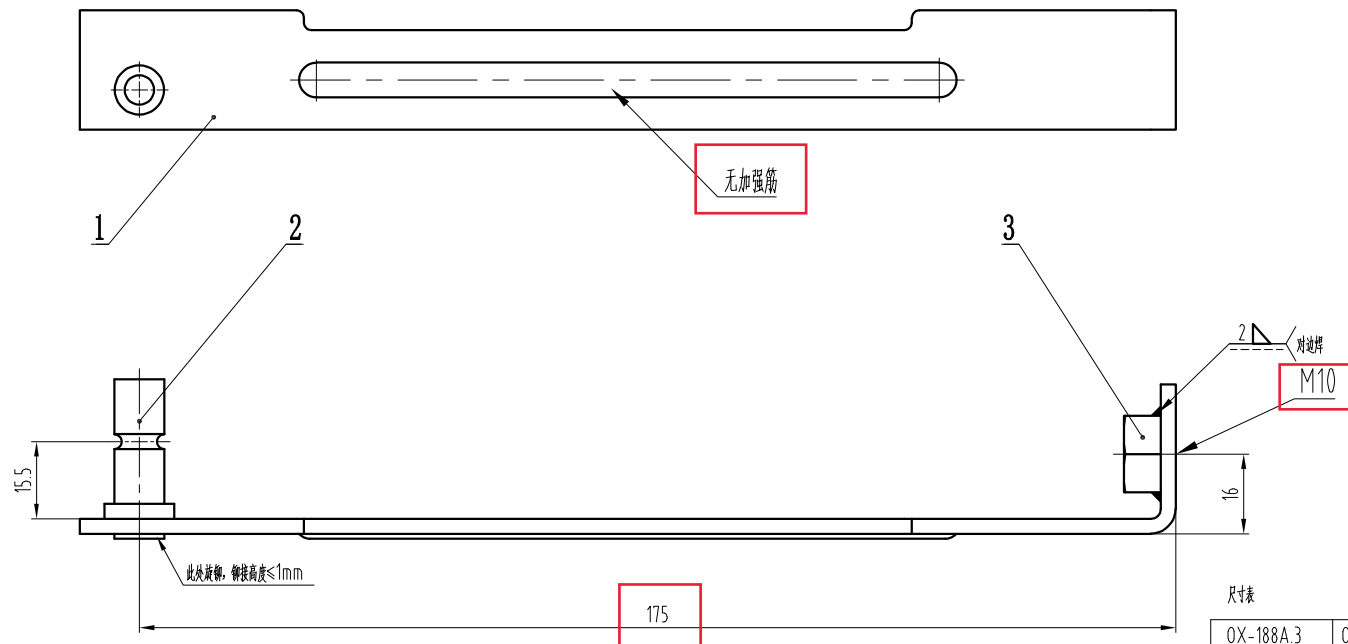

尺寸表			
OX-188A.3	OX-188A.3-1	件3焊接螺母规格	备注
G01	G01	M10	左件
G02	G02	M10	右件
G03	G03	M8	左件
G04	G04	M8	右件

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 件1（提拉板）和件2（连接销）采用旋铆连接，旋铆符合工艺要求；
- 3 表面电镀白锌处理。

3	GB/T 13681	焊接螺母	1				见表
2	OX-188.3-2	连接销	1				备用件
1	\$OX-188A.3-1	提拉板	1				
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC		关键特性		双提拉组件			
设计	胡建升	23.05.29	标准化				
审核	刘晶	23.05.29					
工艺	竺钊辉	23.05.30	批准	俞礼园	23.05.30		
		阶段标记	重量	比例			
		第 1 张	共 1 张	1:1	\$ OX-188A.3		

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

[illegible]

1 去锐角毛刺, 表面平整。

OX-188A.3-1	A	备注
G01	12.5	左件
G02	12.5	右件 (对称制作)
G03	10	左件
G04	10	右件 (对称制作)

标记	处数	更改内容	签名	年月日

实施日期	
------	--

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

提拉板

1:1

0X-188A. 3-1

第 1 张 共 1 张