


杭州西奥电梯有限公司会签章	
西奥图号	XOA2619AFC
西奥件号	001
确认人	董国伟
日期	2025-10-10 00:00:00
共 1 页, 第 1 页	CA号 CA-D2508158

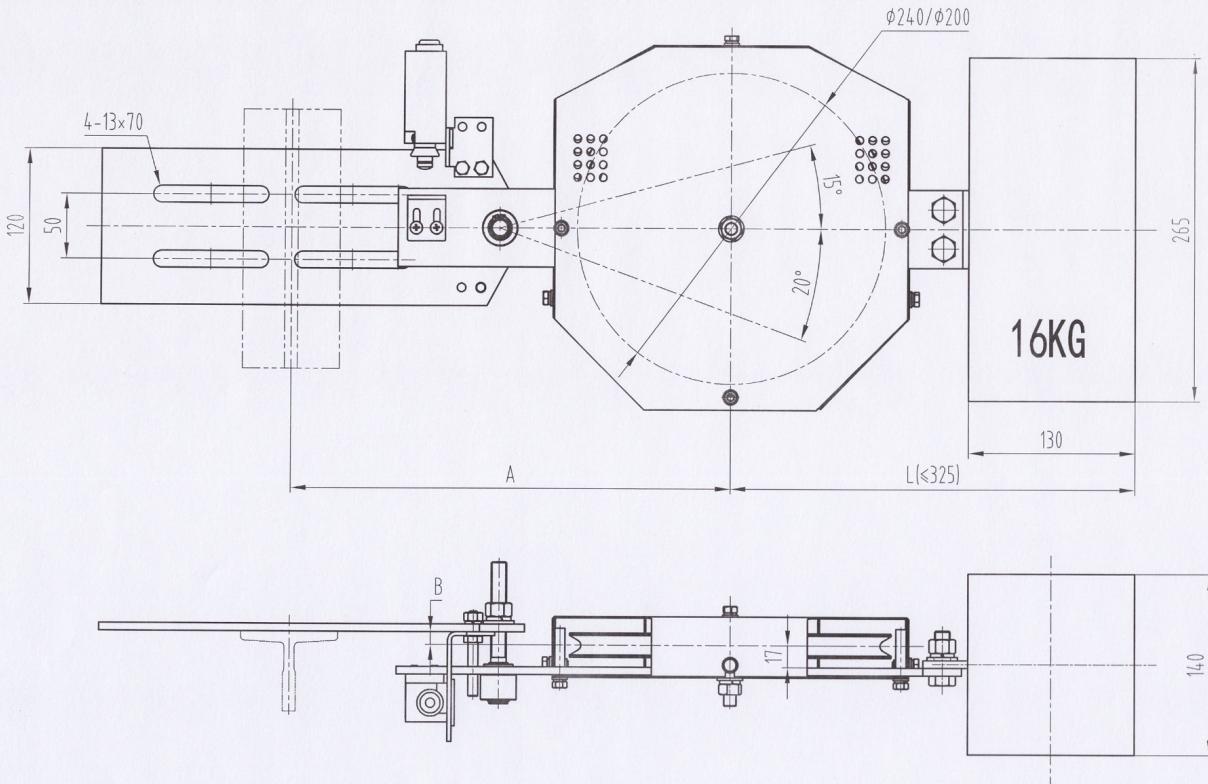

对应表

杭州西奥件号	奥德普件号	绳轮半径	钢丝绳直径	A	B	重块质量(kg)	重块材质	提升高度(m)	匹配导轨	安装底板腰孔
XOA2619AFC001	AX200V069G01	200	6	330	10	16	重晶石	0~50	T75/T82/T89	4-13x70


技术要求

- 本产品为OX-200张紧装置，为杭州西奥定制，尺寸和结构更改，需双方确认；
- 本图按Φ240绳轮绘制，绳轮采用钢板轮，配重使用16KG重晶石；安装底板腰孔数量及大小以实物为准；
- 参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
- 本产品防护采用全防护；
- 开关为手动开关，IP等级为IP67。

		第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
		普通	CC	关键特性	设计		
		签章日期为最终实施日期(对应合同排产日期)		实施日期	25.9.23	标准化	
		2025-11-28		审核	王海	25.9.23	
				年月日	工艺		阶段标记
							重量
							比例
							1:1
标记	处数	更改内容					张紧装置
							AX200V069

生产用
外协禁打

其余125

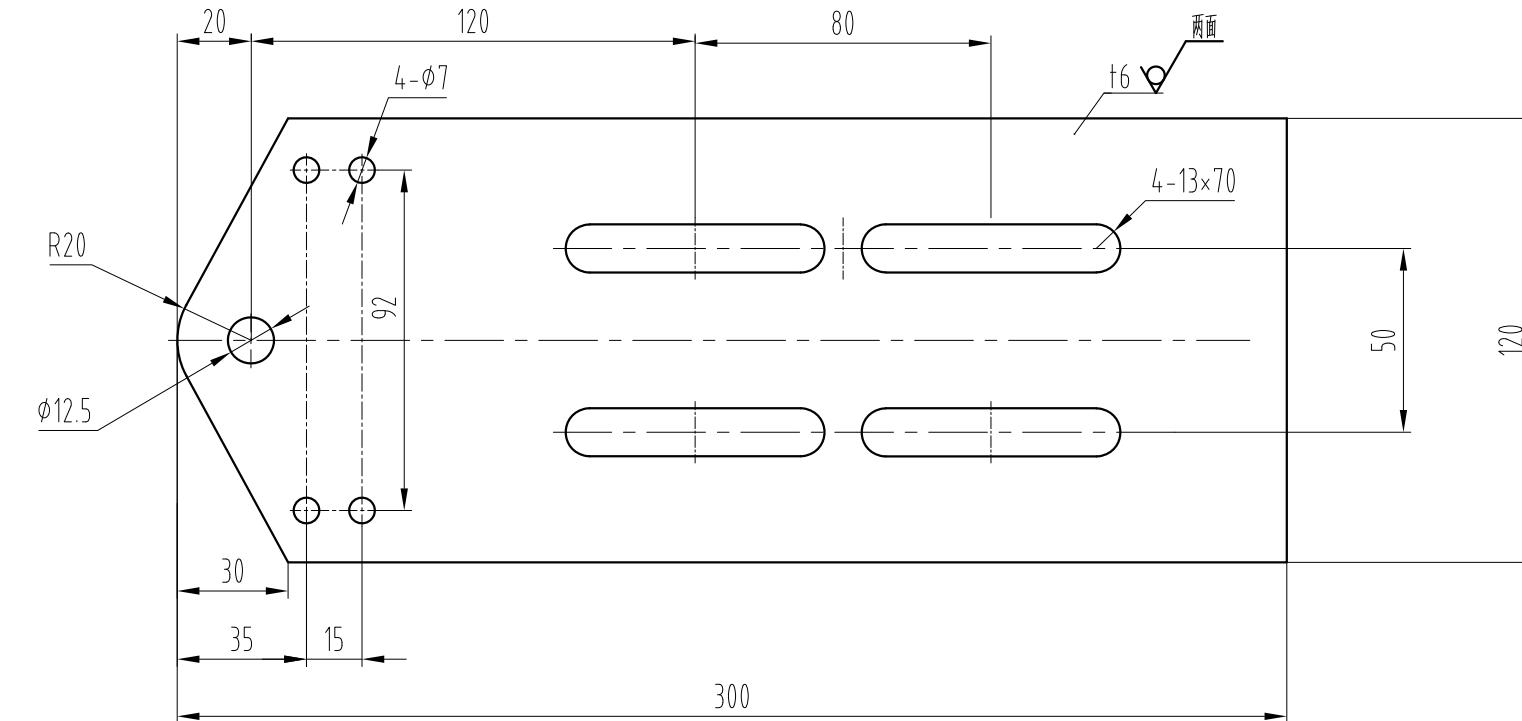

适用于件号XOA2619AFC001

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

						第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						CC 关键特性								
						设计			标准化			阶段标记	重量	比例
						审核						1:1	适用 XOA2619AFC001	
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	批准			第 1 张	共 1 张	