




备注: V为电梯额定速度m/s;

件号1为OH-80E, 件号2为OH-175E, 件号3为OH-210E, 件号4为OH-275E;

更换厂家请参照以上数据, 如有不明或S, H变更, 请咨询技术部。

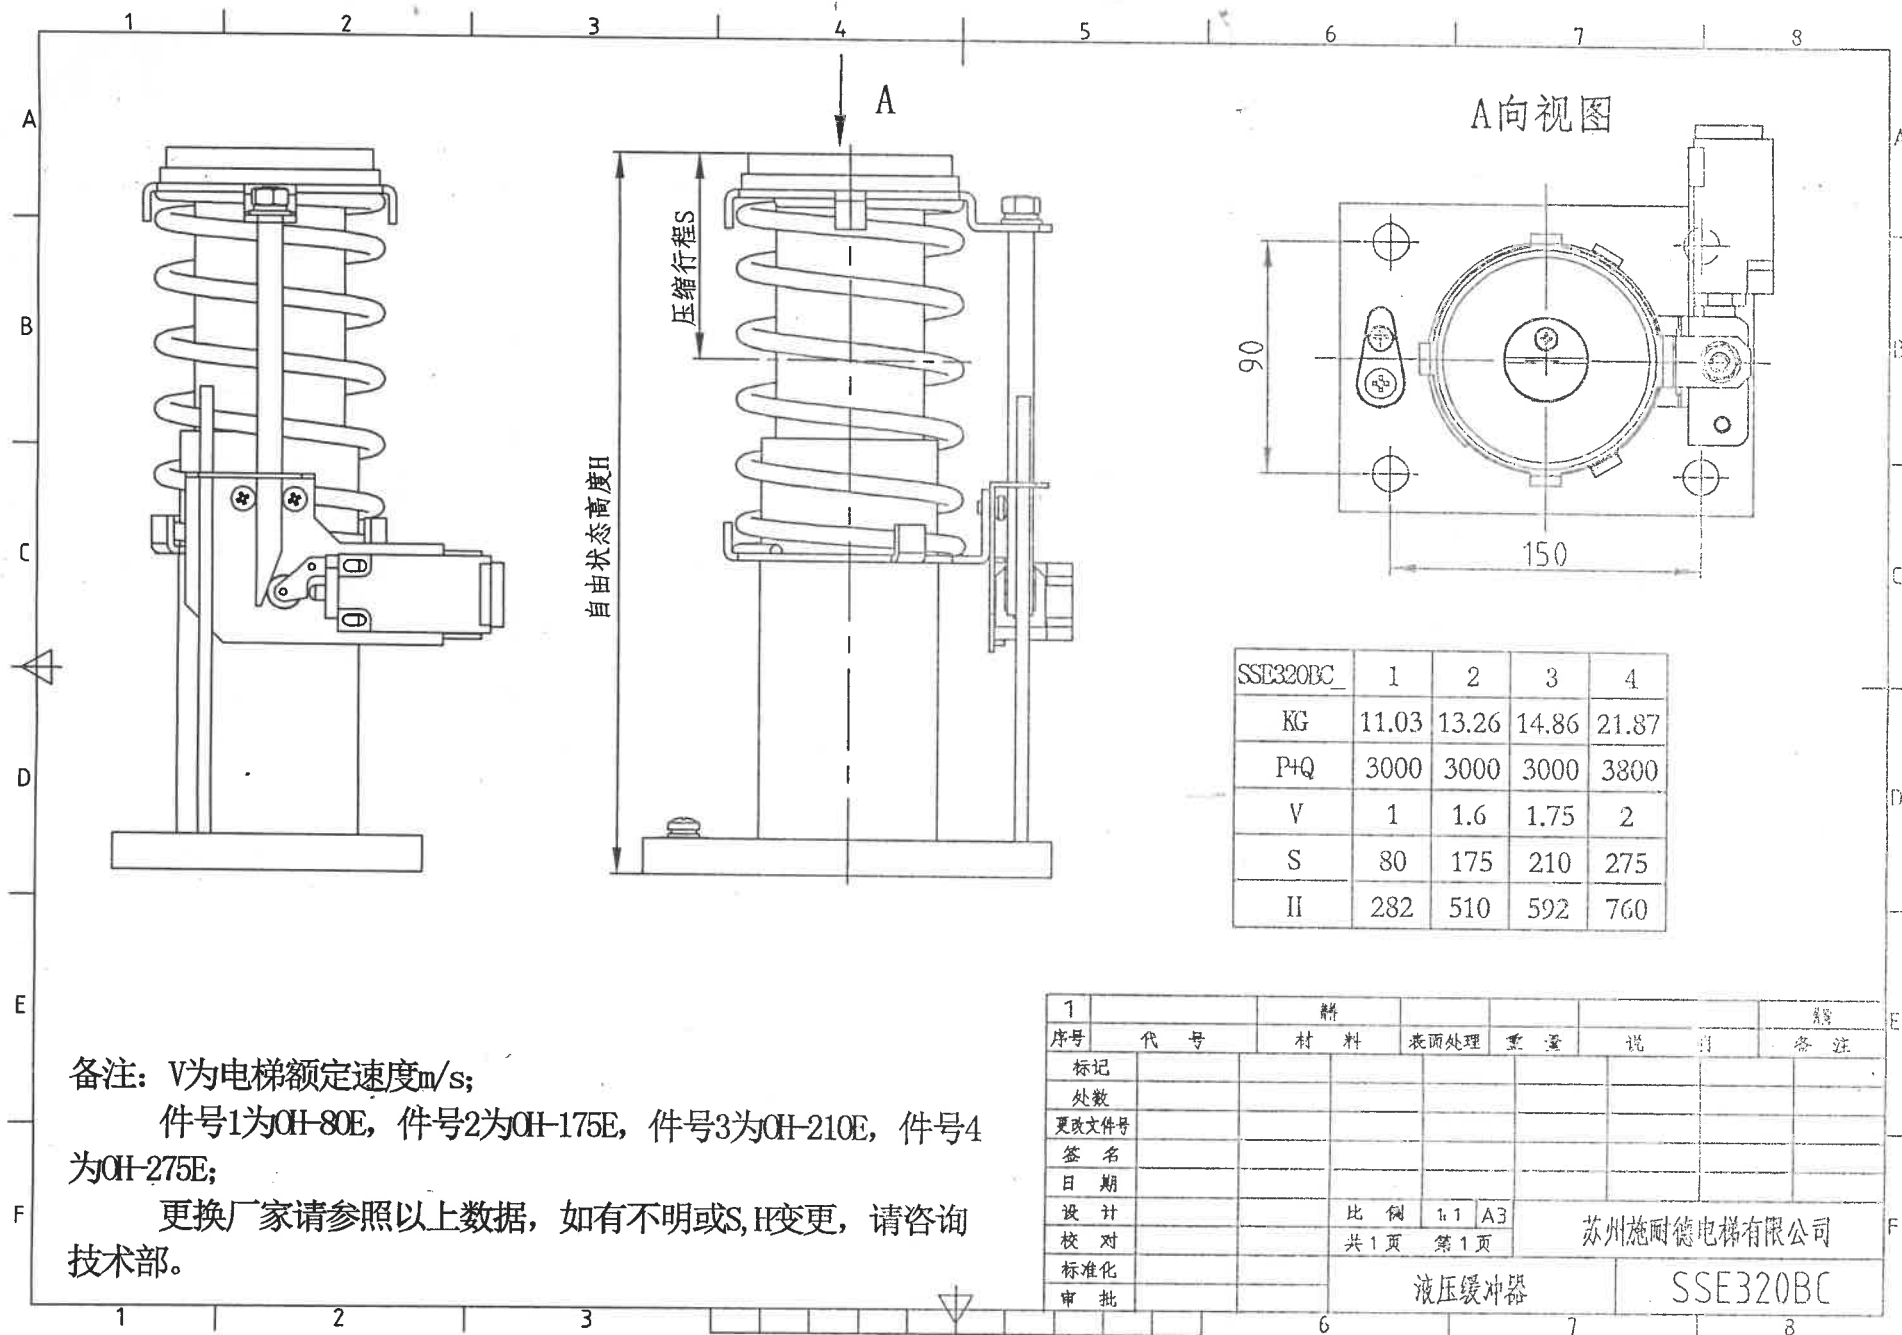

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--