


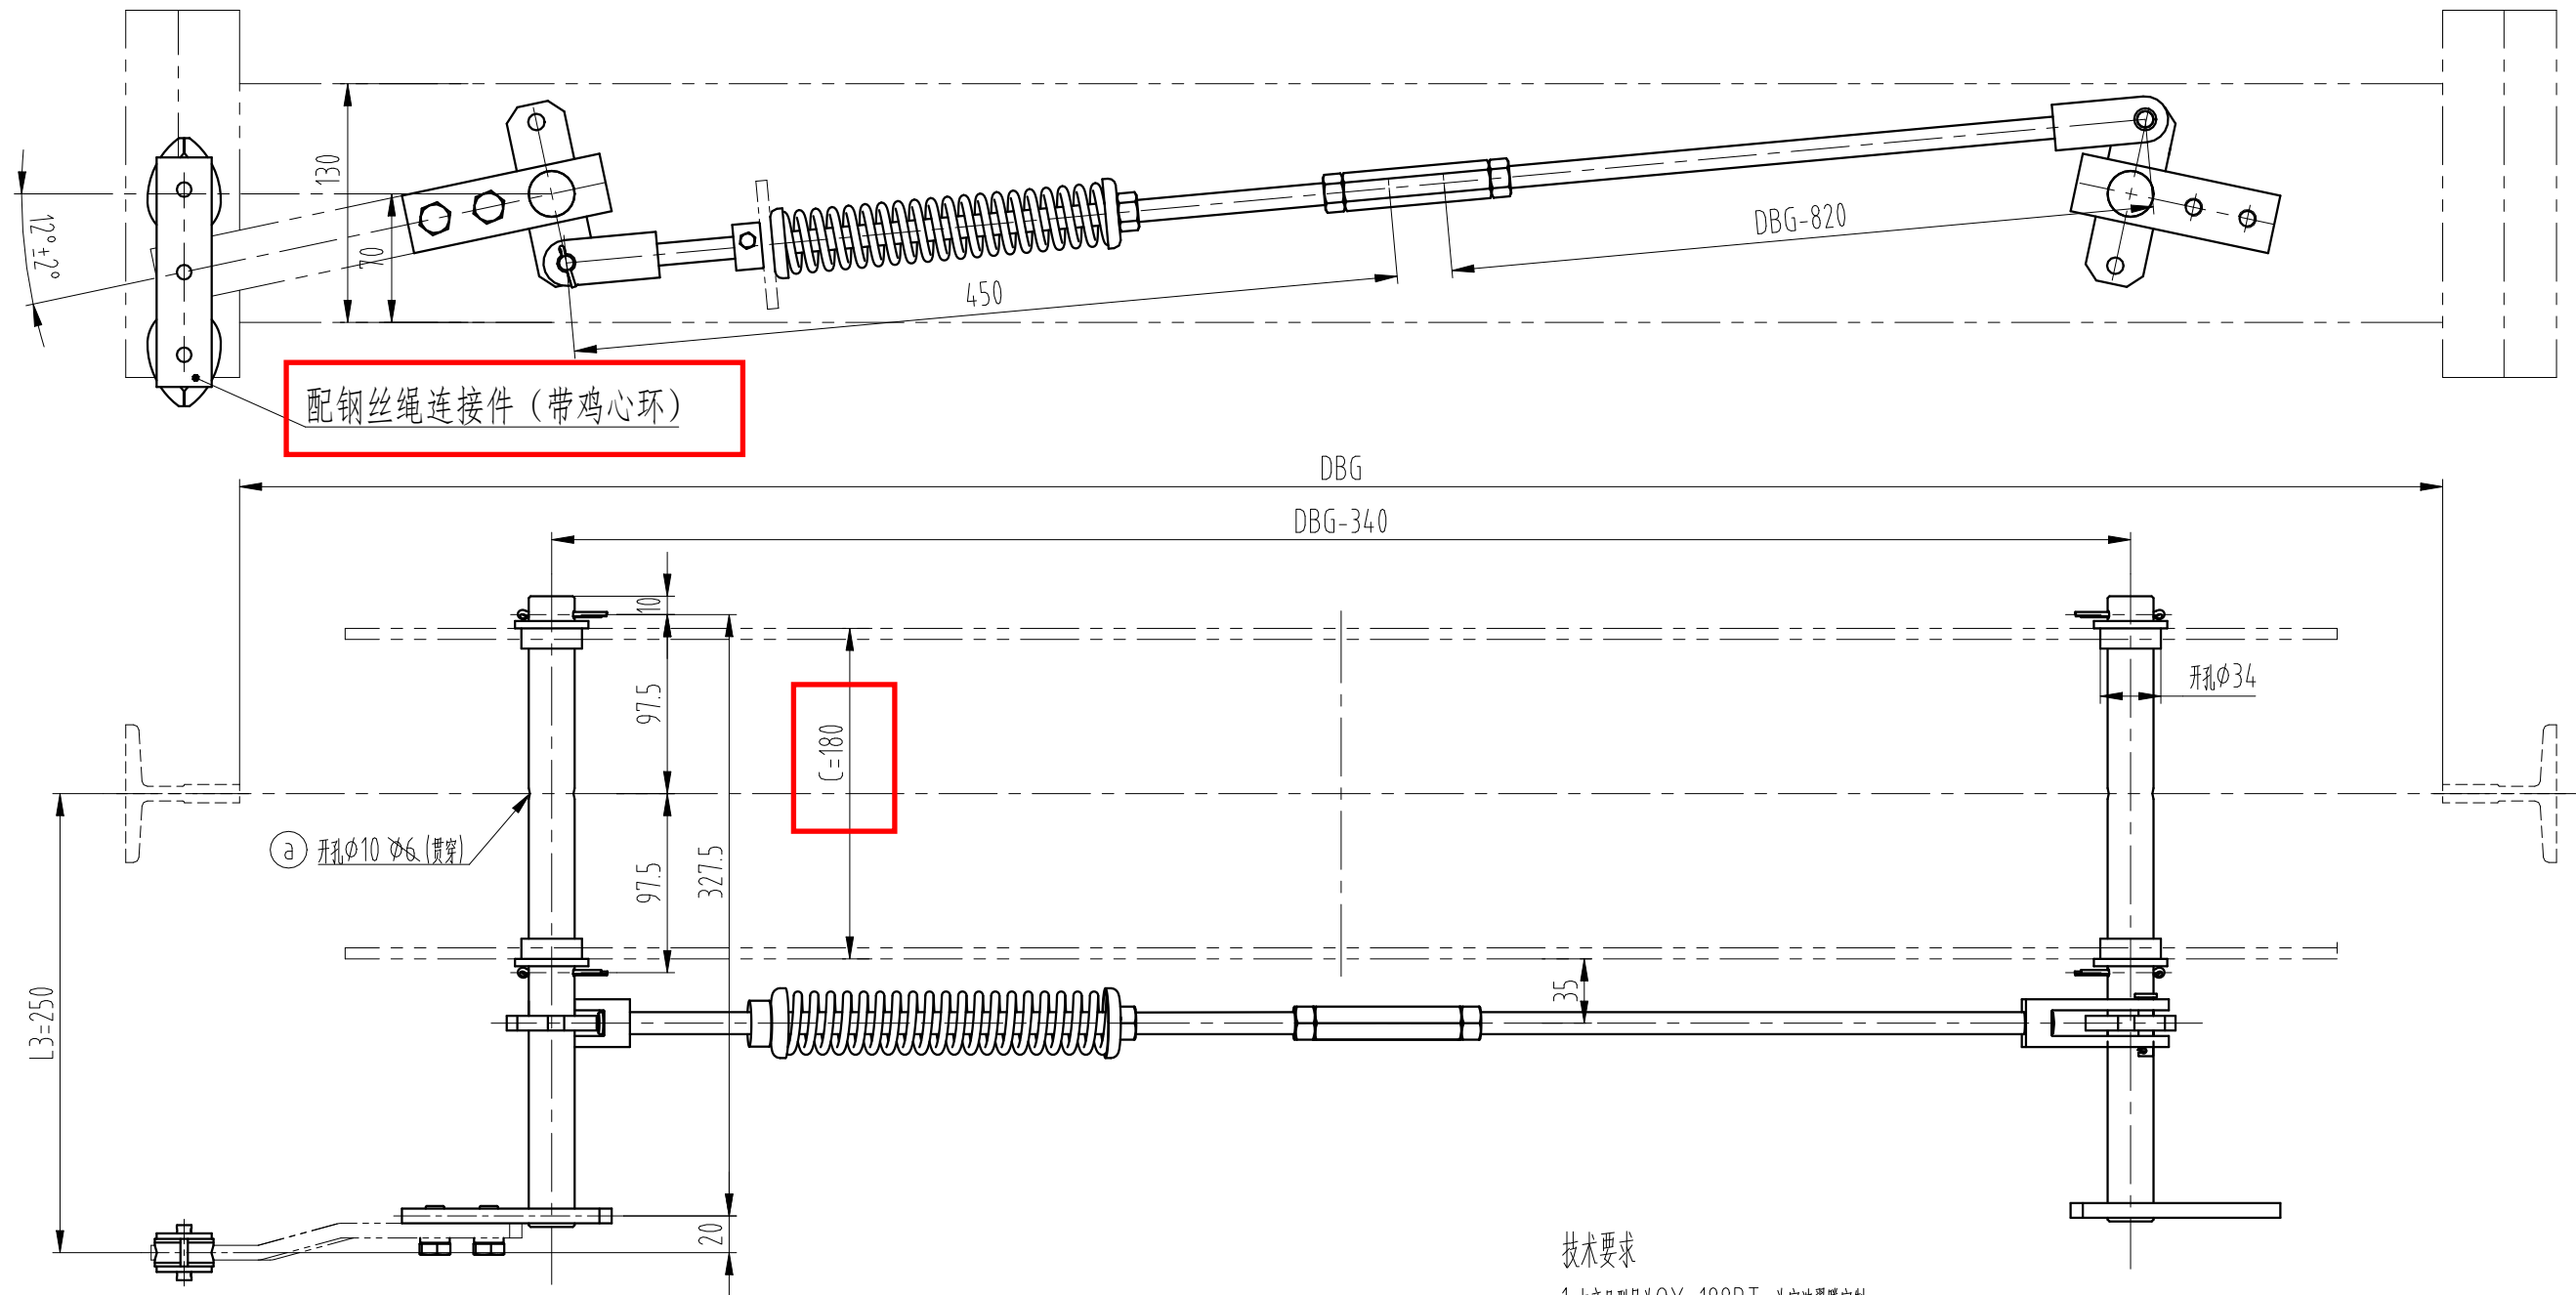

- 技术要求
- 1 本产品型号为OX-188BT, 为宁波奥德普定制;
 - 2 本产品需配UKT开关;
 - 3 预紧力建议为150N~250N;
 - 4 开关支架、弹簧支架、提拉手焊件、拉手杆客户自理, 奥德普不需生产装配;
 - 5 联动组件非标开孔。

对应表

奥德普件号	宁波奥德普件号	DBG	C	L3	备注
AX188BT012G99		1050≤DBG≤1800		250	实际DBG值为宁波奥德普提供指导值±70

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	φ6更改为φ10		

第一视角		实施日期		A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性									
设计	刘晶	22.08.16	标准化	阶段标记			重量	比例	1:4
审核									
工艺			批准	第 1 张			共 1 张		

提拉机构

AX188BT012