
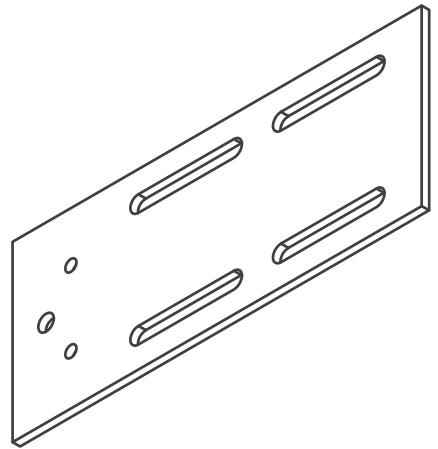


技术要求:

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
 - 2、参数A常规允许调整范围为343.5~407.5（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小，该参数 $A \geq 315\text{mm}$ ），参数B常规允许调整范围为71~91（绳轮正侧安装），5~25（绳轮反侧安装）；
 - 3、配重的使用根据指令要求，标配为24KG重晶石；匹配钢丝绳公称直径为Φ8。

常用 Common			EPU [®]	宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留 APPROVED	日期 DATE	2017.12.14		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	涨紧装置	
	制图 DRAWN	周正 12.14						
	设计 DESIGNED	周正 12.14		1:5	图号 DWG NO	OX-200(300)		
	审核 CHECKED							
	一次 Once	共 2 张 第 1 张					版本 00	

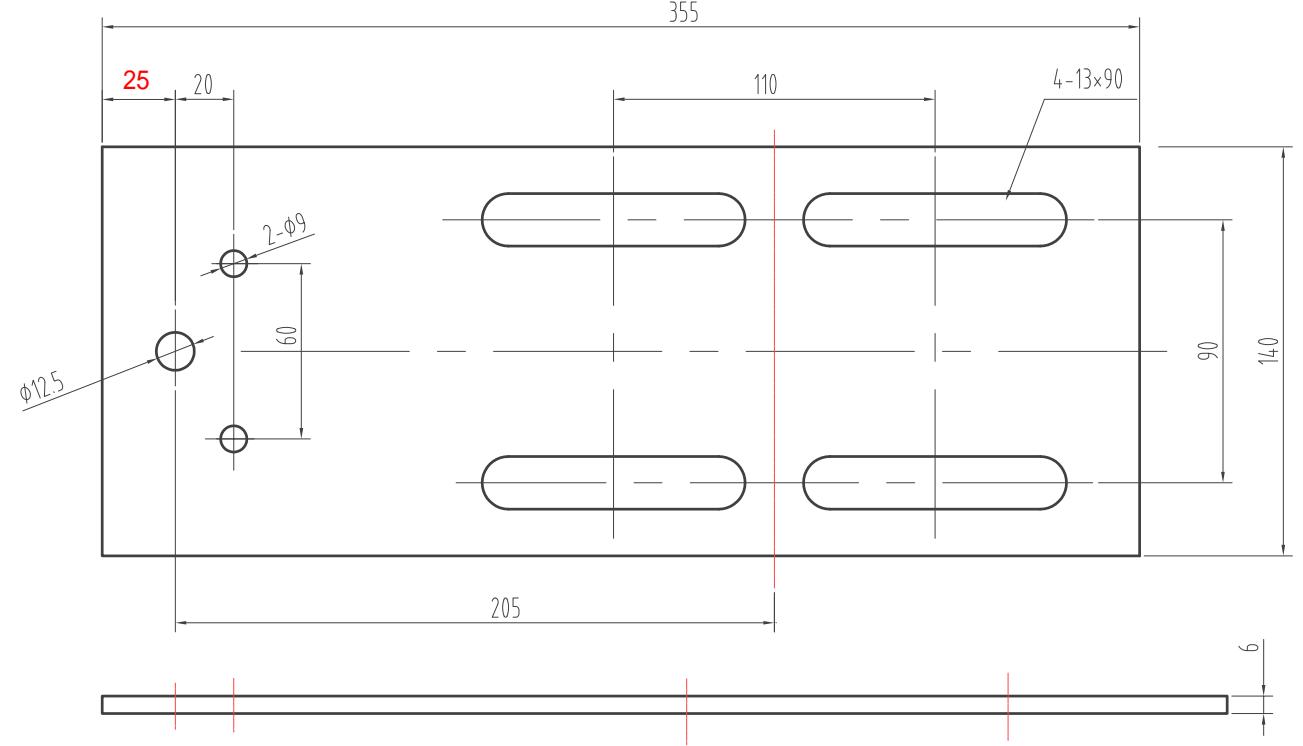

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆, 颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K, GB/T1804-m执行。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE																				
1				1				2				3				4				5			
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE																				

常用 保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
	制图 DRAWN	周正04.01	1.94	1:2.5	宁波奥德普电梯部件有限公司	
一次	设计 DESIGNED	于洪旭04.01			安装底板	
	审核 CHECKED		共 1 张 第 1 张		DWGNO 0X-200.1-1	
	版本 VERSION	00				