

众数对应型号	I2A2611ABU	确定	宋林
会数确认日期	2023.1.4	批准	李天
件号备注			
共 1 页	第 1 页	授权	PM 2304



\$/TZA2614ABN- F8NOWNN3

重块材料	重块起重量	使用量 n	E	F	G
重晶石	16KG	2	265	70	13
	24KG	2	265	85	16
铸钢	16KG	2	250	50	10
	24KG	2	255	65	12

技术要求

- 1 本图为GX-200涨紧装置安装示意图;
- 2 本图为浙江众能定制图, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本张涨紧装置可以对称安装, 安装后重块水平状态时, 重块底部离地面 ≥ 150 ;
- 4 开关IP等级至少为IP65;
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄, 其余钢板喷涂组件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 现场安装绳轮位置需根据限位器钢丝绳位置定位, 安装时需保持摇臂组件水平。
现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
- 7 开关可在现场调节尺寸, 开关触头离触发支架尺寸建议 $6 \sim 10\text{mm}$, 调节后螺钉需拧紧。

V2007

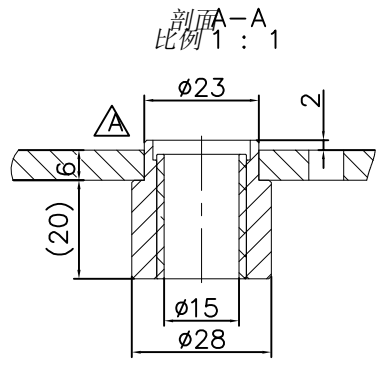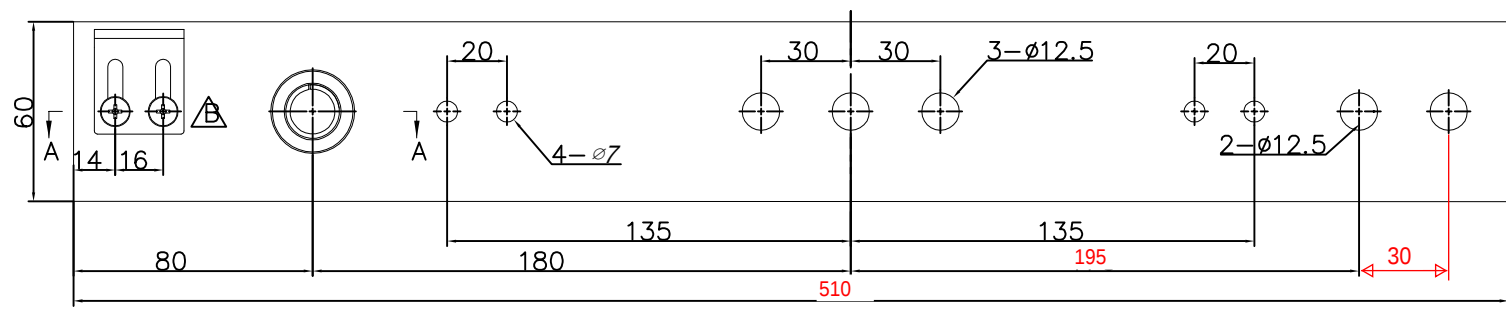


材料	比例	日期
40001.01	1:1	10.1
40001.02	1:1	10.2
40001.03	1:1	10.3

技术说明
1. 件1与件2采用铆接，铆接时避免偏斜，松动等缺陷；
2. 铆接后注意轴套内孔，避免影响后续轴承装配，装配后整体无窜动及转动等缺陷。


							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							摇杆组件		
标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日		阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1.53	3:5
校对									
审核									
工艺			批准				物料编号:		
							OX200.2.1		

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

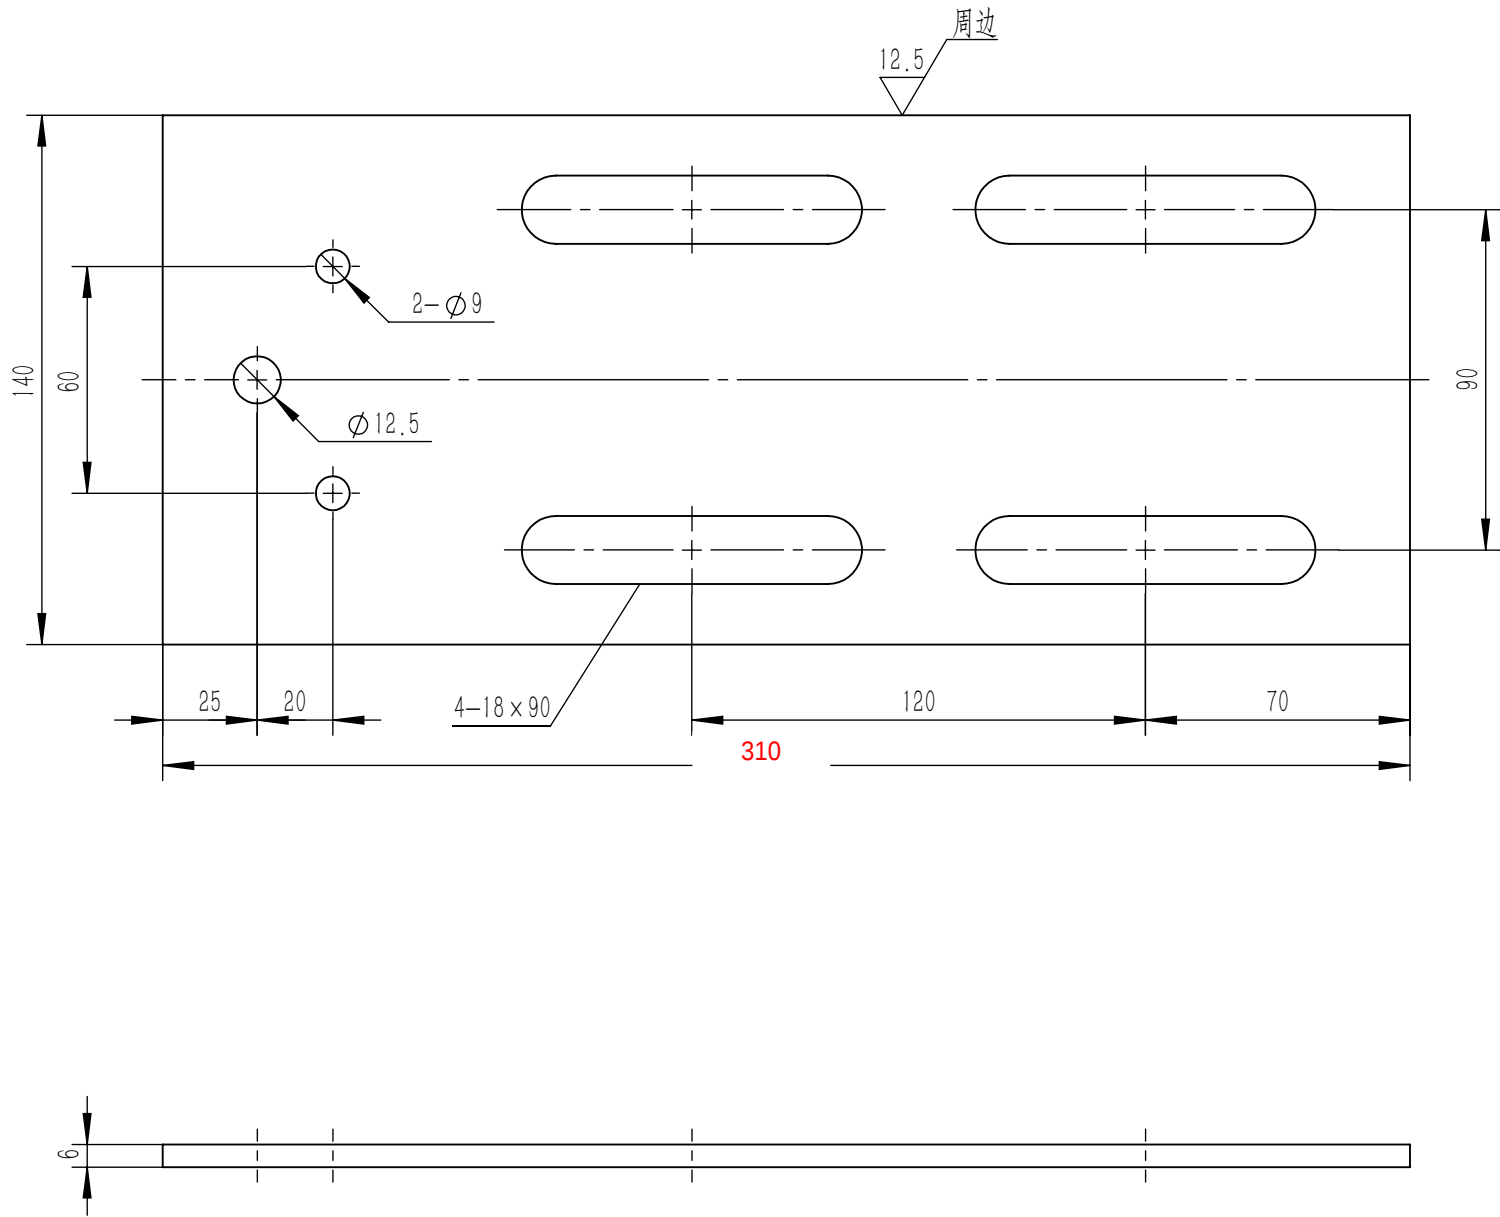

其余

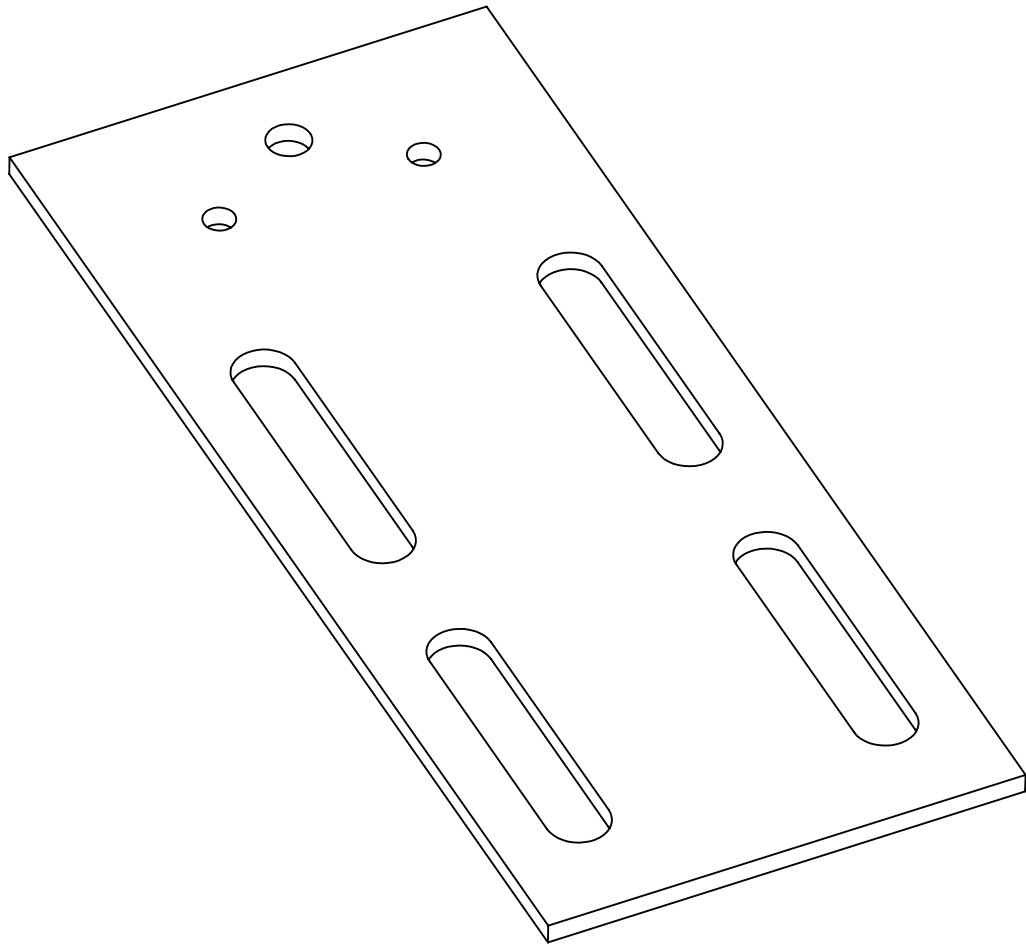

技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按 $\phi 12.5$ mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为 $\phi 17$ mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1—1
设 计			标准化					1.860	1:2	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		