

导靴 0X-02/0X-12

购买规格书

编号: GM13500201

B 版

2023 年 5 月 29 日

需方: 森赫电梯股份有限公司

供方: 宁波奥德普电梯部件有限公司

签字:

蔡永祥

签字:

宋剑

日期:

2023.5.29

日期:

2023.5.30

森赫电梯股份有限公司
Sicher Elevator Co., Ltd.

修改记录

版本	修改文件号	主要修改内容	签名	修改日期
0		首版		2023-05-2
A	CR2305010	原购买书编号 GM13500101 改成 GM13500201		2023-05-22
B	CR2305014	产品包装原用防水纸箱现改成纸箱		2023-05-29

编制：曹永祥 2023.5.29

审核：陈晨 2023.5.29

标准化：王红 2023.5.29

批准：杨 2023.5.30

1、产品型号:

OX-02、OX-12

2、导靴订购参数:

型号	额定速度 m/s	额定载重 kg	正向压力 N	侧向压力 N	匹配导轨	靴衬型号
OX-02	≤ 1.0	≤ 3500	≤ 1850	≤ 1450	10、16	OX-450P
OX-12	≤ 1.0	≤ 5000	≤ 6500	≤ 6500	16	OX-450C

3、执行标准:

GB/T 7588.1—2020《电梯制造与安装安全规范》。


4、检查标准:

- a) 产品外观无划痕、破损;
- b) 必须提供产品合格证;
- c) 检查形状及安装尺寸是否准确;
- d) 不得有材料及制造缺陷。

5、产品包装、运输和存储要求:

- a) 导靴采用纸箱包装, 包装箱外应有产品型号的标识;
- b) 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装, 并保证产品完好, 外观不得有变化;
- c) 产品自出厂之日起, 在存储条件符合 GB/T10058-1997. 7. 3. 1 的条款之下, 一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。
- d) 导靴上贴有导靴安装示意标签, 见下图:

普电
★
研
ATC
股份
★
受中
*

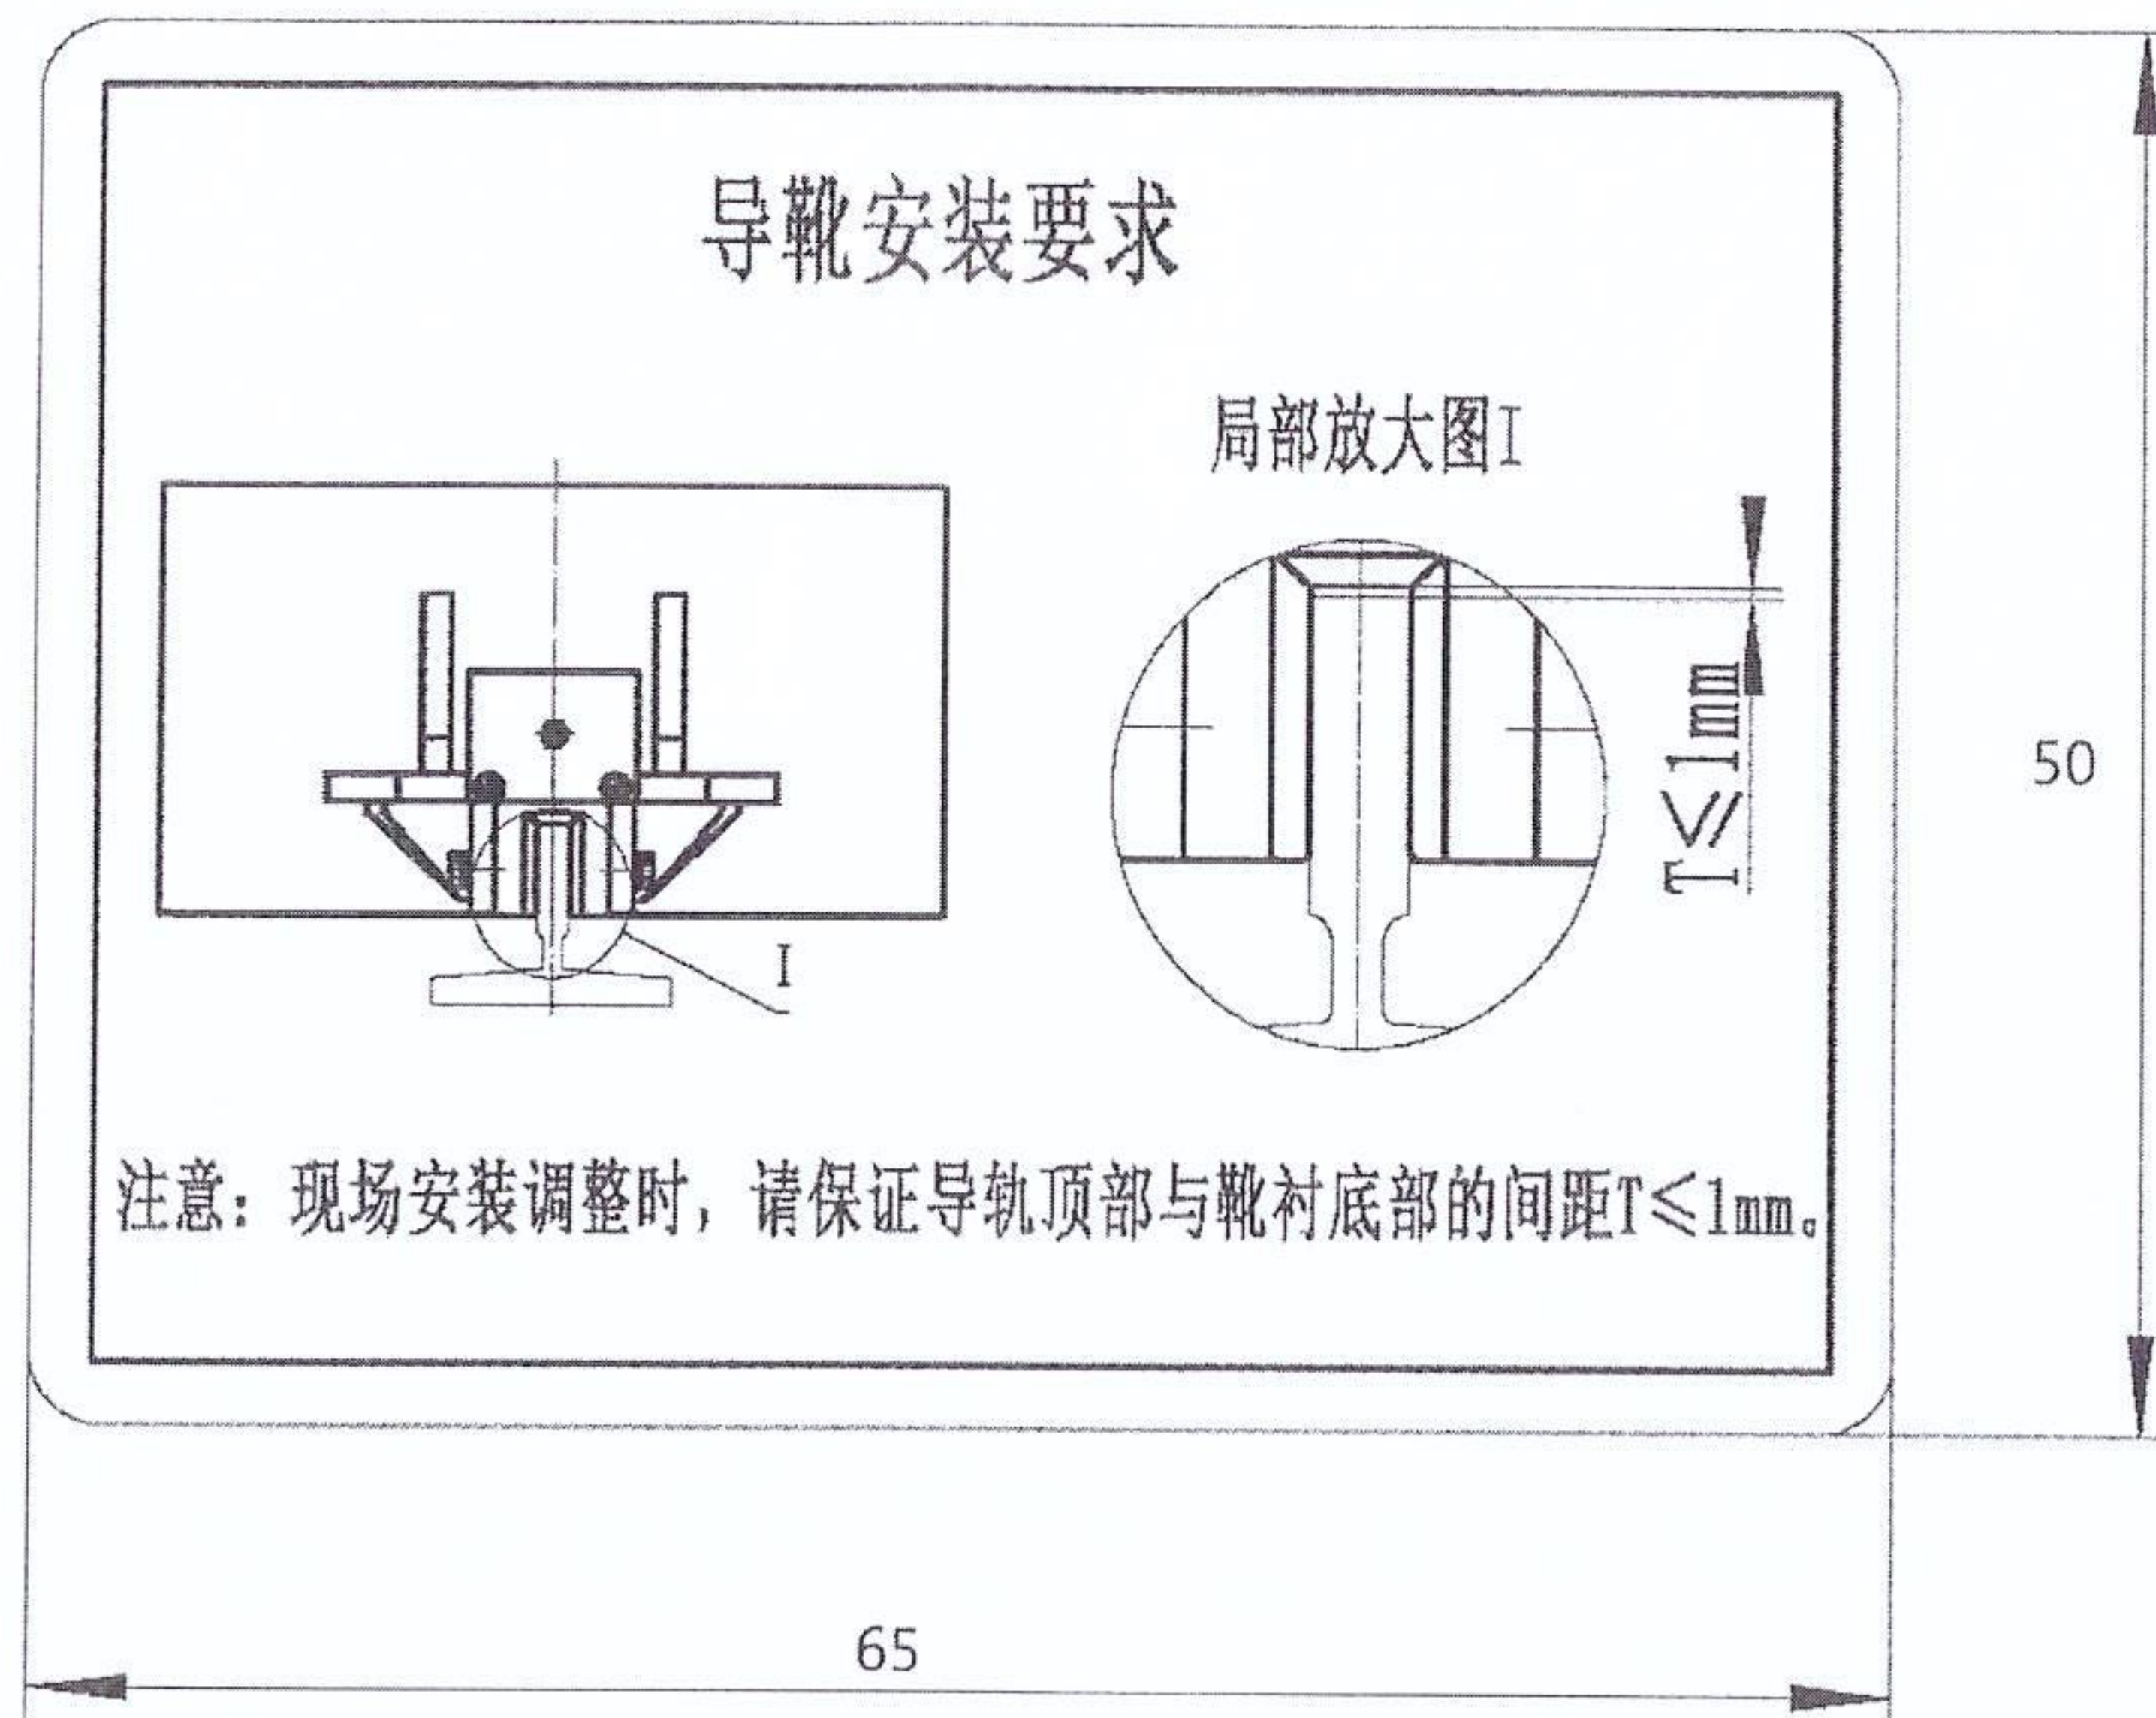

图样尺寸为推荐尺寸，供应商可根据导靴实际尺寸进行调整

6、标记：

标明名称、产品规格、制造商、制造时间、B 值等参数。

7、参照编写单位：

宁波奥德普电梯部件有限公司

8、接口尺寸：

导靴技术接口尺寸见附图。

