


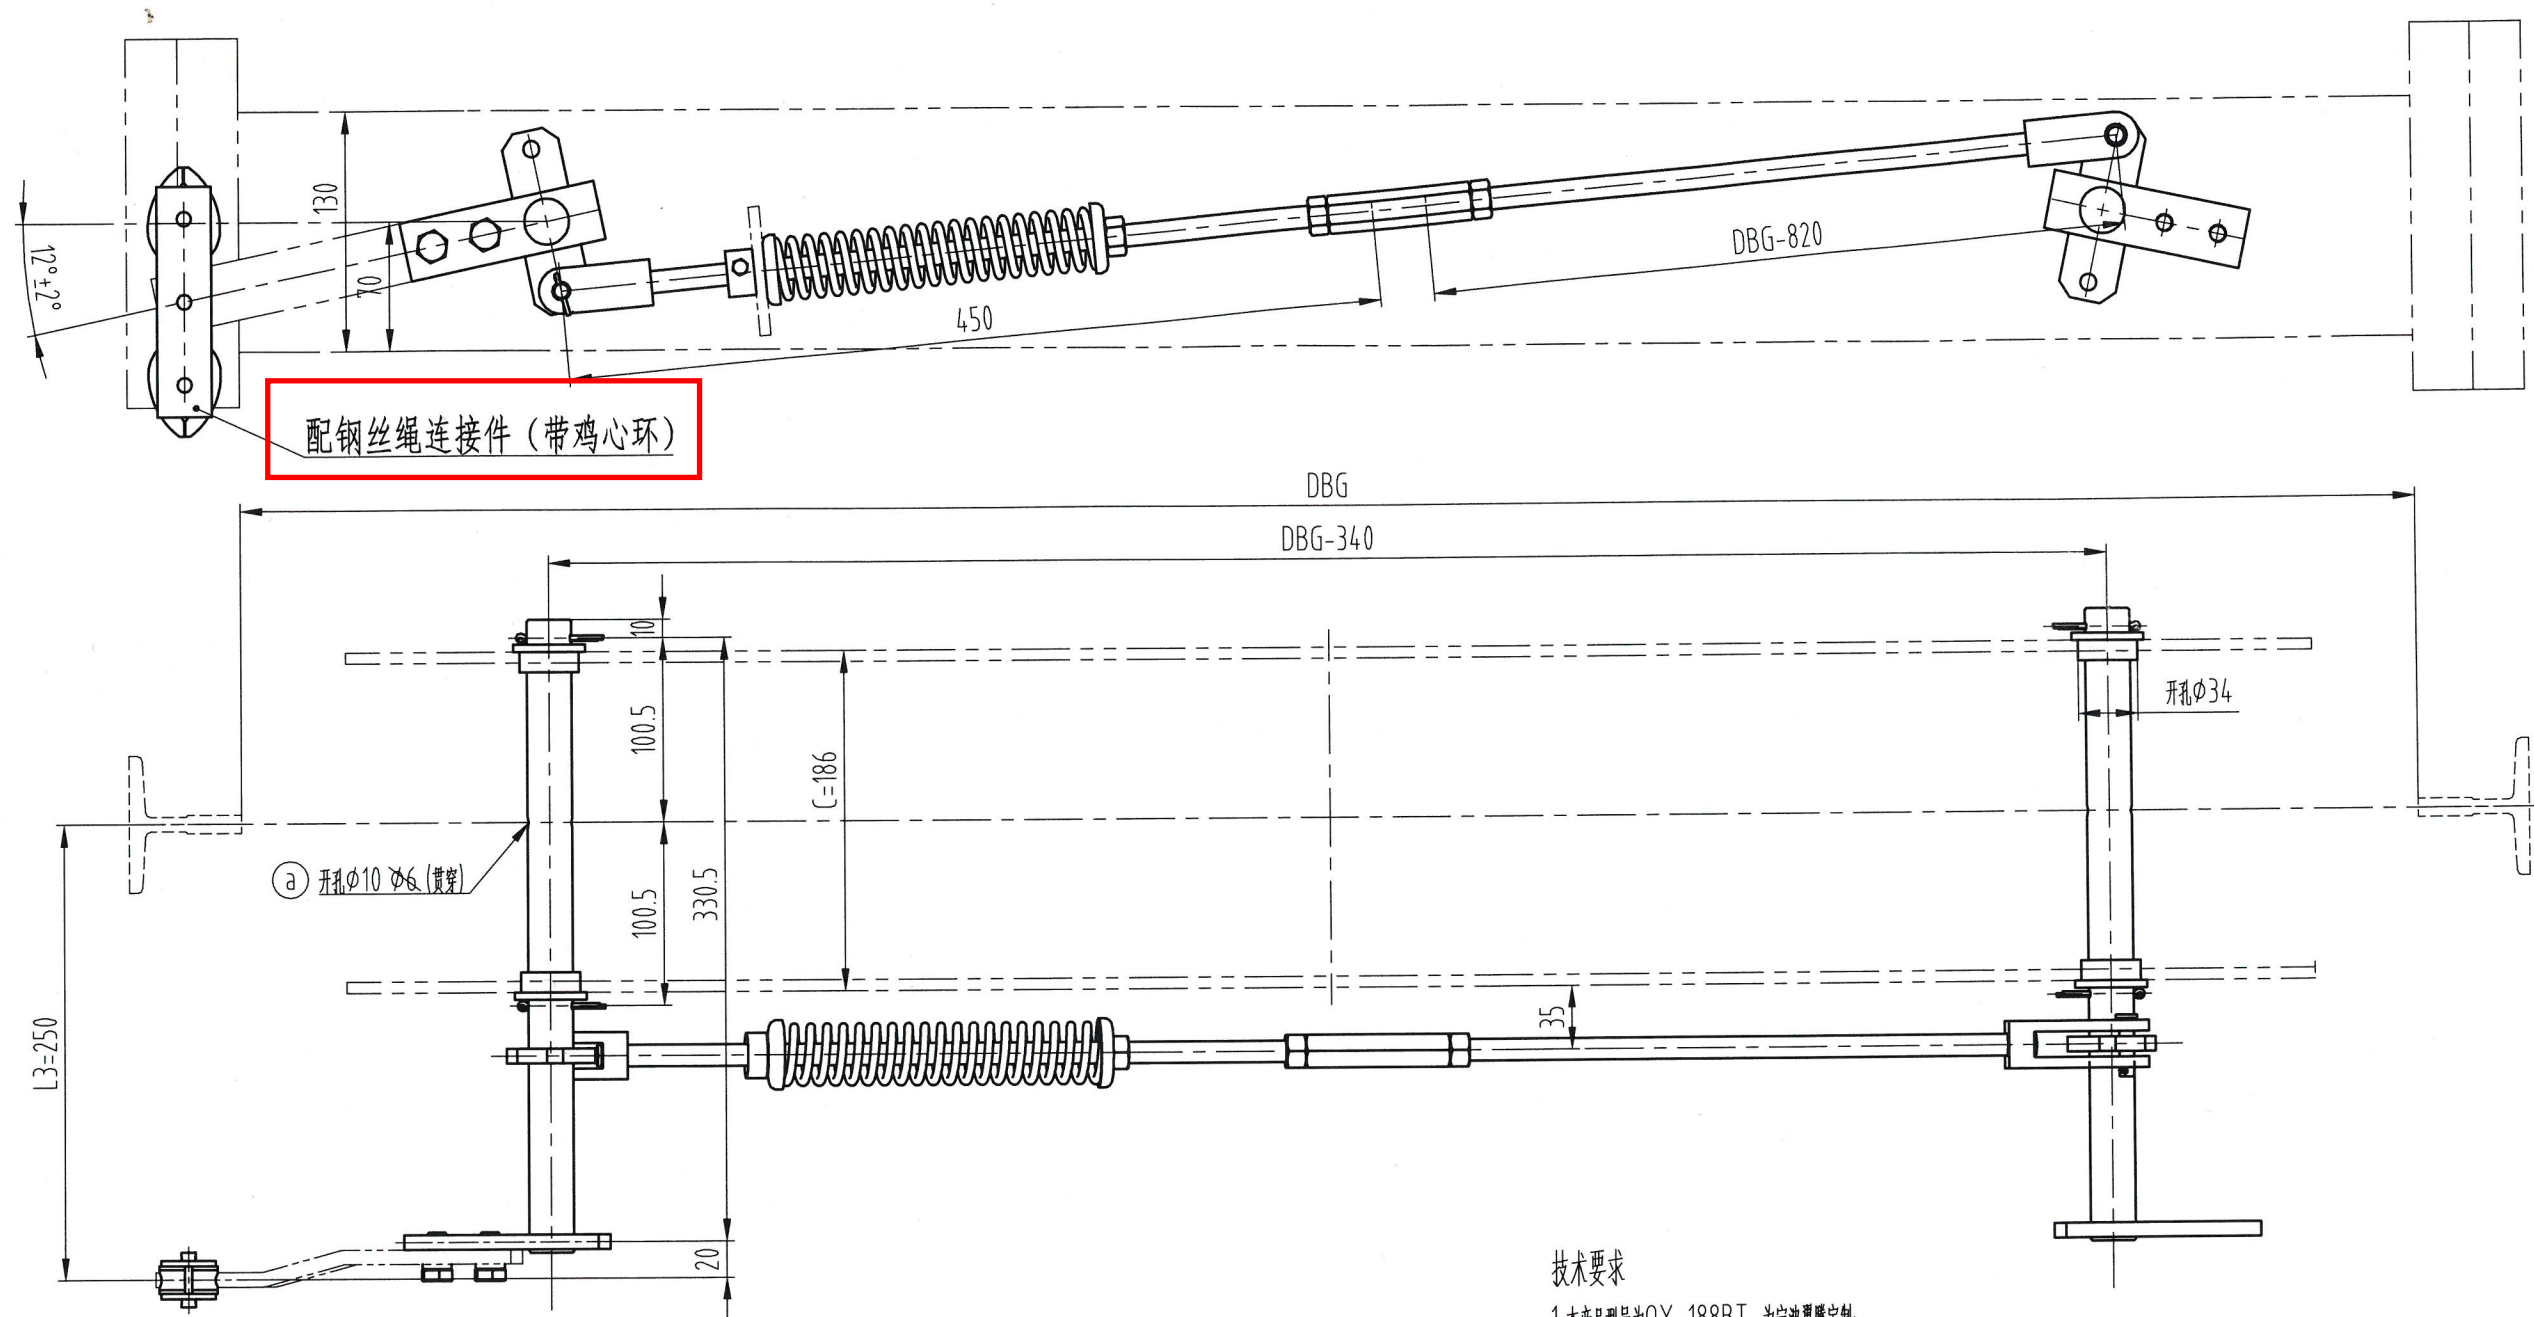

对应表

奥德普件号	宁波奥德普件号	DBG	C	L3	备注
AX188BT012G99	YT11104001	1050≤DBG≤1800	186	250	实际DBG值为宁波奥德普提供的导轨间距+70

2200

技术要求

- 1 本产品型号为OX-188BT, 为宁波奥德普定制;
- 2 本产品需配UKT开关;
- 3 预紧力建议为150N~250N;
- 4 开关支架、弹簧支架、提拉手焊件、拉手杆客户自理, 奥德普不需生产装配;
- 5 联动组件非标开孔。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 刘晶

22.08.16

标准化

审核 汤晨

22.11.23

工艺

批准



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

提拉机构

阶段标记 重量 比例

1:4

第 1 张 共 1 张

AX188BT012

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	φ6更改为φ10	刘晶	22.11.22