
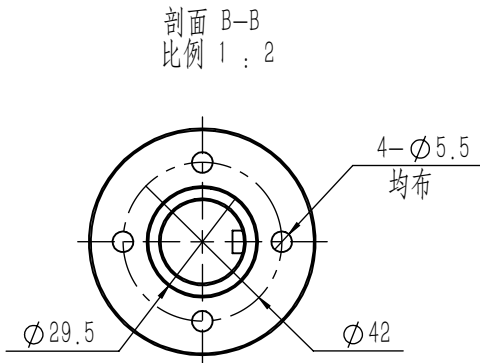
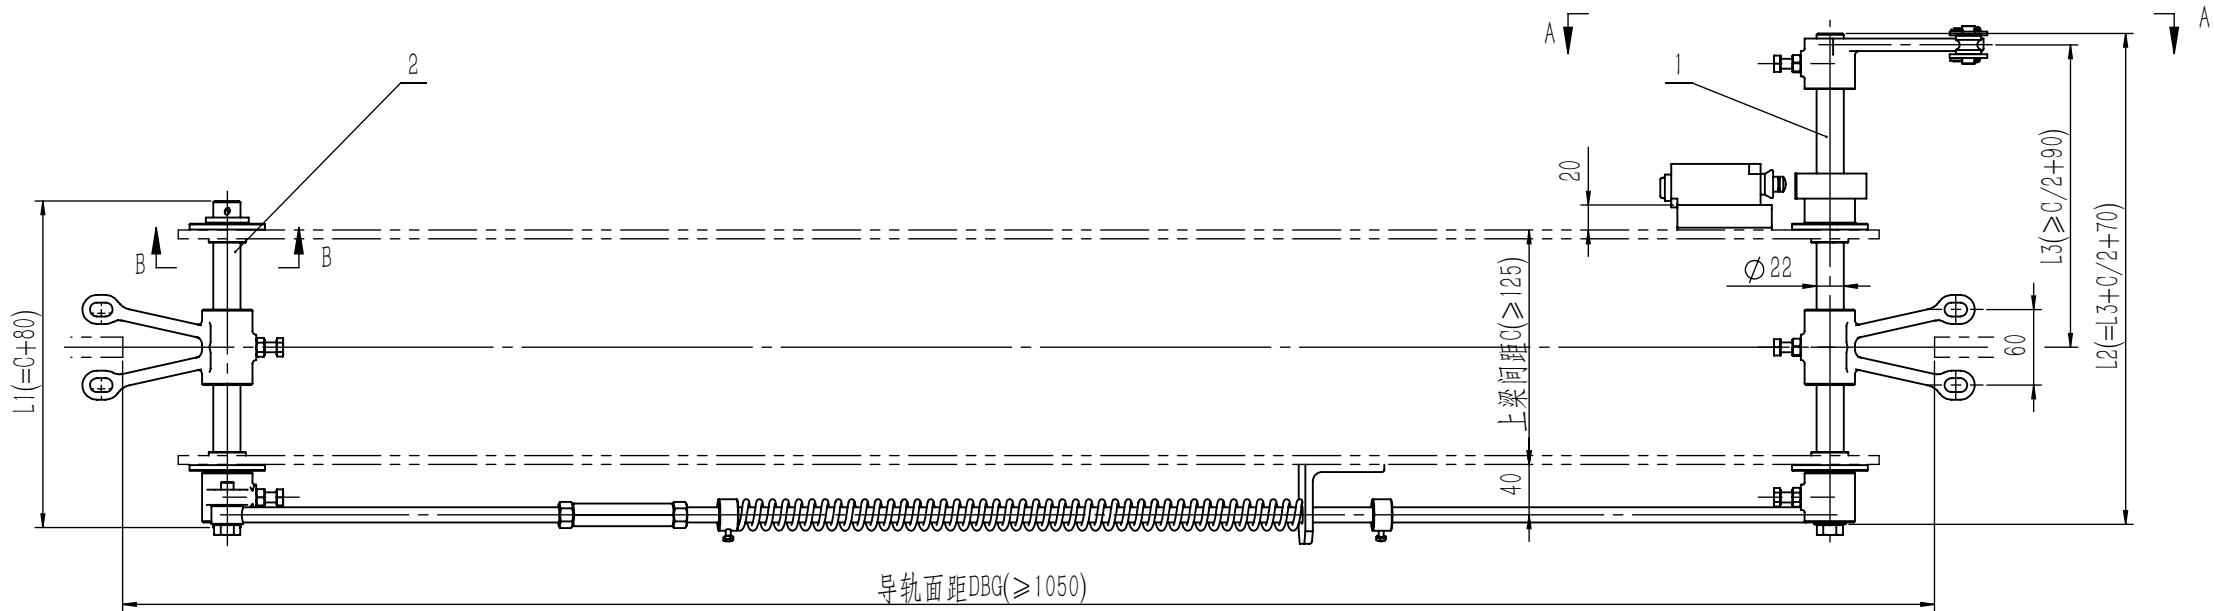
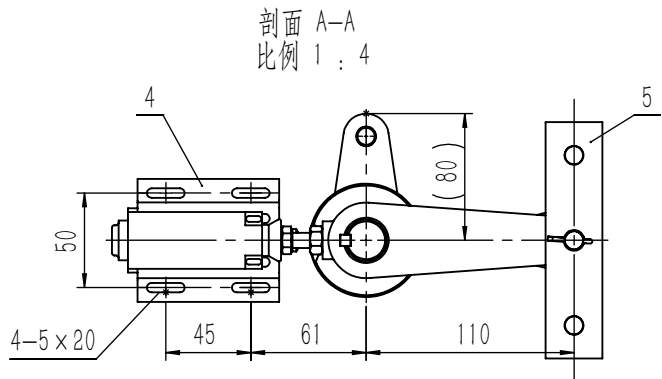


OX288T

定做加长接头  
见零件图  
直径26 内径13 两头焊接  
正反螺母，长度800

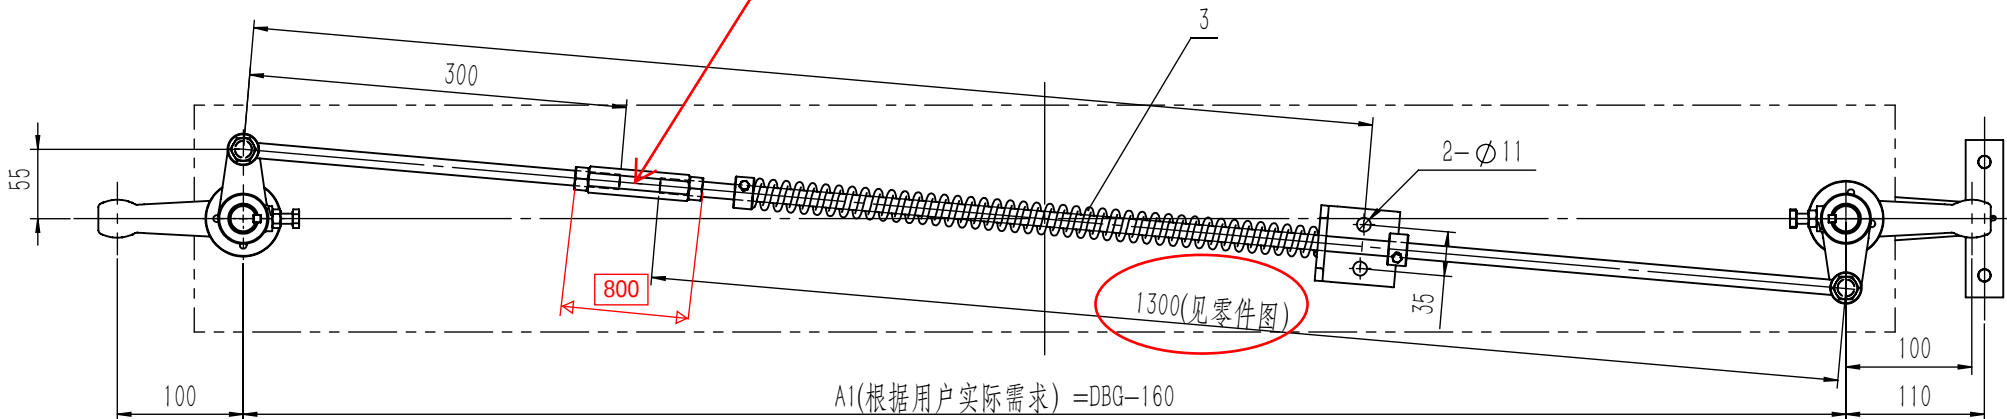

技术说明  
1.本图按上提拉结构设计，本件适用于客货电梯的安全钳的提拉；  
2.本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆，具体使用按生产要求确定其规格和总长；  
3.本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图)，其余尺寸根据轿厢宽度来定；  
4.表中参数L1=C+80为短轴长度，L2=C/2+L3+70为长轴长度；  
5.与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配，选用时需确定长度HL；  
6.本装置适用于DBG≥1050，当DBG为900~1050时，斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150,确保弹簧位置，其支架位置由870需改变为720；  
7.建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右，具体根据电梯实际状态确定。

| 序号 | 物件名称 | 配比数量     | 备注     |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 长轴组件 | 1套       |        |
| 2  | 短轴组件 | 1套       |        |
| 3  | 开关架  | 1件       |        |
| 4  | 斜拉杆  | 2套(长短各一) | 带螺母及弹簧 |

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|    |          |        |    |      |      |    |        |
|----|----------|--------|----|------|------|----|--------|
| 5  | OX188T.5 | 钢丝绳连接件 | 1  |      | 0.25 | 0  |        |
| 4  | OX288T.4 | 开关组件   | 1  | 装配件  | 0.20 | 0  | 开关用户自理 |
| 3  | OX288T.3 | 斜拉杆组件  | 1  |      | 1.04 | 0  |        |
| 2  | OX288T.2 | 短轴组件   | 1  |      | 2.15 | 0  |        |
| 1  | OX288T.1 | 长轴组件   | 1  |      | 3.49 | 0  |        |
| 序号 | 代 号      | 名 称    | 数量 | 材料说明 | 重量   | 总重 | 备注     |

|     |    |     |       |     |       |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|--|--|
|     |    |     |       |     |       |  |  |
|     |    |     |       |     |       |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批准    |     |       |  |  |

装配件

阶段标记

重量

比例

10.62

1:6

共 张 第 张


宁波奥德普电梯部件有限公司

上提拉联动机构

OX288T

A1.LM1A015

| 线性尺寸分段  | 0.5~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | 倒圆R/倒角C | 0.5~3 | >3~6 | >6 | 短边尺寸分段  | 0~10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400  |
|---------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|----|---------|------|--------|---------|----------|-------|
| 未注中等级公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         | 未注中等级公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1 | 未注中等级公差 | ±1°  | ±0.5°  | ±0.3°   | ±0.15°   | ±0.1° |

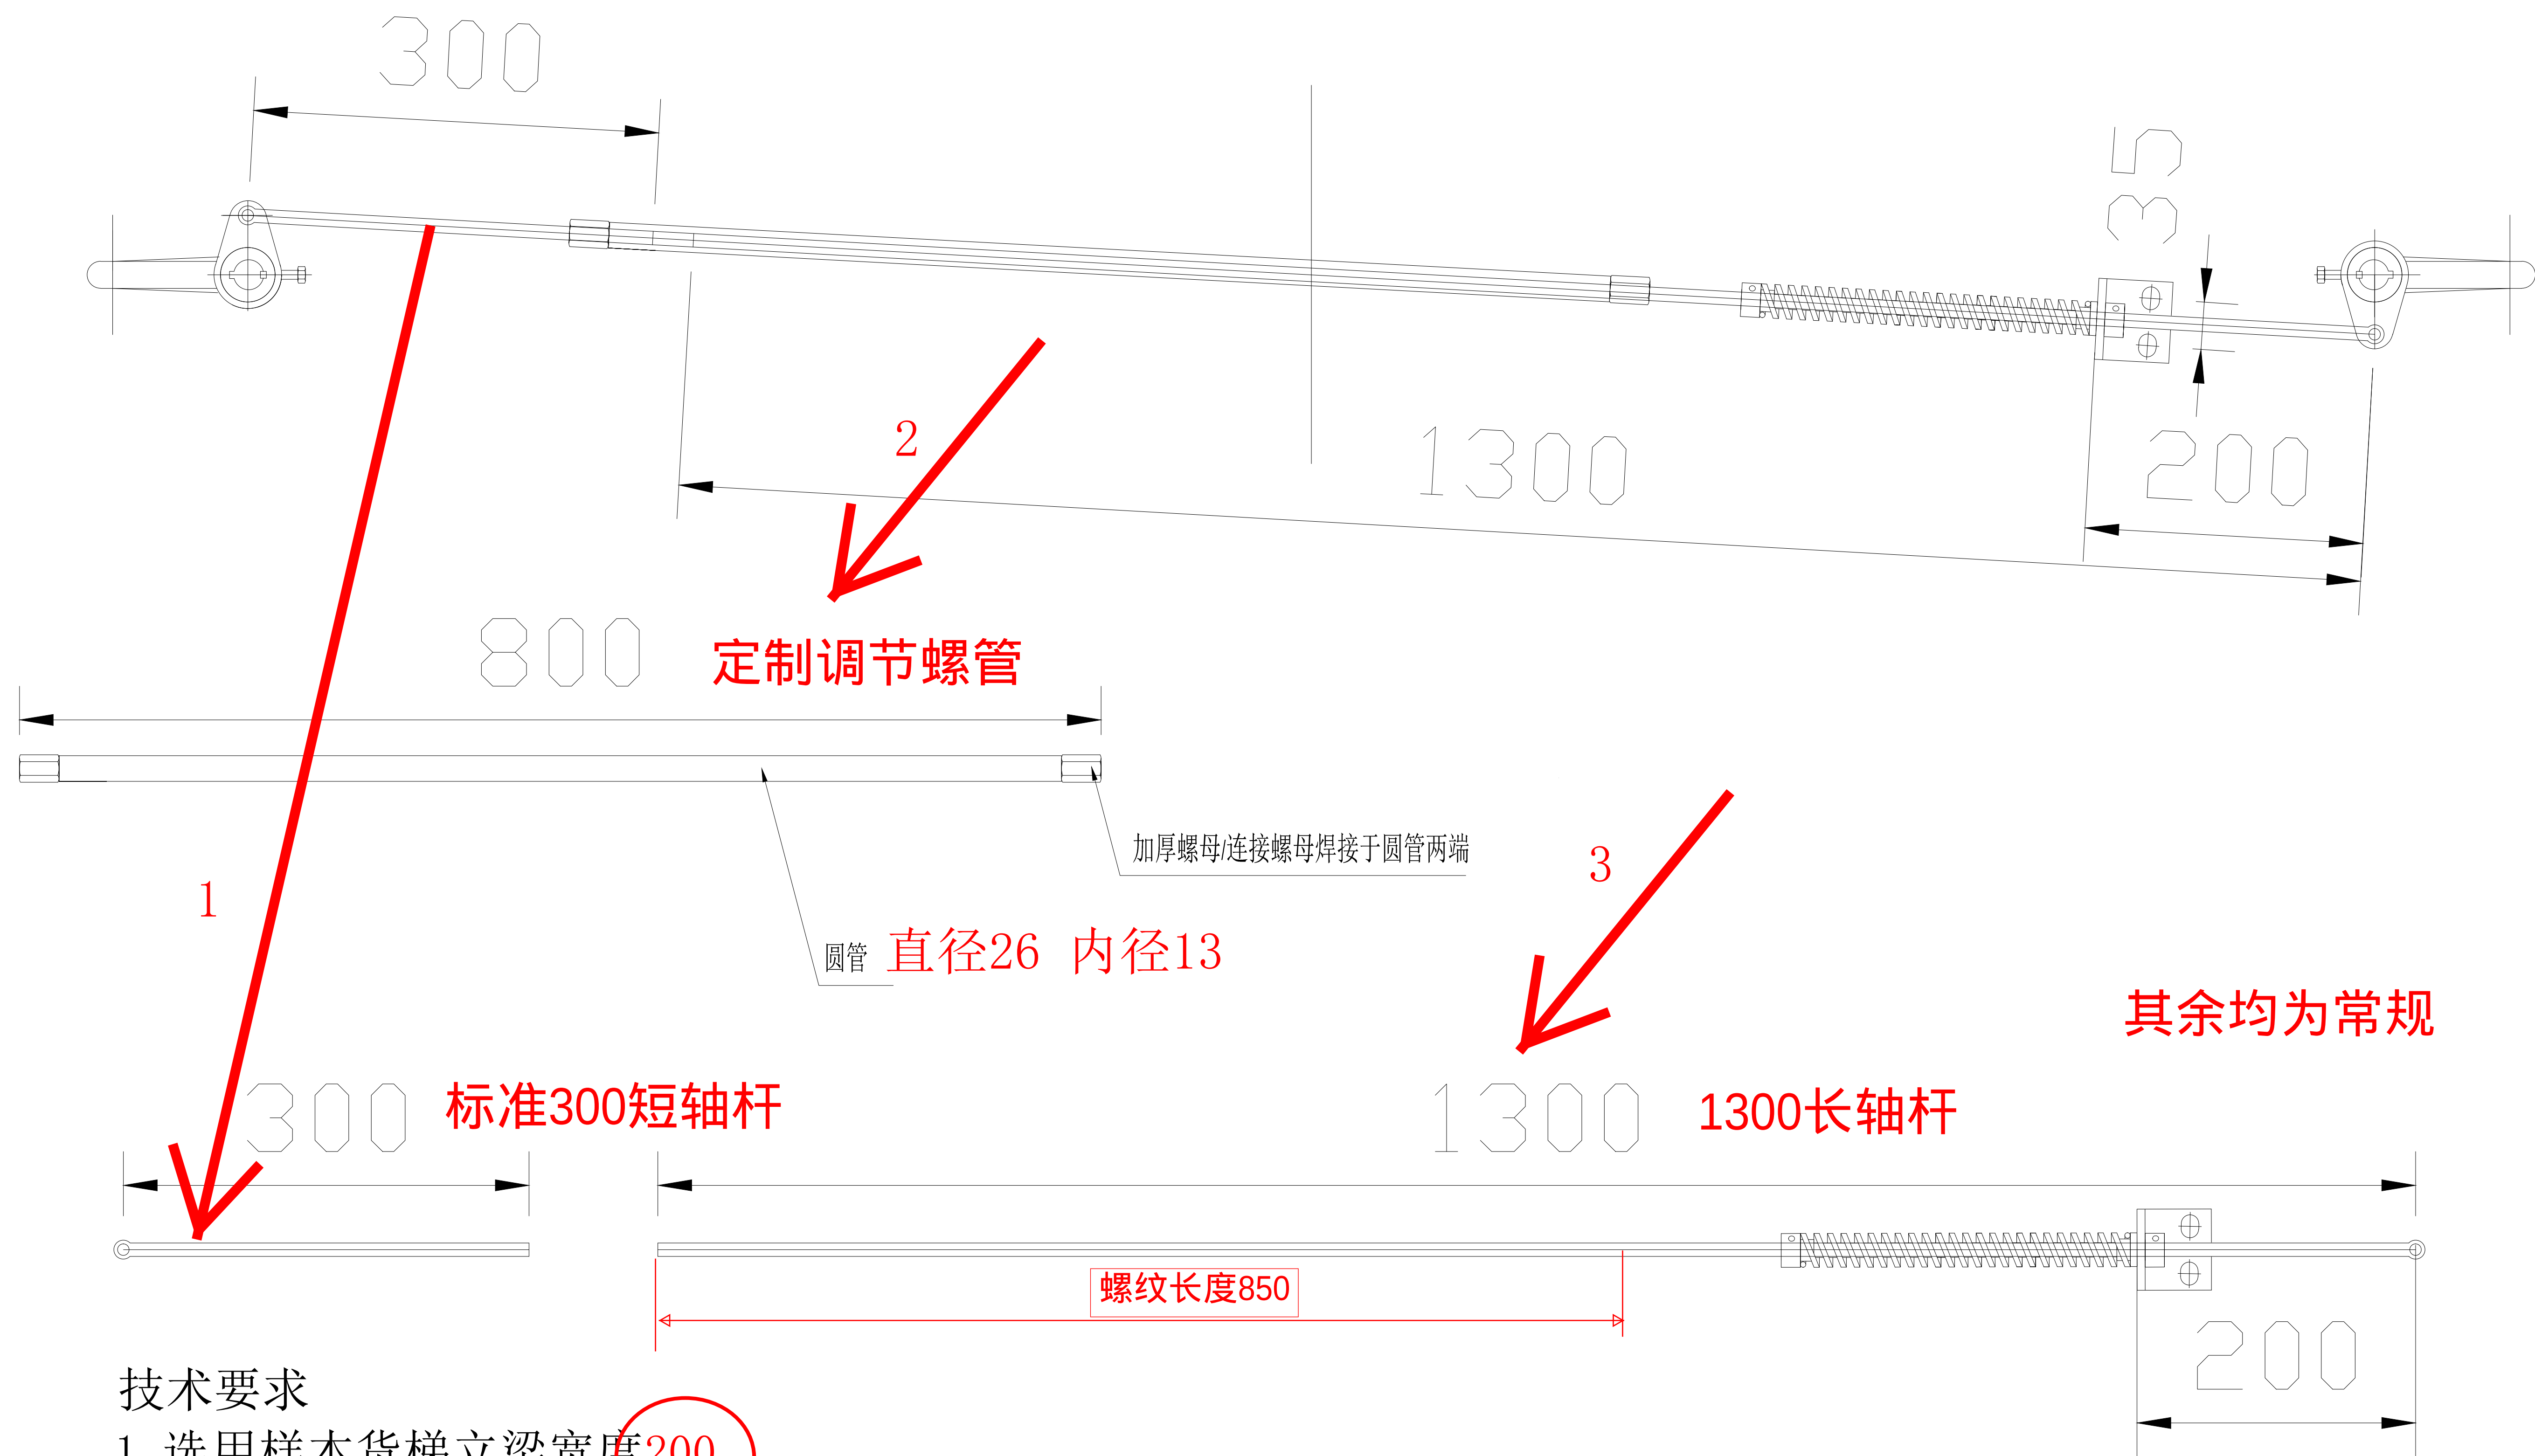

### 技术要求

1. 选用样本货梯立梁宽度200
2. 中部联动杆中部调节部分采用如图所示，一段连接杆长度300mm，另一段带弹簧的连接杆长度1300mm

|    |    |    |       |    |     |                |     |     |              |  |
|----|----|----|-------|----|-----|----------------|-----|-----|--------------|--|
|    |    |    |       |    |     | 奥德普OX-288货梯180 |     |     | 天奥电梯（中国）有限公司 |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签字 | 年月日 | 第一象限视图         | 重量  | 比例  | 安全联动机构       |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |                |     |     | A1.LM1A015   |  |
| 校对 |    |    | 审定    |    |     |                |     |     |              |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     |                | 共1页 | 第1页 |              |  |