
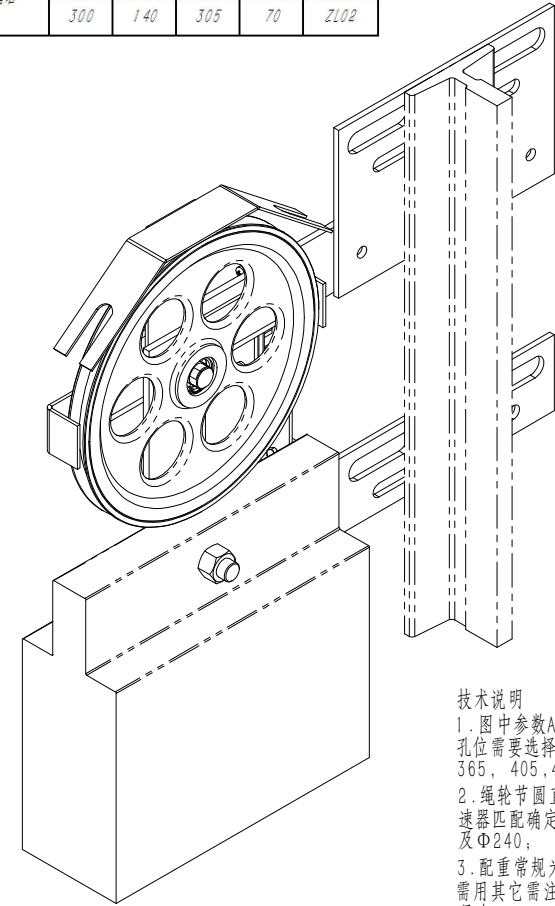



|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

| 配置状态 | 配置材质 | J   | E   | F   | G  | 识别号  |
|------|------|-----|-----|-----|----|------|
| 18kg | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 | TL01 |
| 30kg |      | 250 | 70  | 275 | 35 | TL02 |
| 18kg | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 | ZL01 |
| 30kg |      | 300 | 140 | 305 | 70 | ZL02 |

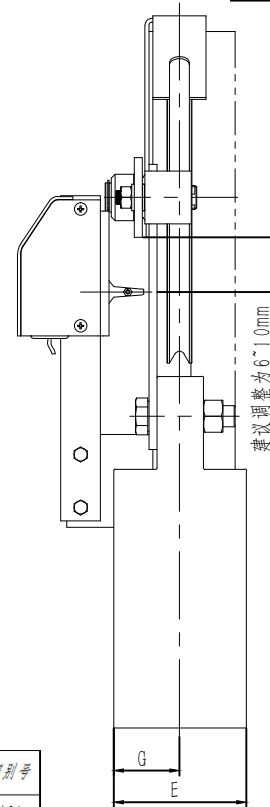

技术说明

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\Phi 200$ 及 $\Phi 240$ ;
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

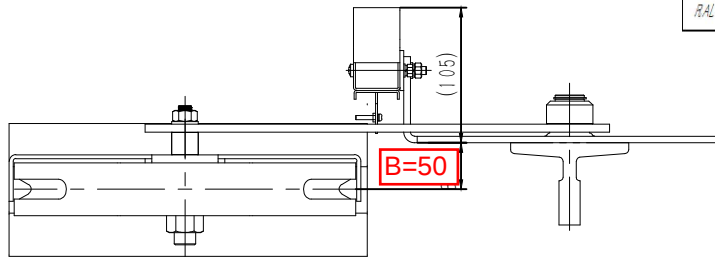

|     |    |     |       |     |     |               |  |        |     |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|---------------|--|--------|-----|
|     |    |     |       |     |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |        |     |
|     |    |     |       |     |     |               |  |        |     |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |               |  |        |     |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记          |  | 重量     | 比例  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |               |  |        |     |
| 审 核 |    |     |       |     |     |               |  | 13.5+T | 1:4 |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号:         |  |        |     |
|     |    |     |       |     |     | 涨紧装置(重锤式)     |  |        |     |
|     |    |     |       |     |     | OX300         |  |        |     |

宁波奥德普电梯部件有限公司

### 涨紧装置(重锤式)

0X300


|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |

簽 字

日期



a

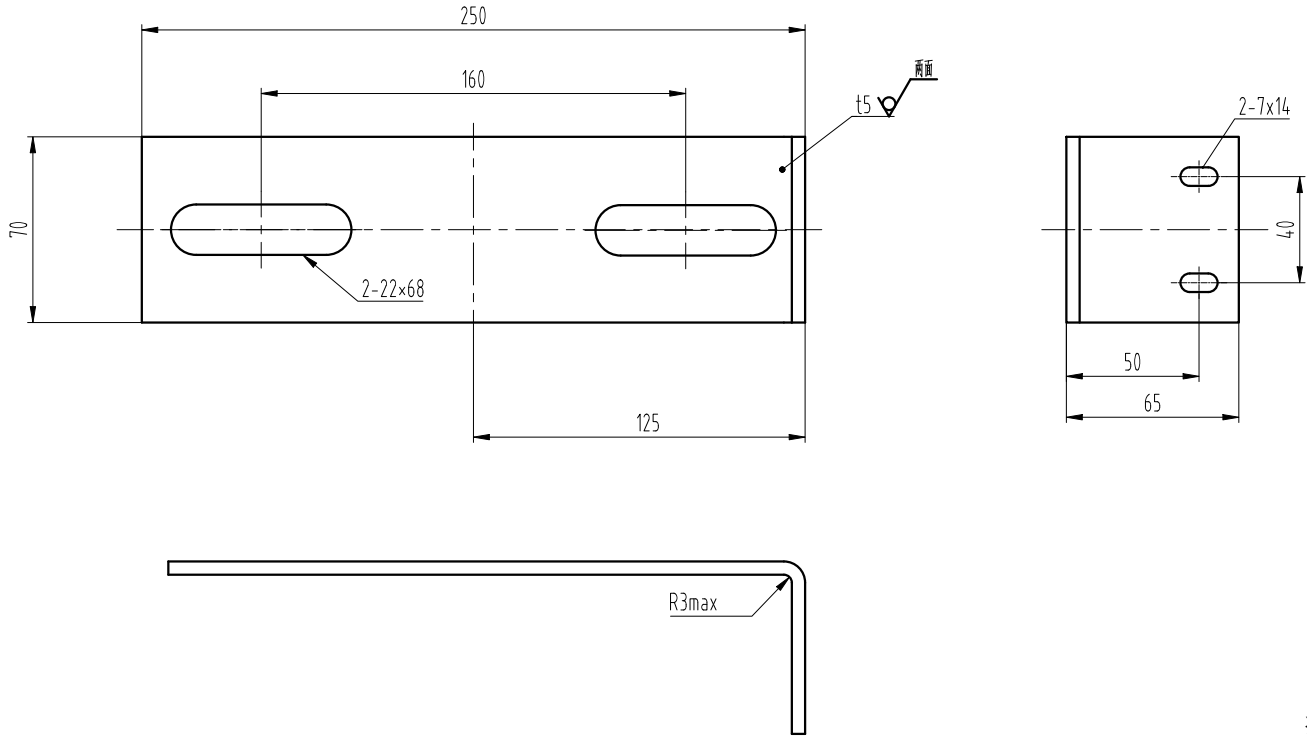

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

图框: A3 Ver 1.4

|         |    |             |     |                                                             |       |     |                           |
|---------|----|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|
| 第一视角    |    | 实施日期        |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |       |     |                           |
| CC 关键特性 |    | 钢板5.0/Q235B |     | 开关架弯板                                                       |       |     |                           |
| 设计      | 宋剑 | 20230625    | 标准化 | 阶段标记                                                        | 重量    | 比例  | AX300V032 29 <sup>a</sup> |
| 审核      |    |             |     |                                                             |       | 1:2 |                           |
| 工艺      |    |             | 批准  | 第 2 张                                                       | 共 2 张 |     |                           |

|    |    |                                                      |    |     |  |
|----|----|------------------------------------------------------|----|-----|--|
|    |    |                                                      |    |     |  |
|    |    |                                                      |    |     |  |
|    |    |                                                      |    |     |  |
| a  | 2  | 图号AX300V029改为AX300V032, 件号AX300V029G02改为AX300V032G02 |    |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容                                                 | 签名 | 年月日 |  |



