



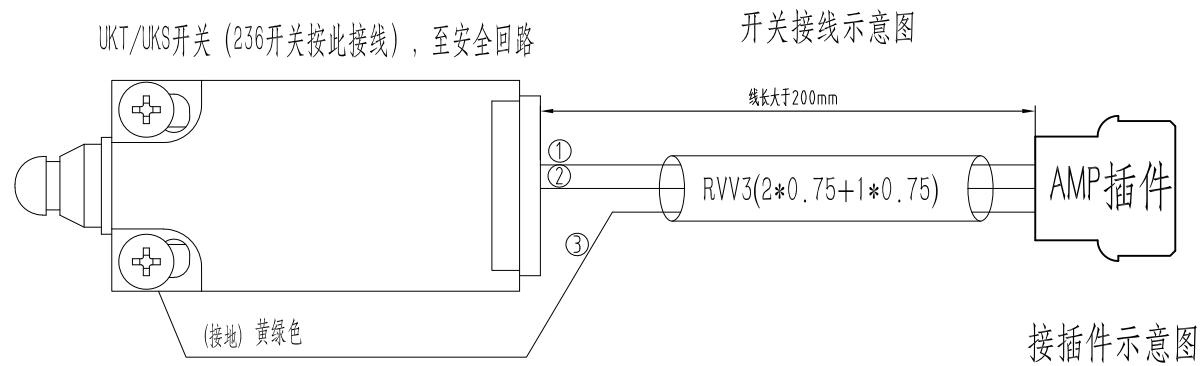

|          |
|----------|
| 480701-0 |
| 张紧装置     |
| 1        |
| 2        |
| 3        |
| 112      |
| 113      |
| PE       |

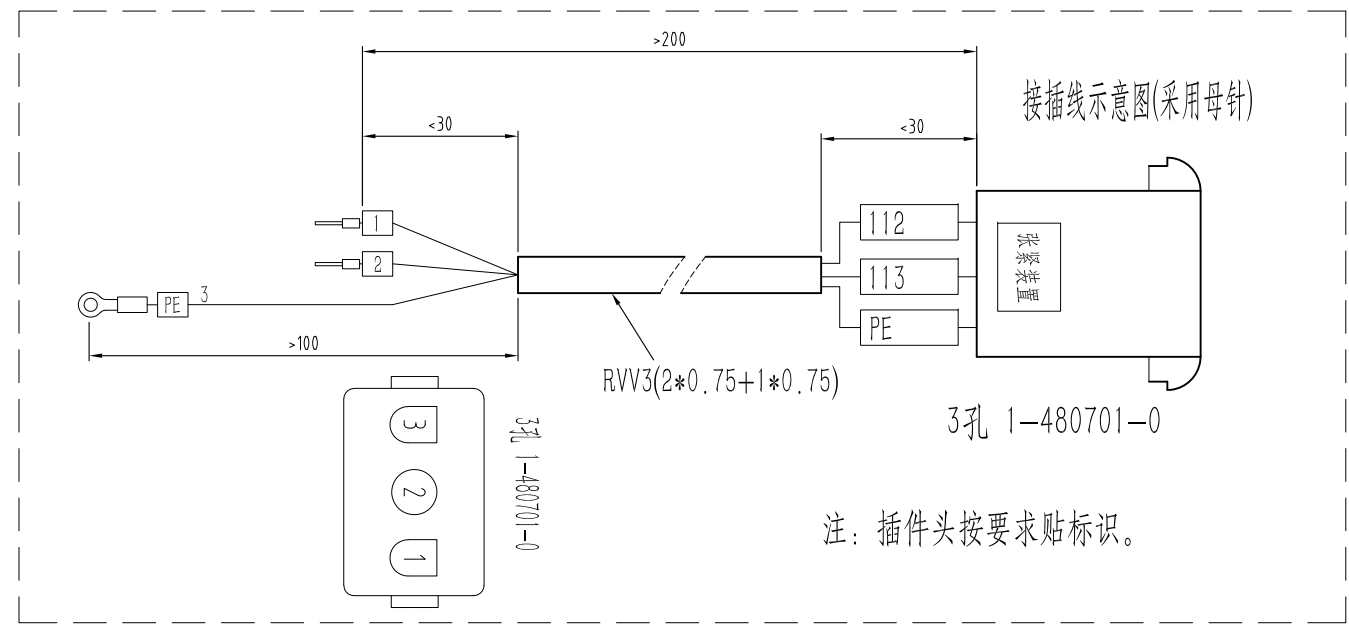

技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 2、插件端头贴好标识, 标识黏贴牢固;
- 3、插件说明: AMP插件为插座, 型号为1-480701-0; AMP插件为母针, 对应的插针为: PN.350536-1。
- 4、OH系列使用236开关的缓冲器、OX系列使用236/UKS/UKT开关涨紧装置、OX系列使用236/UKS/UKT开关的提拉机构接插件使用。

|    |    |            |       |    |       |                                                                     |    |                   |
|----|----|------------|-------|----|-------|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
|    |    |            |       |    |       | AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |    |                   |
| 标记 | 处数 | 分区         | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 组件                                                                  |    | 电气开关接线图<br>(张紧装置) |
| 设计 | 周正 | 2019.10.31 | 标准化   |    |       | 阶段                                                                  | 标记 |                   |
| 审核 |    |            |       |    |       | 重量                                                                  | 比例 | OX-236-TA2        |
| 工艺 |    |            | 批准    |    |       | 共                                                                   | 张第 |                   |