



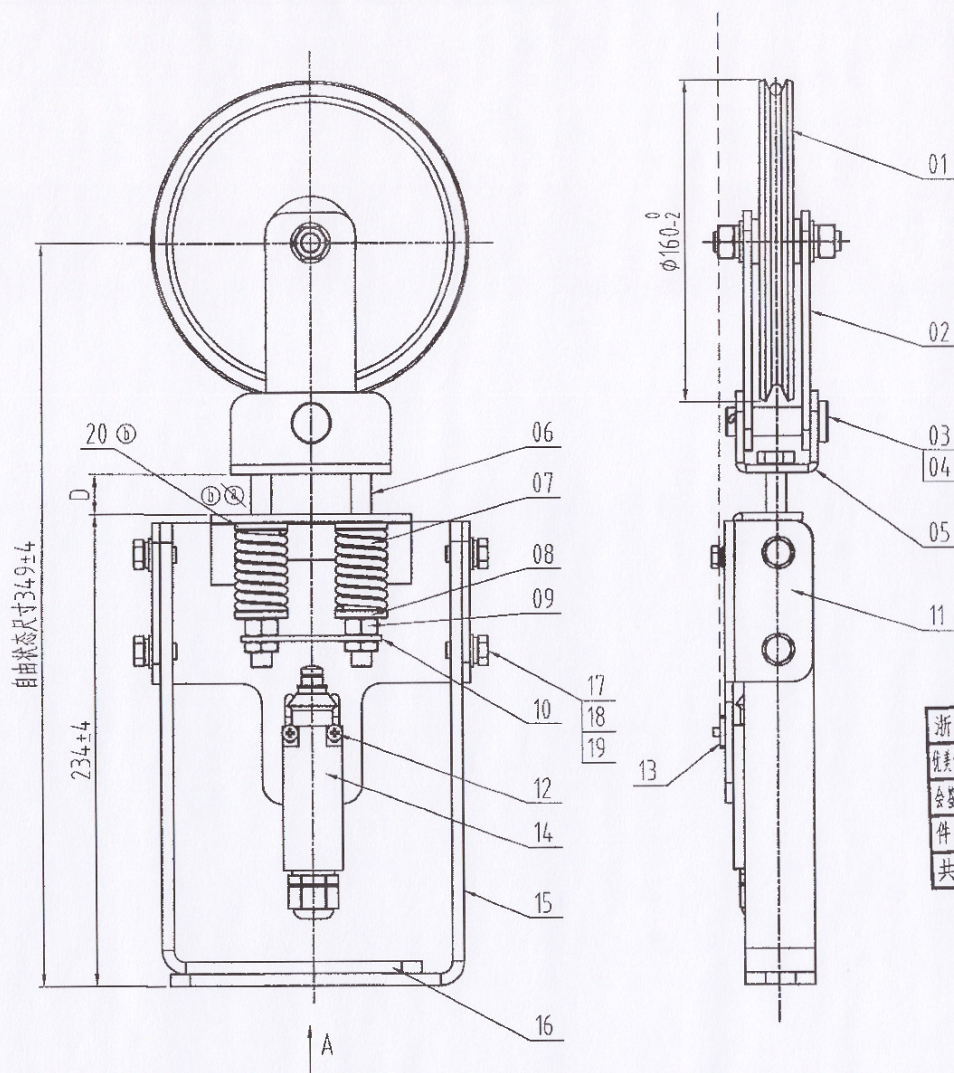

附件清单					
序号	名称+规格	标准	单位	数量	备注
1	膨胀螺栓 (TGG型) M10×100	GB/T 22795-2008	个	2	

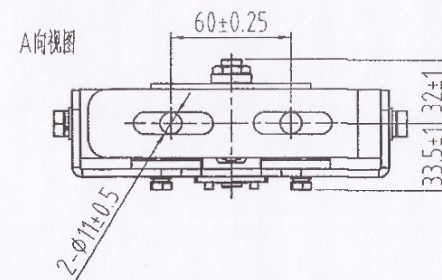

浙江优美佳智能科技有限公司	会签章
优美佳对应图号	JDA2619ACZ-01 确认 王采玉
会签确认日期	2024.8.9 批准 王采玉
件号备注	JDA2619ACZ001~003
共 2 页, 第 1 页	授权 PM-D24001


技术说明:

1. 本装置仅适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯;
2. 该装置安装于井道地坑;
3. 安装完成后要求开关的动作灵活可靠, 且绳轮转动灵活无晃动及异响, 当限速绳松弛前, 开关需确保能有效动作;
4. 张力值为250~300N;
5. 本装置绳轮规格: 节圆直径 $\Phi 150\text{mm}$, 钢丝绳直径 $\Phi 8\text{mm}$;
6. 图示为张紧装置安装状态, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$);
7. 螺栓上方定位套使用尼龙双头导向。

AX100D019

优美佳件号	型号	绳轮规格	产品颜色	备注
JDA2619ACZ001	OX-100D(XA01)	$\Phi 150-\Phi 6$	RAL7037	
JDA2619ACZ002	OX-100D(XA01)	$\Phi 150-\Phi 6$	RAL1035	
JDA2619ACZ003	OX-100D(XA01)	$\Phi 150-\Phi 6$	RAL1036	

				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
(b)	3	现除技术要求第7条, 增加增加	李民生	24.05.13	总装图		
(a)	1	技术要求增加第7条说明	宋剑	22.08.05			
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	张紧装置		
设计	舒佳乐	2020.11.18	标准化				
审核	刘晶	24.05.13			OX-100DA02		
工艺			批准	白卫宏			
					共 2 张 第 1 页		

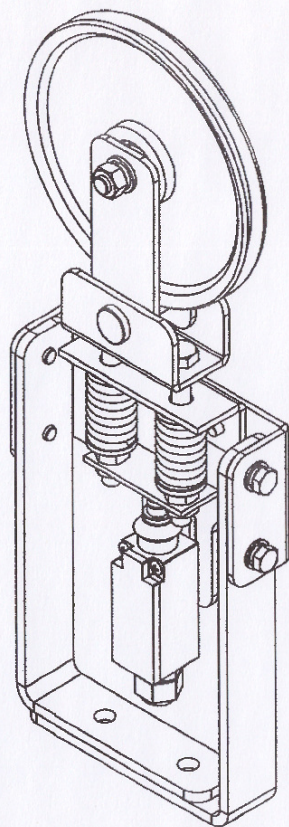

浙江优美佳智能科技有限公司 会签章			
会签日期	JDA2619AC2-1	确认	王天奇
会签日期	2024.8.9	批准	张松林
件号备注	JDA2619AC2 001-008		
共 2 页, 第 2 页		授权	PM-D24008

①	20	X100B0B01	弹簧套	2				借用件
	19	GB/T 93-1987	弹簧垫圈 8	4				
	18	GB/T 97.1-1985	平垫圈 8	4				
	17	GB/T 5783-2000	六角头螺栓 M10×20	4				
	16	OX-100DA02-6	张紧装置安装板02	1	Q235B/6.0			
	15	OX-100DA02-5	张紧装置安装板01	1	Q235B/6.0			
	14	UKS	限位开关 (手动触发)	1	组件			
	13	OH-210.4-2	螺纹板	1	Q235B/2.5			借用件
	12	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M4×35	2	钢 -Zn.D			
	11	OX-100DA02.2	安装板组件	1	组件			
	10	OX-100DA02-4	开关触发板	1	Q235B/3.0			
	9	GB/T 6170-2000	六角螺母M10	4	钢 8.8-Zn.D			
	8	OX-100A-5	定位套	2	① Q235B			借用件
	7	OX-100A-4	弹簧	2	72B			借用件
	6	GB/T 5780-2000	六角螺栓M10×100	2	钢 8.8-Zn.D			
	5	OX-100DA01-3	弹簧上拉板	1	Q235B/4.0			
	4	GB/T 91-2000	开口销2.5×25	1	Q235A			
	3	OX-100DA02-2	短销轴	1	Q235A/φ20			
	2	OX-100DA02-1	侧拉板	2	Q235B/4.0			
	1	OX-100A.1	张紧轮组件	1	组件			借用件
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注	

				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
①	2	数量4改为2,增加物料20					
②	1	技术要求增加第7条说明	宋剑	22.08.05			
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日			
设计	舒佳乐	2020.11.18	标准化				
审核							
工艺			批准				
					总装图		
					阶段	标记	重量 比例
							1:2.5
					共 2 张 第 2 页		
					张紧装置		
					OX-100DA02		