
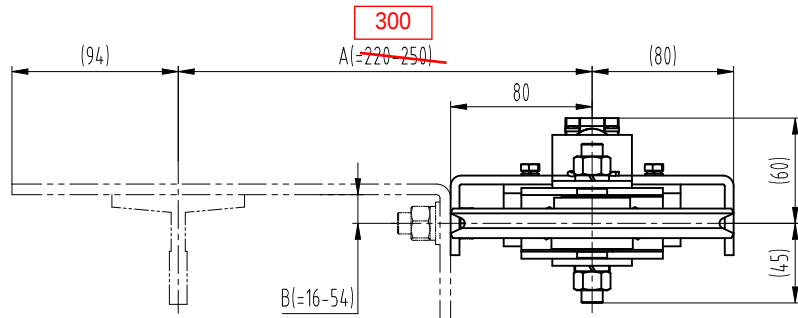
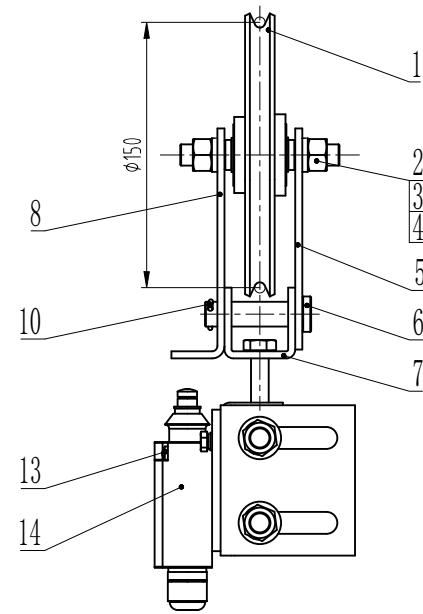




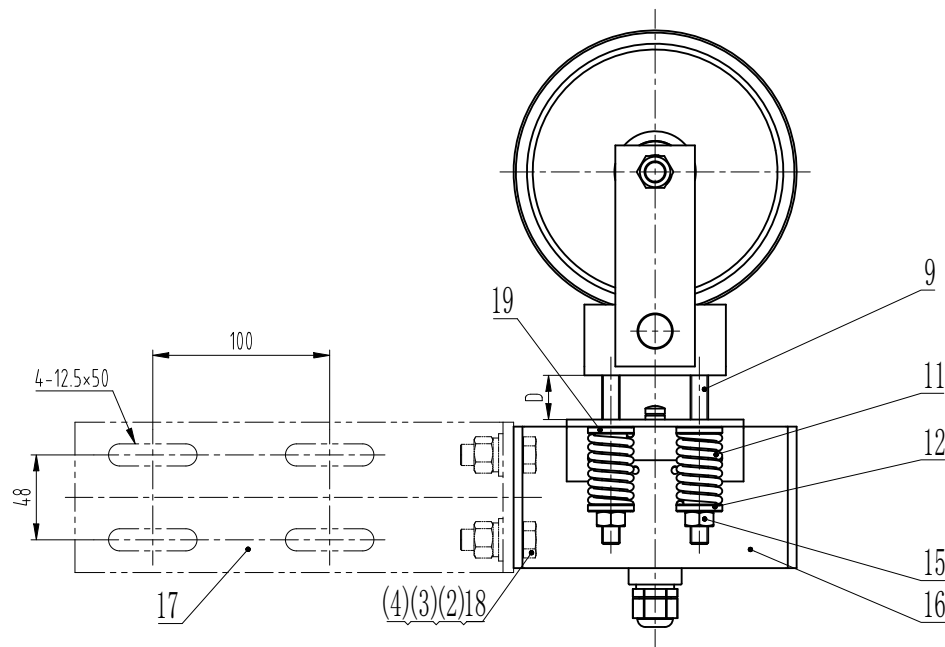


### 技术要求

1. 本装置仅适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯;
2. 安装完成后要求开关的动作灵活可靠,且绳轮转动灵活无晃动及异响,当限速绳松弛前,开关需确保能有效动作;
3. 本装置绳轮规格:节圆直径 $\Phi 150\text{mm}$ ,钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$ ;
4. 图示为张紧装置安装状态, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态下 $D=0$ ),张力值为 $250 \sim 300\text{N}$ ;
5. 本张紧装置标配不包含件17及其紧固件。

图框: A3 Ver 1.4

|    |    |                                      |  |  | 第一视角    |          | 实施日期     |     |          |     |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |          |       |       |         |
|----|----|--------------------------------------|--|--|---------|----------|----------|-----|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------|
|    |    |                                      |  |  | CC 关键特性 |          |          |     |          |     |                                                                                                                                                   |          |       |       |         |
|    |    |                                      |  |  | 设计      | 舒佳乐      | 20181120 | 标准化 |          |     |                                                                                                                                                   |          |       | 张紧装置  |         |
| ⑥  |    | 整版替换                                 |  |  | 宋 剑     | 20230710 |          |     |          |     | 阶段标记                                                                                                                                              | 重 量      | 比 例   |       |         |
| ①  | 6  | 新增序号19, 序号12数量4改为2, 修改A,B范围, 删除技术要求2 |  |  | 宋 剑     | 20221122 | 审 核      | 刘 晶 | 20230710 |     |                                                                                                                                                   |          |       | 1:3   | OX-100D |
| 标记 | 处数 | 更 改 内 容                              |  |  | 签 名     | 年 月 日    | 工 艺      | 竺钊辉 | 20230711 | 批 准 | 俞礼园                                                                                                                                               | 20230711 | 第 1 张 | 共 2 张 |         |

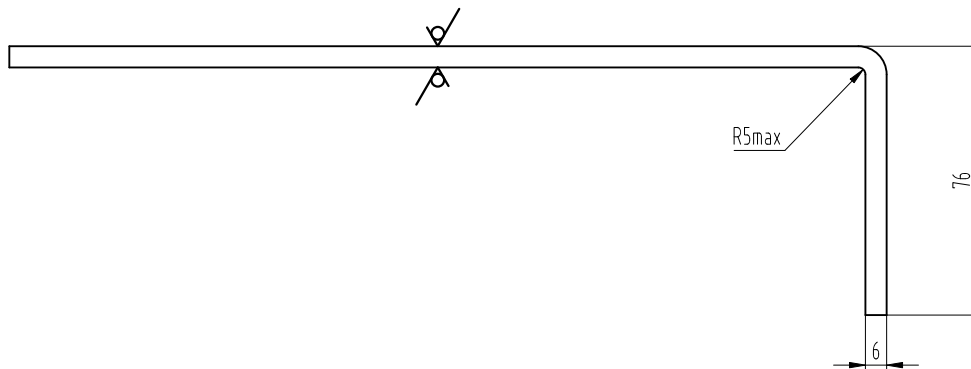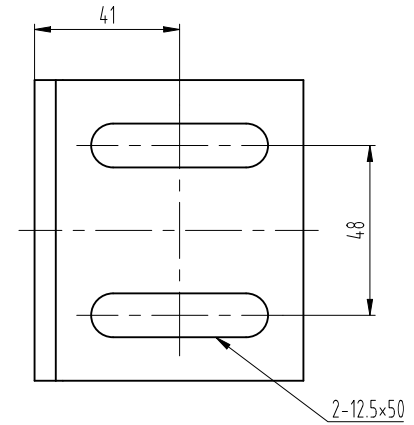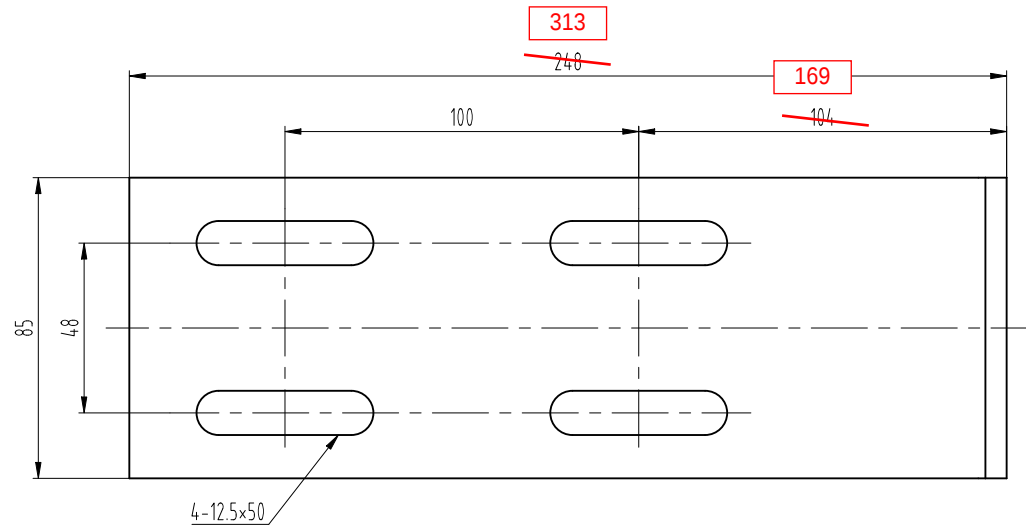

其余 12.5

### 技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

|         |     |              |     |                                                              |          |       |       |
|---------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| 第一视角    |     | 实施日期         |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |          |       |       |
| CC 关键特性 |     | 钢板 6.0/Q235B |     | 安装板01                                                        |          |       |       |
| 设计      | 舒佳乐 | 20181120     | 标准化 | 阶段标记                                                         | 重量       | 比例    |       |
| 审核      | 刘晶  | 20230710     |     |                                                              |          | 1:1.5 |       |
| 工艺      | 竺钊辉 | 20230711     | 批准  | 俞礼园                                                          | 20230711 | 第 1 张 | 共 1 张 |

|    |    |      |    |          |
|----|----|------|----|----------|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日      |
| ①  |    | 整版替换 | 宋剑 | 20230710 |

OX-100D-5