
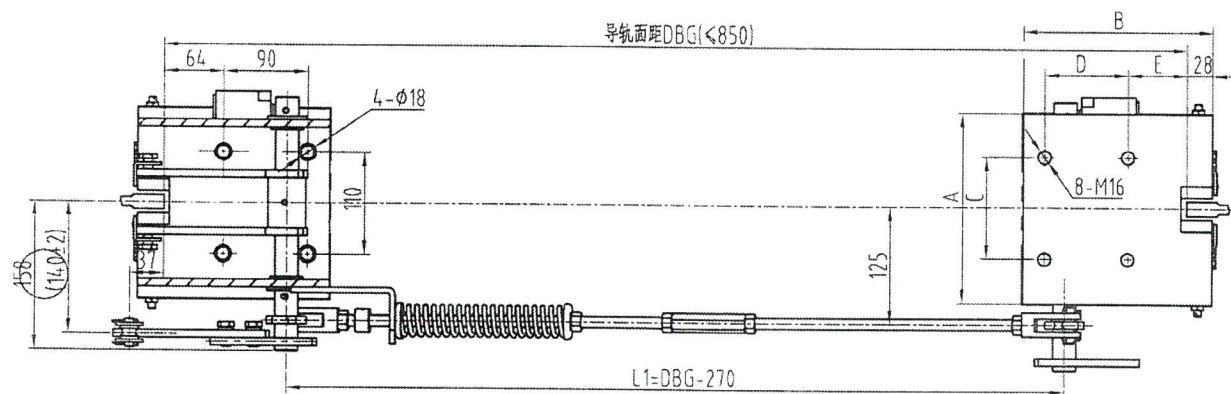


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	刻/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

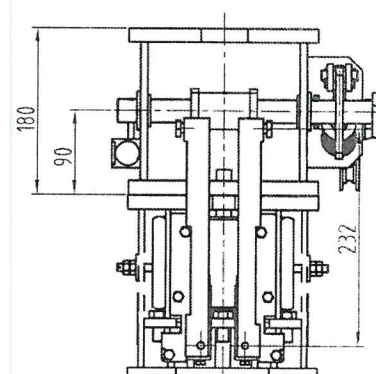

本提拉机构用于对重架
GE2500491K、492K

1. 本体使用额定电压: $\leq 2.5 \text{ mV}$, 允许系统误差: $(P+Q)$ 需参照有效的型式试验报告。
2. 将运动模块与导轨滑动处涂上润滑油, 装配后各运动部位确保灵活自如。
3. 将 7 号万用表对两个各 1 号, 生产时随机拔发生产许可标准 G3121 (可选项)。
4. 将试验器在两个部位点上海漆, 且要求要标好订单编号 G3121。
5. 本图例为 OX-029 号例, 如使用其他号导轨请对照参数 (如右图导轨 OX-310F(A01) 为例, 注明参数为: $73-100 \times 150 \times 4-M16$)。

图底图总号
底图总号



期	日
---	---

$\mathcal{P}^{1,2}$	A	B	C	$\hat{D}$	E
$A01$	205	205	110	90	61
$A02$	205	205	110	70	70

[illegible]

OX188DT.1.3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

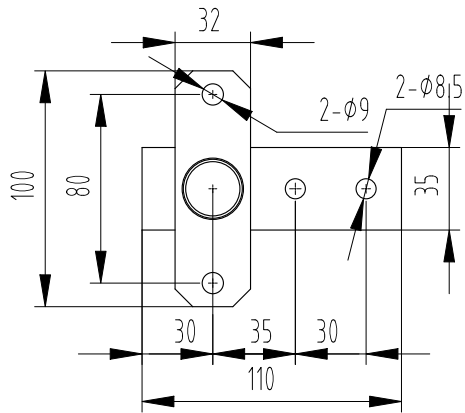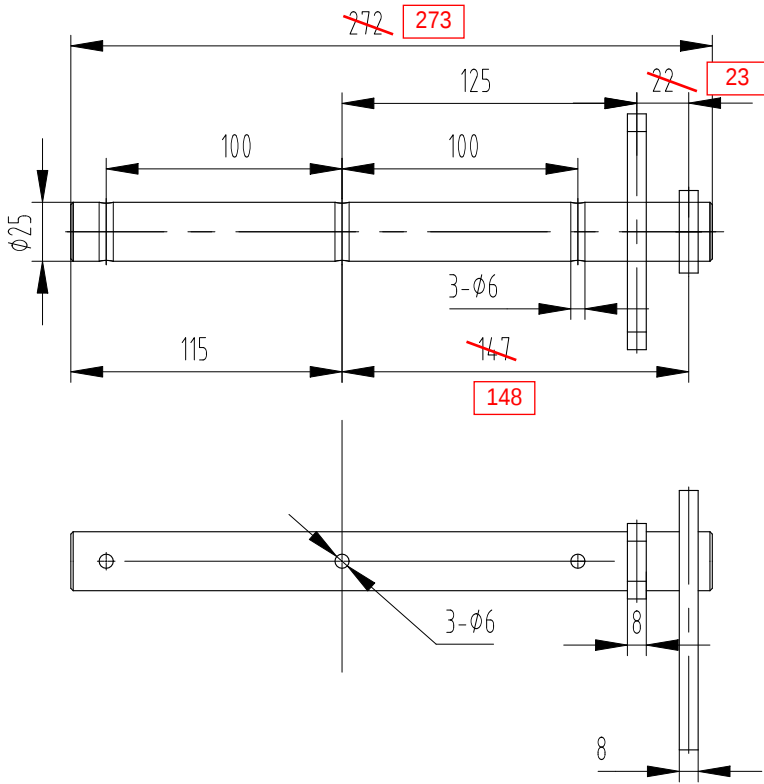


借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
校 对						共 张 第 张		
审 核								
工 艺			批 准					
						联动轴组件		
						OX188DT.1.3		

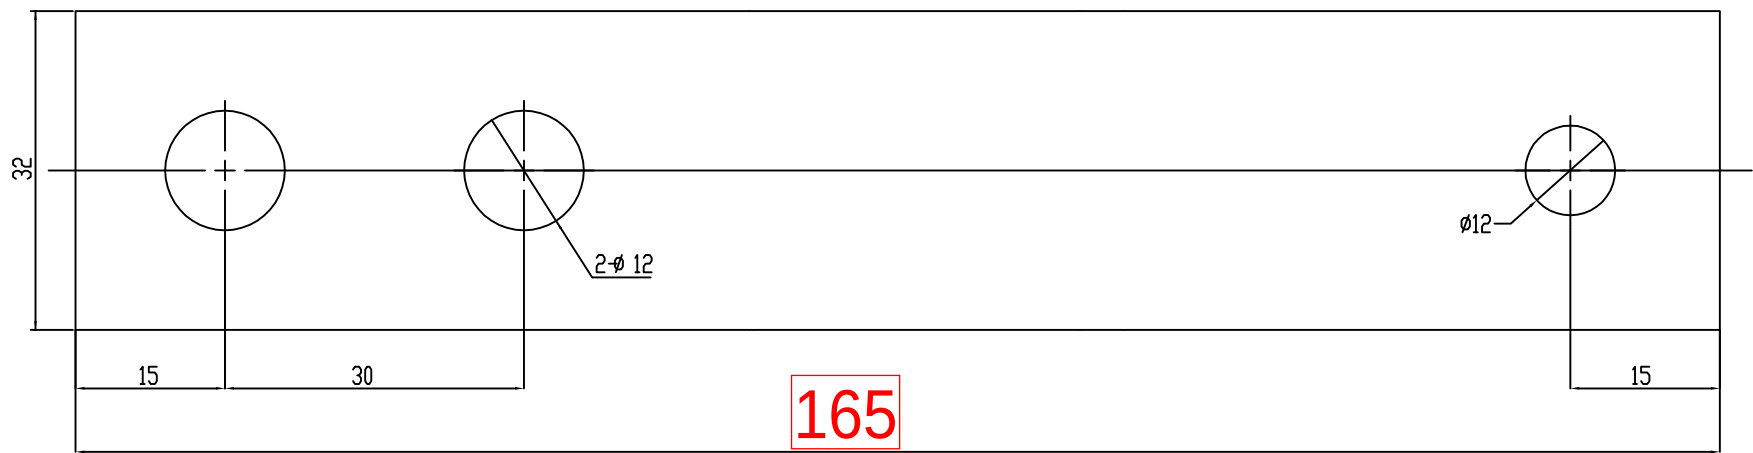

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									拉手杆	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	□X188BT-4
设 计			标准化					0.32	2:1	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		