


技术要求

- 1 本装置适用于额定速度 $\leq 0.4\text{m/s}$ 的别墅梯;
- 2 本装置安装于井道底坑, 可用膨胀螺栓
M10 \times 80固定, 膨胀螺栓客户自理;
- 3 安装完成后要求开关的动作灵活可靠, 且绳
轮转动灵活无晃动及异响。

图幅: A3 Ver 1.4

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								总装图			
				设计				标准化				阶段标记			
				审核								重量			
				工艺				批准				第 张 共 张			
标记				处数				更改内容				张紧装置			
								签名				OX-100B			
								年月日							

-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01
-01	长底板	DWG	0X-100B.2-1					-01	1
-02	地脚板	DWG	0X-100B.2-2					-02	2
-03	开关盖板	DWG	0X-100B.2-3					-03	1

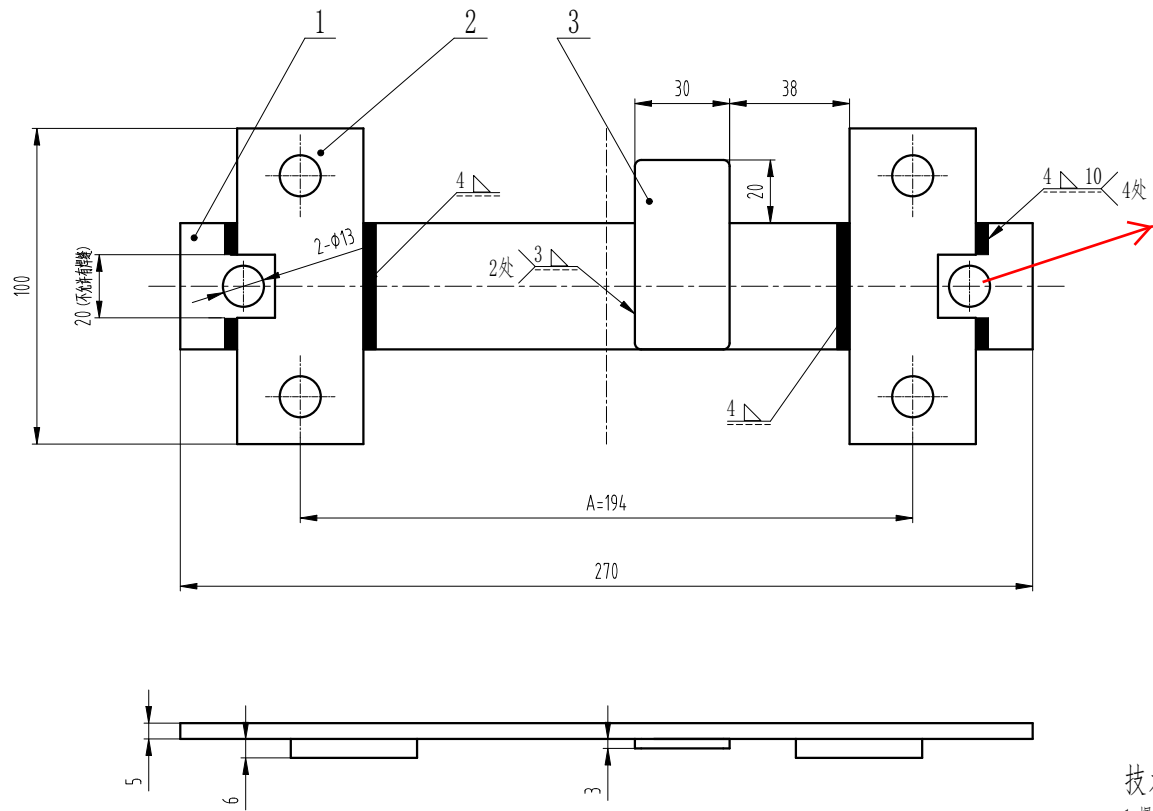


焊接的时候要注意
要保证螺丝能放进

技术要求
1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
2 焊后表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

图幅: A3 Ver 1.4

				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性				焊接图			
				设计		标准化		阶段标记	重量	比例	安装底座 0X-100B.2
				审核							
				工艺		批准		第 张	共 张		
标记	处数	更改内容			签名	年月日					

其余 12.5

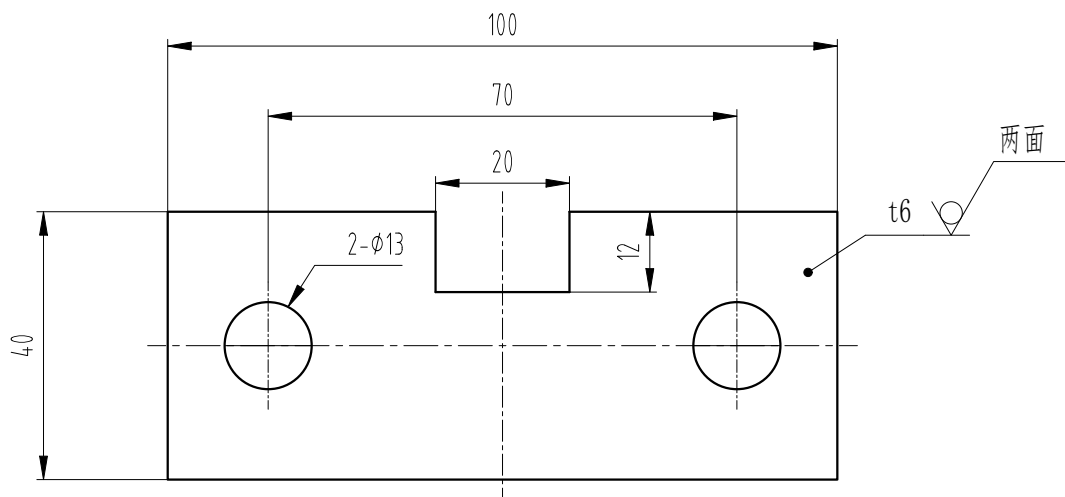

技术要求
去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性		钢板6.0/Q235B			地脚板	
设计		标准化		阶段标记	重量	比例
审核						1:1
工艺		批准		第 1 张	共 1 张	0X-100B. 2-2

图幅: A4 Ver 1.4