

序号	图 号	名 称	参考规格型号	单重	备 注
1	GPAR1303D001	缓冲器	0H-30A	5.4Kg	
2	GPAR1303D002	缓冲器	0H-70A	5.4Kg	
3	GPAR1303D003	缓冲器	0H-30B	7.0Kg	有CE认证
4	GPAR1303D004	缓冲器	0H-70B	9.4Kg	有CE认证

序号	项 目	主 要 内 容
1	参考厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司
2	认证要求	国内型式试验报告; CE认证。
3	包装要求	按制造商包装要求
4	检查标准	性能试验标准 缓冲器型式试验细则
		进厂检测标准 (1) 提供国内型式试验报告
		(2) 外形尺寸正确 (3) 产品外观不能损伤
		(4) 安装尺寸正确 (5) 必须有产品检验合格证
		(6) 铭牌符合TSG T7007-2022电梯型式试验规则的要求。

5 性能及参数要求

D号	D001	D002	D003	D004	
厂家型号	0H-30A	0H-70A	0H-30B	0H-70B	
最小允许缓冲质量	1800kg	800kg	2800kg	2000kg	
最大允许缓冲质量	4000kg	3600kg	5600kg	5500kg	
适用速度	≤ 0.63m/s	≤ 1m/s	≤ 0.63m/s	≤ 1m/s	
缓冲行程H	40	85	40	85	
缓冲器自由高度H1	146	234	150	260	
证书类别	GB	GB	GB、CE	GB、CE	

6 其他特殊需要说明


~~带液压油(液压油单独装入油壶中, 与缓冲器 同装箱发货)~~

~~缓冲器铭牌的文字, 要求为中英文双语种。~~

带4套固定用膨胀螺栓。

					设 计	林猛	25.7.22
					审 核	赵利军	25.7.22
					标 准 化	王 强	25.7.30
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	赵利军	25.7.30

7 外形尺寸，接口要求

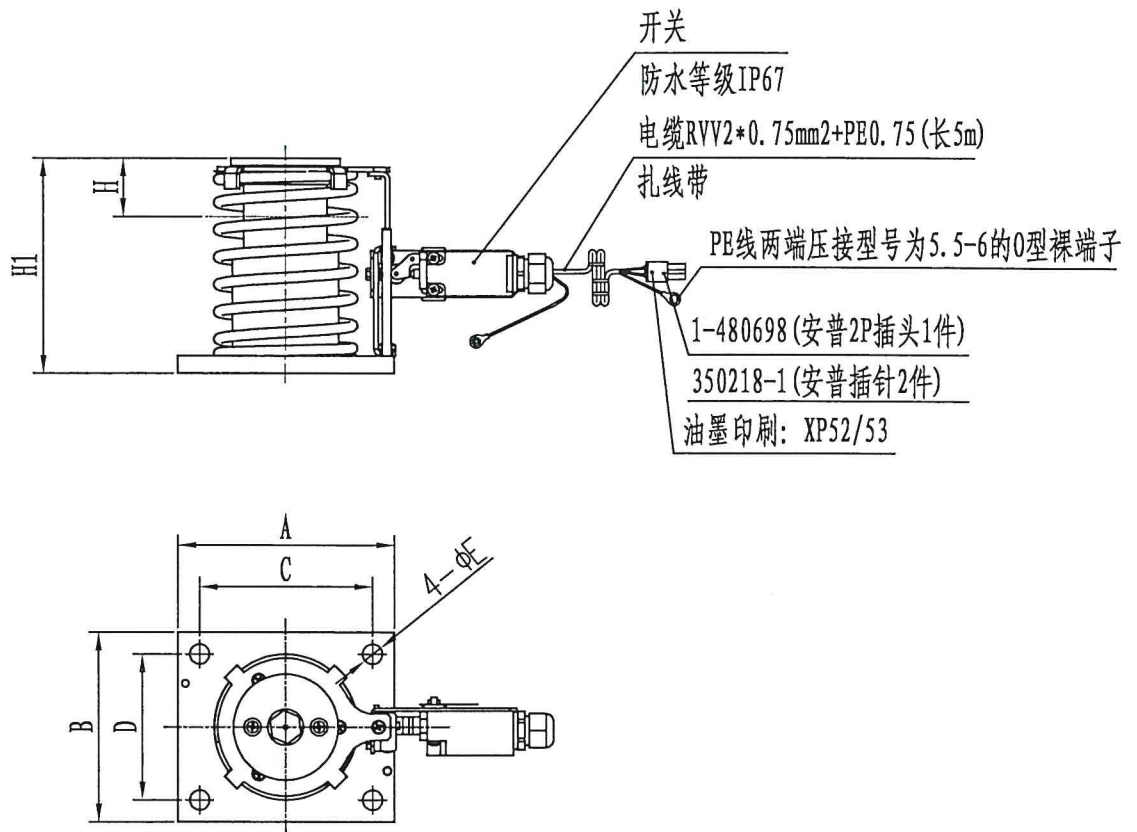

注: 1. 外形以实物为准, 但电气件与接口尺寸以图示为准。

2. 缓冲器开关默认为手动复位开关, 防水等级IP67, 自动复位开关由生产通知单指定。

序号	A	B	C	D	E	液压油规格	液压油容量
D001	150	130	120	100	14	HL46	0.12L
D002							0.26L
D003	170	130	135	100	14		0.2L
D004							0.37L

					设计	林强	25.7.22
					审核	赵利军	25.7.22
					标准化	邵博	25.7.30
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	赵利军	25.7.30