


EPSS		外购件规格书		图号	YKKM0003W		
				名称	张紧装置		
No.	图号	规格型号	铭牌	单重	备注		
1	YKKM0003W LA- ①	OX-350A ①		53kg	铸铁配重		
YKKM0003W LA1 OX350 A							
序号	项目	主要内容					
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司					
2	品牌	奥德普					
3	适用标准	GB/T 7588.1、GB/T 7588.2、TSG T7001 GB 7588-2003 和 第1号修改单 ①					
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤					
		(2) 检验涨紧开关是否灵活;					
		(3) 必须提供品合格证;					
		(4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。					
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。					
6	包装要求	防止损伤, 按制造商包装要求。					
注: (1) 断绳开关为手动复位开关, 具有CCC认证, 防护等级IP67;							
① (2) 张紧装置转动灵活无卡阻, 绳轮防护符合TSG T7001的要求;							
(3) 适用标准在未特别指定的情况下, 按最新标准执行。							
7 性能及参数要求							
①	图号	LA1		LA2			
	绳轮节圆直径	φ 240 mm					
	限速器钢丝绳直径	φ 8 mm					
①	涨紧装置涨紧力T	400 470N					
①	提升高度H适用范围	120m ≤ S ≤ 150m					
①	A (mm)	340 ≤ A ≤ 380					
	配重材质	铸铁					
①	配重质量Q	40 42kg					
				设计	徐泽邑	2025.7.29	
				审核	倪洪	25.7.29	
①	11	2025-64	徐泽邑	20250717	标准化	沈海宇	25.7.29
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	倪洪	25.7.29

8 外形尺寸, 接口要求 ①

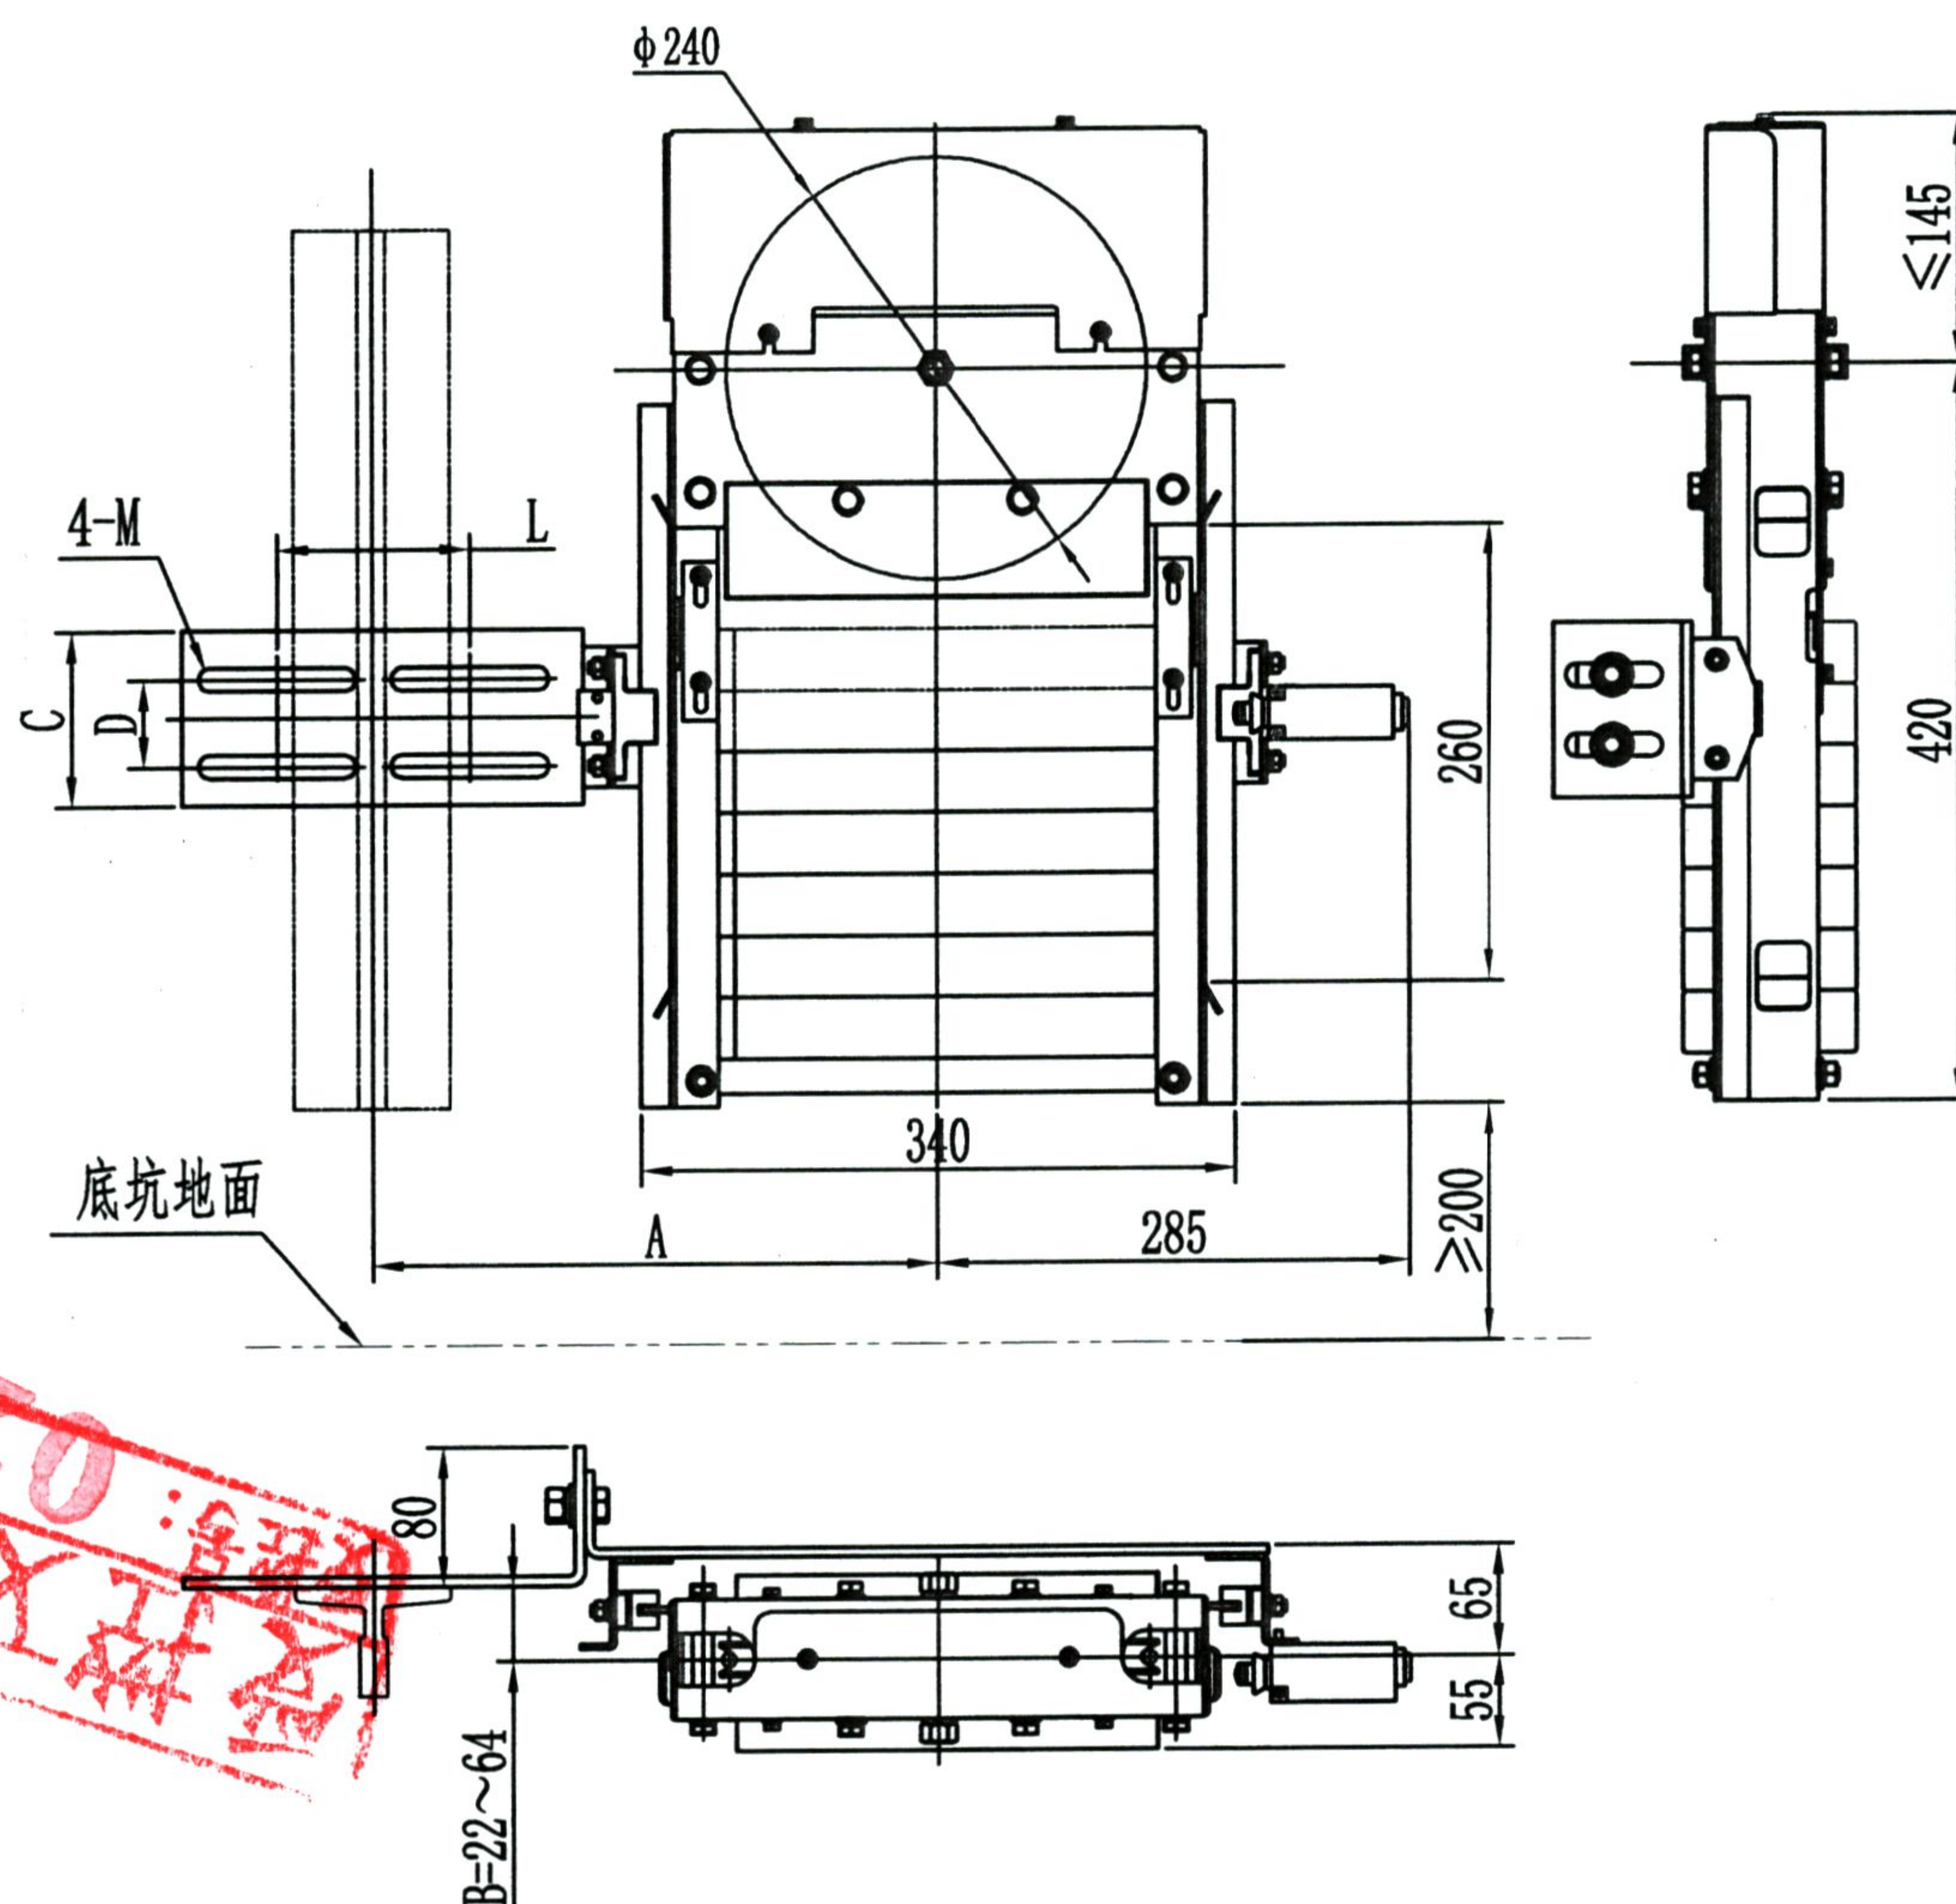

①

LA-	适用导轨	A (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	安装孔M
LA1	$\leq T90/B$ 实心导轨	340~380	100	50	110	13×90
LA2	T114/B、 T127-1/B、T127-2/B		120	60	130	18×90

