

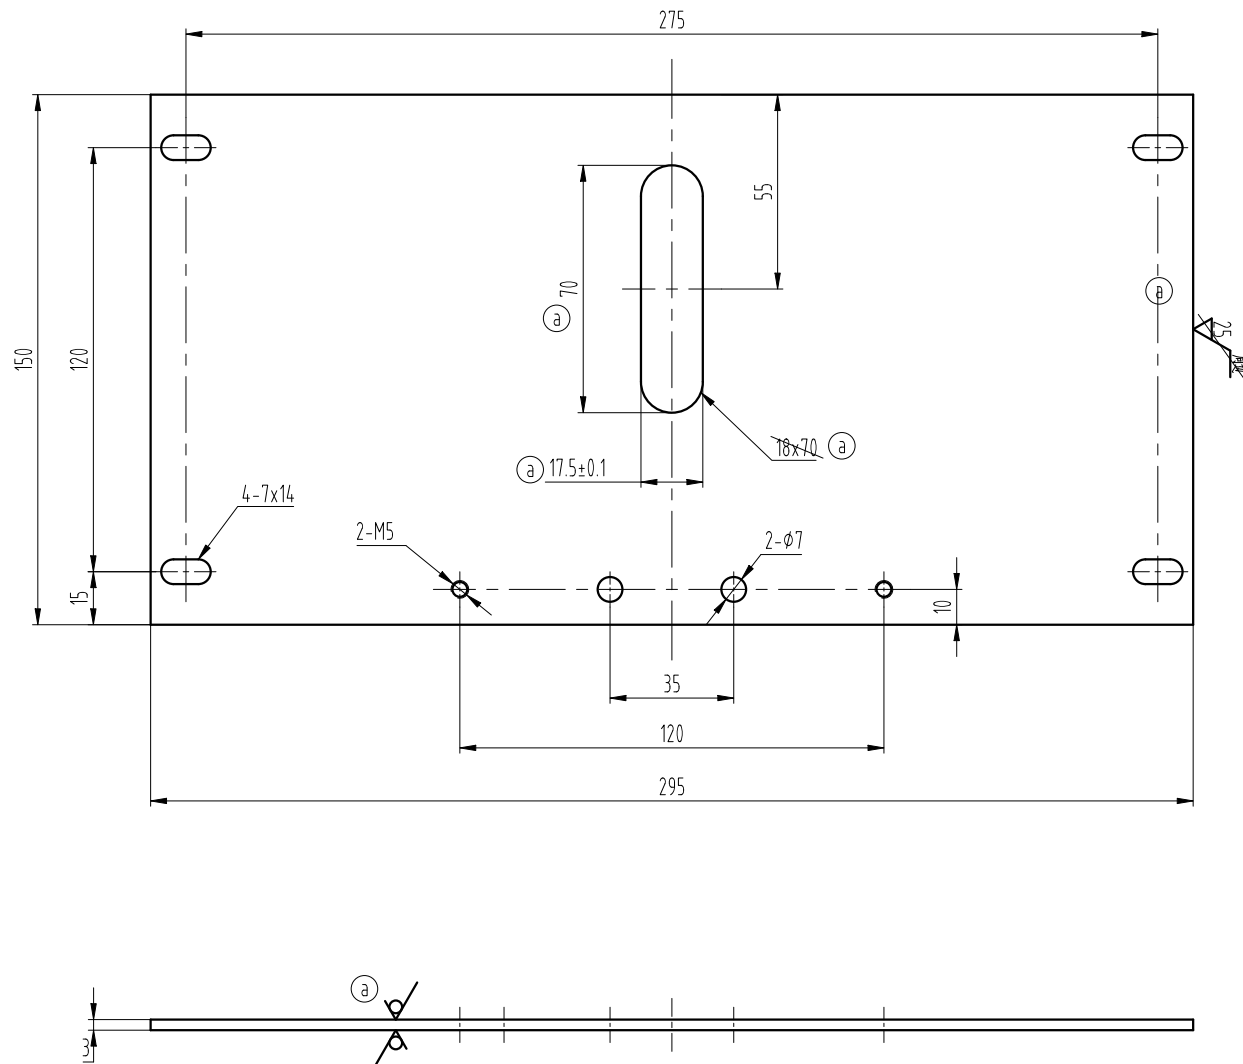
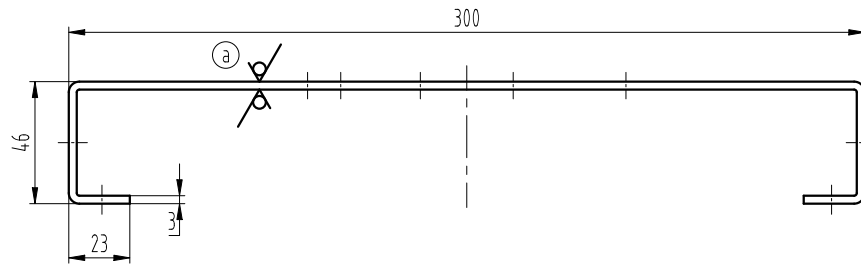


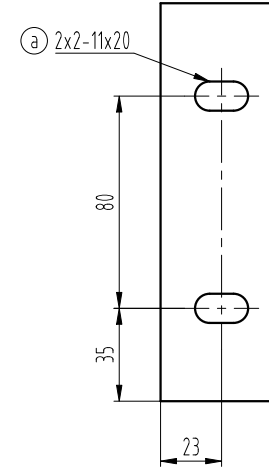

④ 技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面喷塑处理, 颜色由生产指令确定。

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
										CC		关键特性				(a) 钢板 3.0/Q235B Q235A/3.0								
										设计		刘晶		23.03.11		标准化				支撑板				
																				阶段标记 重量 比例				
(a)	8	图框更改, 删除  , 增加  , 更改  为  , 删除尺寸18×70, 增加尺寸17.5±0.1、尺寸70, 更改材料标注, 更改技术要求。								刘晶	23.03.11	审核	穆俊江	23.03.11						1:1.5	0X-100H-2			
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工艺	卢光园	23.03.11	批准	俞礼园	23.03.11	第 1 张 共 1 张						

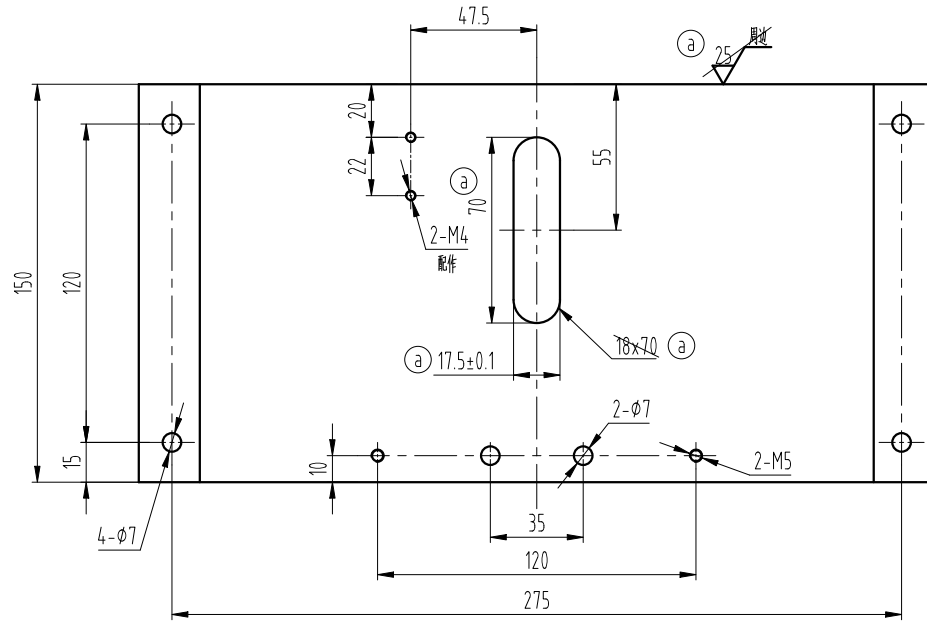


技术要求


- 图中安装开关的螺纹孔根据装配时配作；
- ② 去锐角毛刺；
- ③ 表面喷塑处理，颜色由生产指令确定。

图框: A3 Ver 1.4

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								钢板 3.0/Q235B Q235A/3.0			
				设计	刘晶	23.03.11	标准化					阶段标记	重量	比例	主体弯板 OX-100H-1
①	10	图框更改, 删除 25, 增加, 更改 25 为 25, 删除尺寸 18x70, 增加尺寸 17.5±0.1, 尺寸 70, 更改 2-11x20 为 2x2-11x20, 更改材料标注, 更改技术要求 2、3。				刘晶	23.03.11	审核	穆俊江	23.03.11				1:2	
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	卢光园	23.03.11	批准	俞礼园	23.03.11	第 1 张 共 1 张	

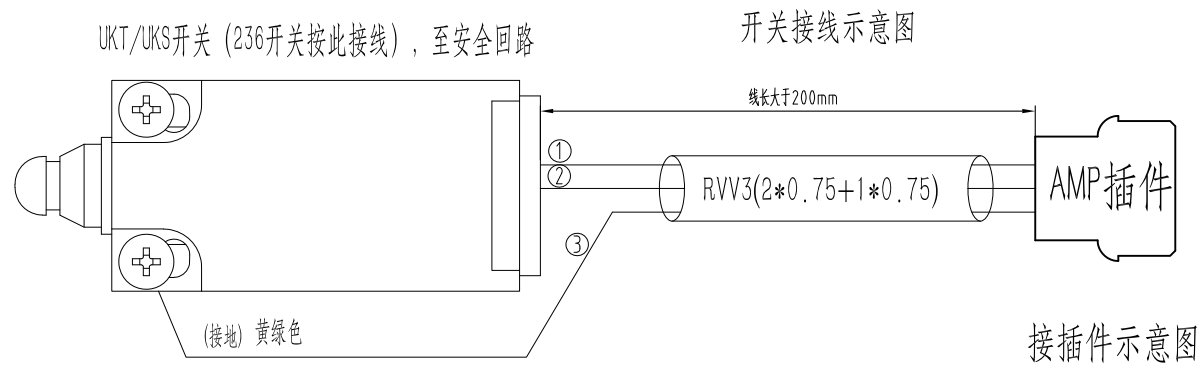

480701-0
张紧装置
1
2
3
112
113
PE

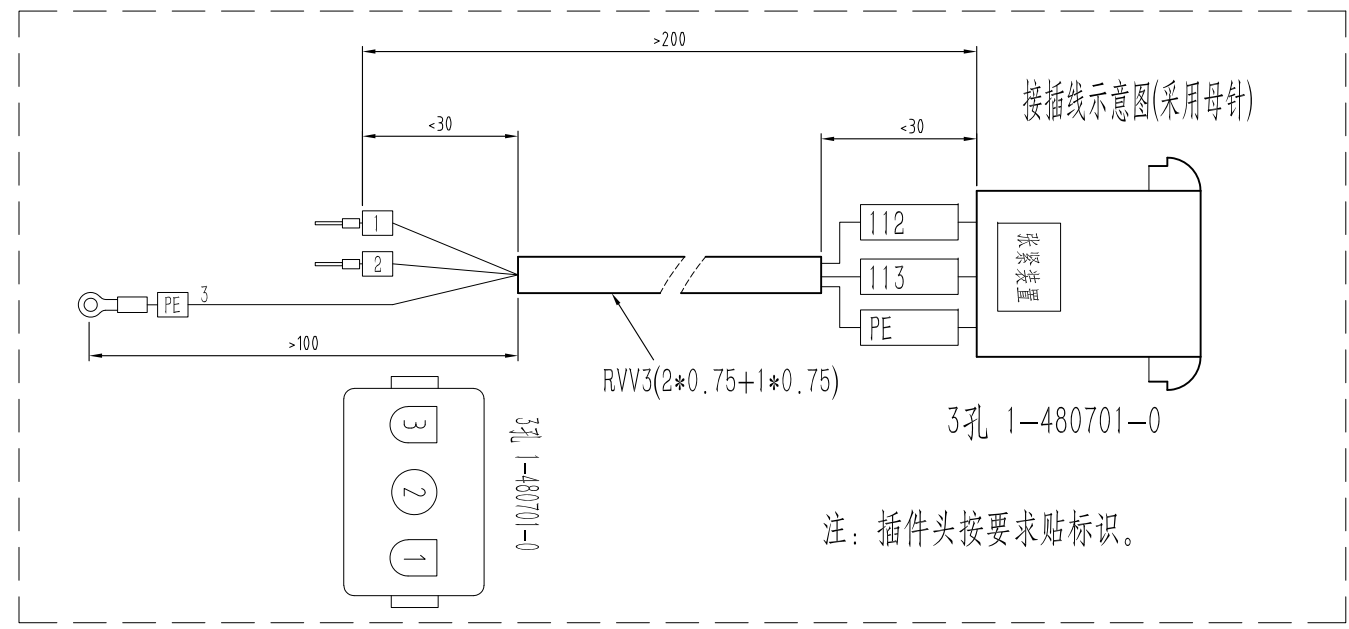

技术说明:

1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;

2、插件端头贴好标识, 标识黏贴牢固;

3、插件说明: AMP插件为插座, 型号为1-480701-0; AMP插件为母针, 对应的插针为: PN.350536-1。

4、OH系列使用236开关的缓冲器、OX系列使用236/UKS/UKT开关涨紧装置、OX系列使用236/UKS/UKT开关的提拉机构接插件使用。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组件		电气开关接线图 (张紧装置)
设计	周正	2019.10.31	标准化			阶段	标记	
审核						重量	比例	OX-236-TA2
工艺			批准			共	张第	