


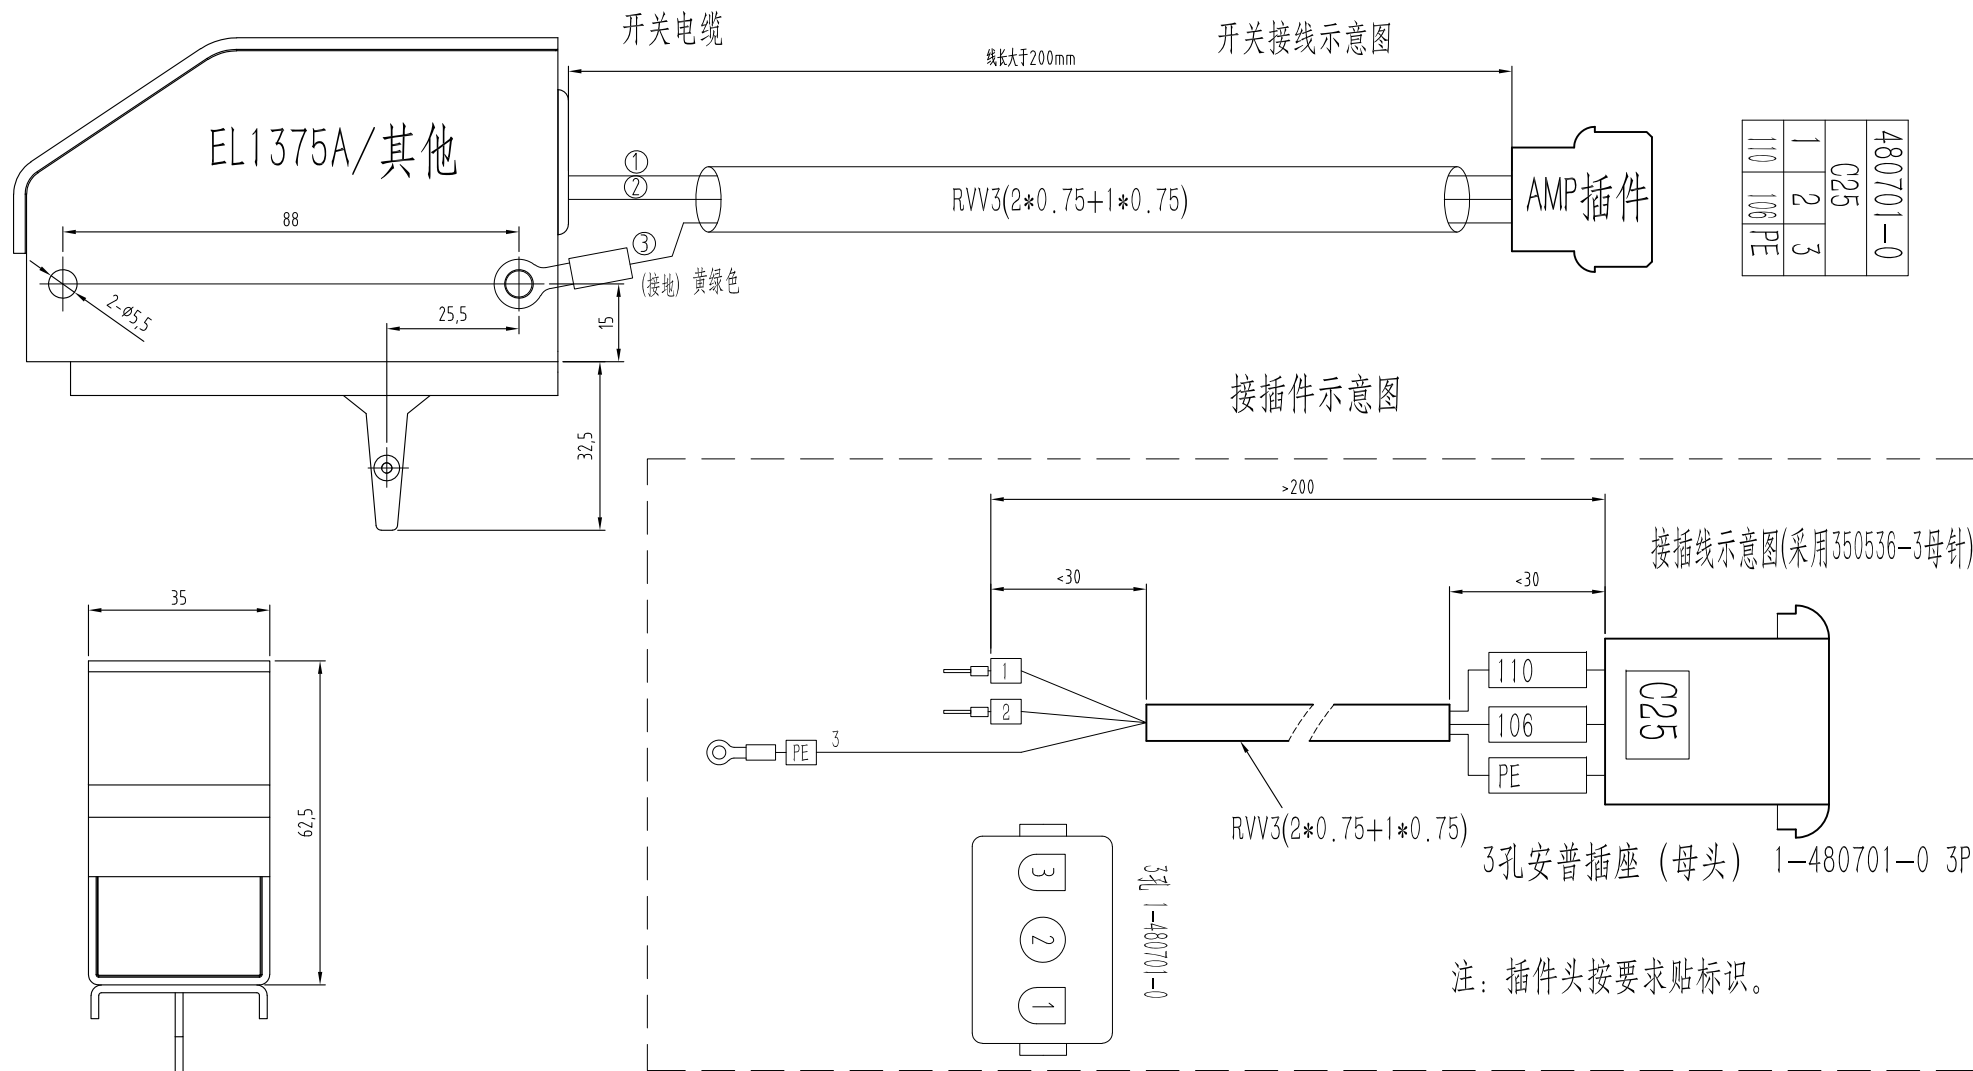

技术说明: 东南电梯非标定制

- 1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 2、电缆两端去护套长度如图所示, 且需套号码管, 号码管方向应由外指向器件;
- 3、插件代号写于其上, 要求字迹清晰, 书写工整, 并用塑料袋包裹保护;
- 4、插件说明: AMP插件为插座, 型号为1-480701-0; AMP插针为母针, 对应的插针为: 350536-3。
- 5、OX-240、OX-240B限速器开关插件接线使用。

							AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司		
							NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组件			开关电缆
设计			标准化			阶段	标记	重量	
									比例
审核									1:3
工艺			批准			共	张	第	页
									OX-1375A-DN