


线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧面/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

V≤1.0限速器图纸
作业2

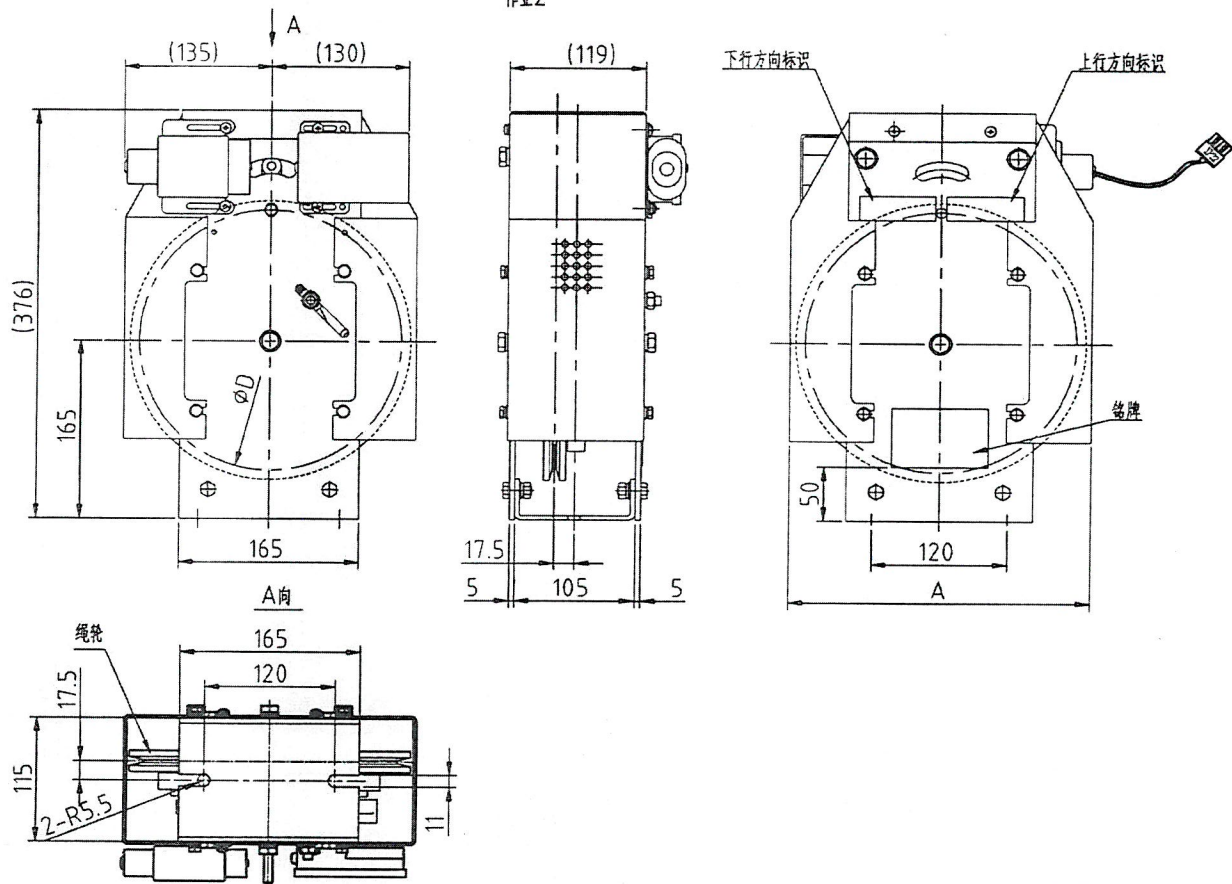

参数表	
额定速度	$v \leq 1.0 \text{ m/s}$
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	240mm
张紧力	≥600N
超速开关电压等级	AC220

执行标准
CE

技术要求:

- 1.用于无机房双向限速器;
- 2.限速器调试标准按本厂规定,调试后加铅封和油漆封记;
- 3.标牌位置按图比例;
- 4.本图按奥蒂斯 OX-187 绘制,同样适用于其他厂家的同等限速器;
- 5.随本机装箱的包括:限速器(图示状态,不需要底座板)、合格证、安装使用说明、复位步骤说明;
- 6.适用于上行超速的保护装置为曳引机抱闸,可与电磁触发式夹绳器配套使用;
- 7.其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》;
- 8.执行标准编码选择“CE”时,限速器需要CE认证时,需提供CE证书;
- 9.执行标准编码选择“EAC”时,限速器需要EAC认证时,需提供EAC证书;
- 10.执行标准编码选择TSG时符合TSGT7007-2022标准,满足新国标GB/T 7588.1/2-2020,TSG7007-2022要求;
- 11.限速器轮要求全防护;
- 12.限速器配接插件,接线要求及线缆图见配方表。


材料编码说明:

编码构成:零件代码,执行标准编码,设备号

编码示例:Y1658502.CE.25G02775

临时用图

2	YPV16585A02	零件		$v=1.0 \text{ m/s}$, $\phi D=240$, $A=267$, 带接插件
序号	代 号	材 料	重 量	说 明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签 名	日 期
设计				
校 对				
标准化				
审 批				
更改内容及原因				
设计		比例 1:5	国幅 A3	巨立Joylive® 巨立电梯股份有限公司
校 对		共 1 页 第 2 页		
无机房双向限速器				YPV16585A

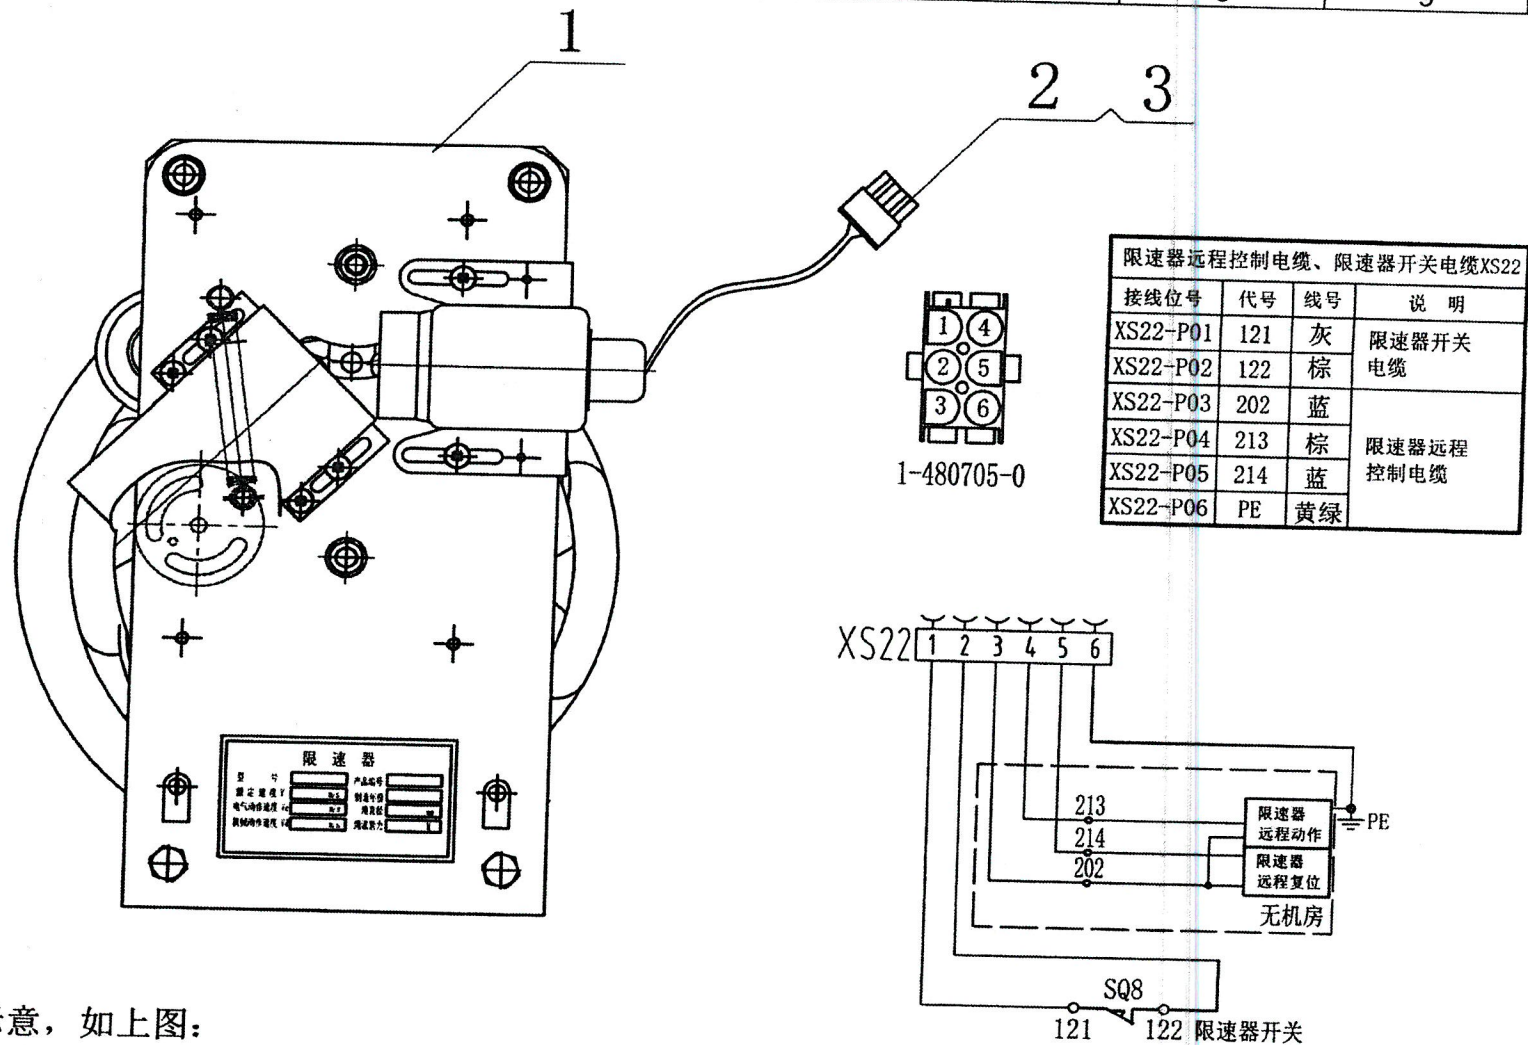

限速器接线示意，如上图：

1. 限速器配套接插件为6芯安普插座，型号：1-480705（配套插针套：350536-1）；线长预留200mm；
2. 接插件标识采用喷码（或油墨、油性笔）永久不掉落；
3. 有机房限速器无远程动作复位仍用6芯安普插座。

3	插针	350536-1	6	个	外购辅料
2	接插件	1-480705	1	个	外购辅料
1	限速器		1	套	
序号	名称	材料	数量	单位	备注
设计	冯晨	校对 于春梅	名称	限速器接线图	
标准化	陈青	批准 朱政政	图号	PE18787A	
2021-03	巨立电梯股份有限公司	页码	共 1 页	第 1 页	版本 21.1