
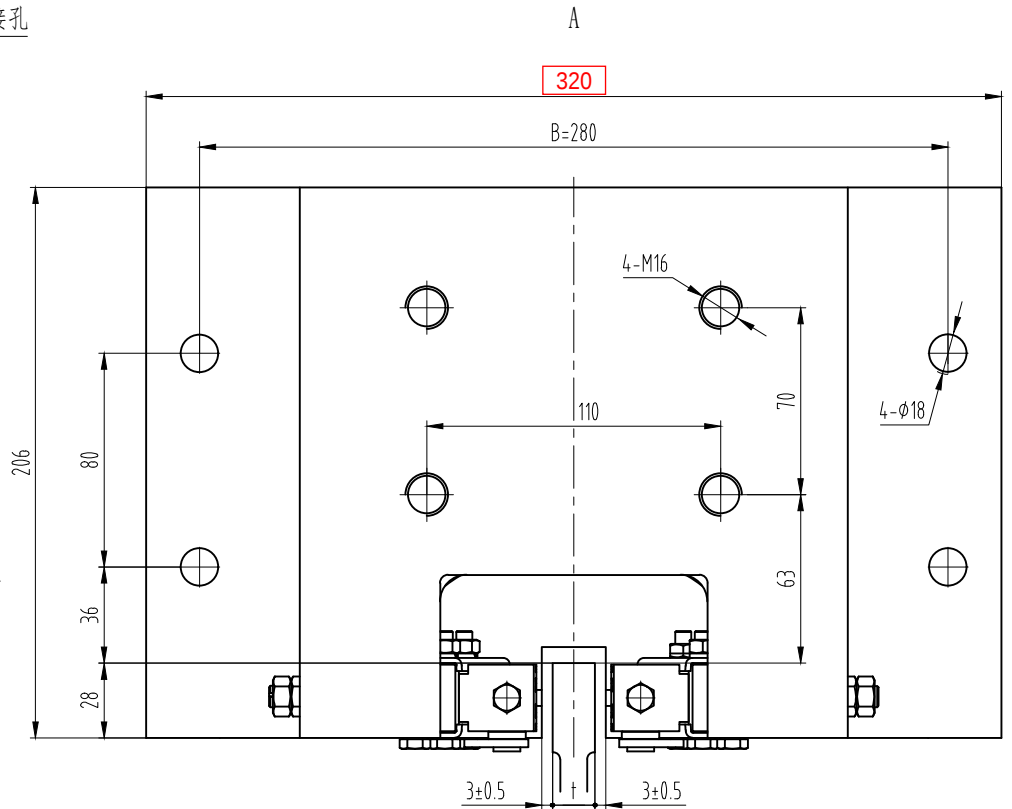


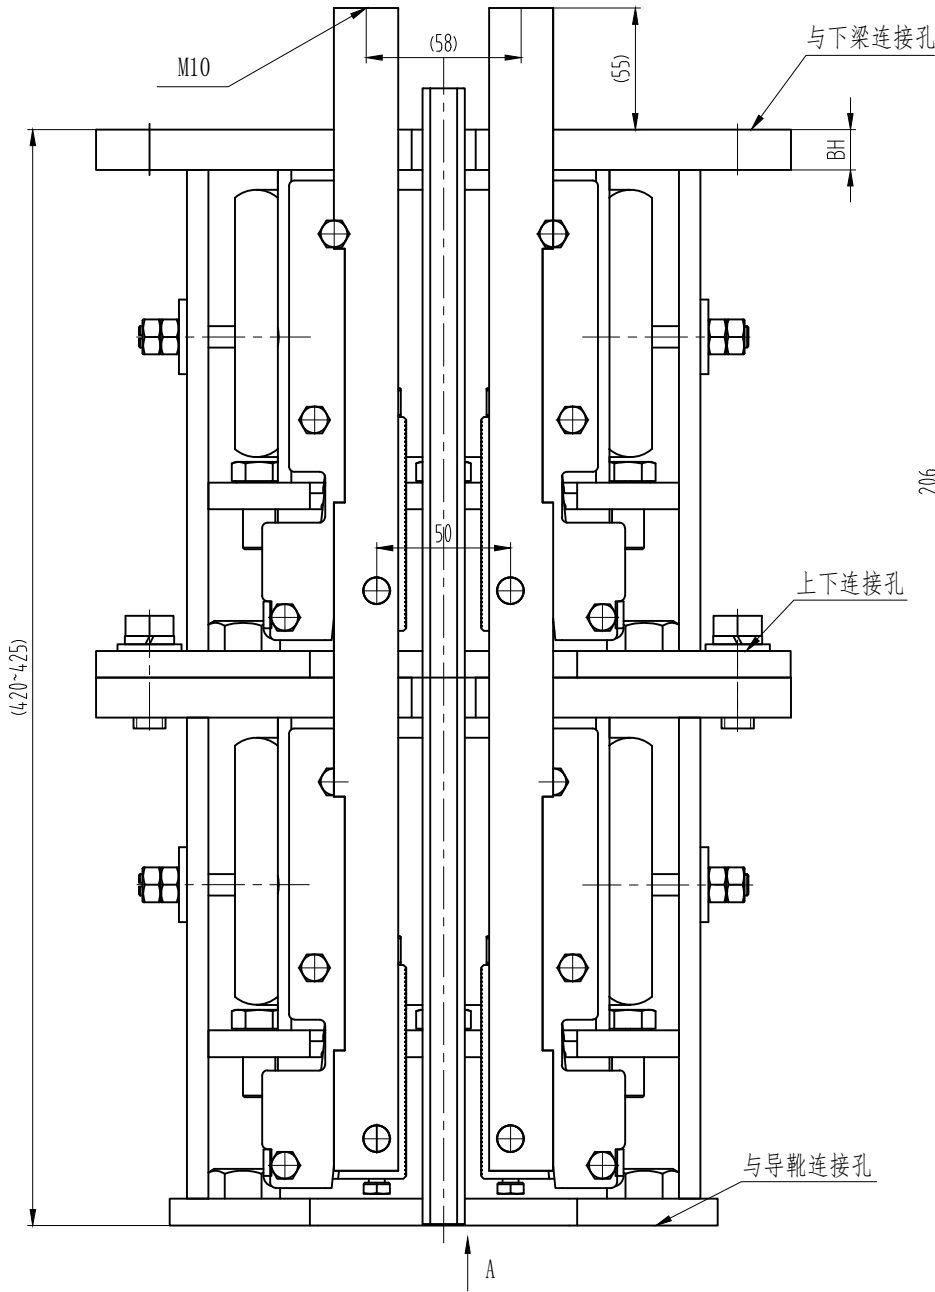

H值(板厚)取值参考表 ③

B	BH
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ ，系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ （具体以有效期内报告参数为准）；
- 2、可匹配导轨规格有15.88、16（以导轨顶面宽度参数确定，导轨参数相应国家标准）。

第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.								
CC 关键特性									总装图			渐进式安全钳		
设计	尹龙万	2022.07.05	标准化				阶段标记		重量	比例				
审核	周正	2022.07.05					A				1:2	0X-188A(5t)		
工艺	尹龙万	2022.07.05	批准	白卫宏	2022.07.05	第 1 张		共 1 张						

③	1	图纸整体更新新版；增加BH值取值参数表														
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	尹龙万	2022.07.05	批准	白卫宏	2022.07.05						