
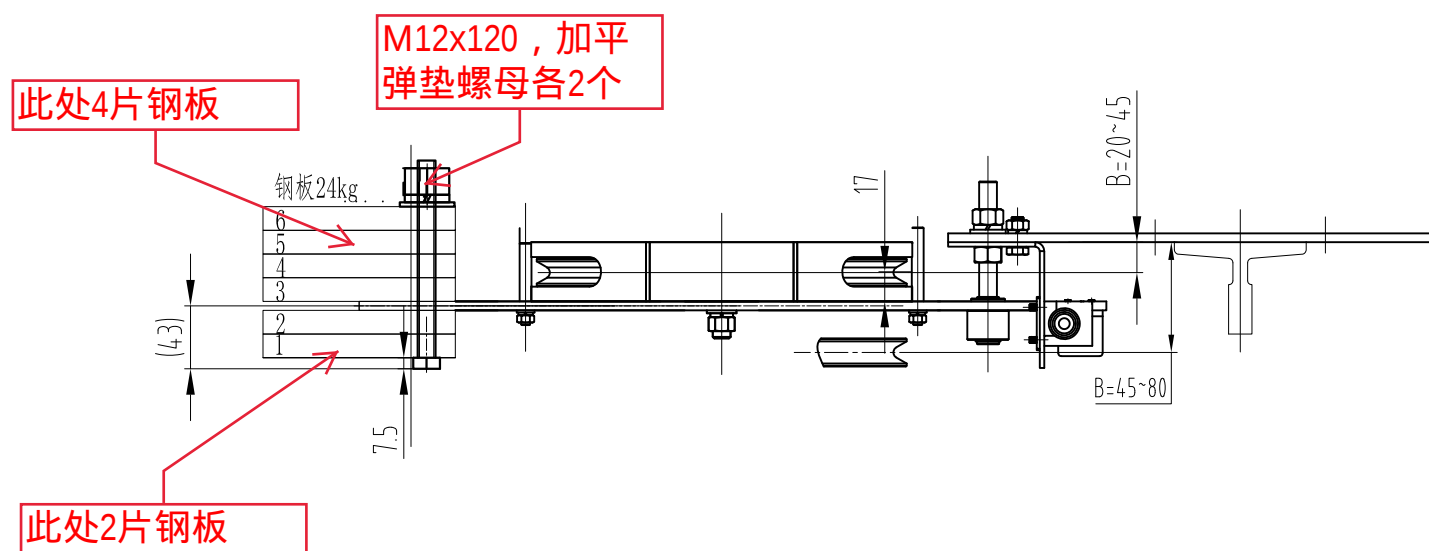


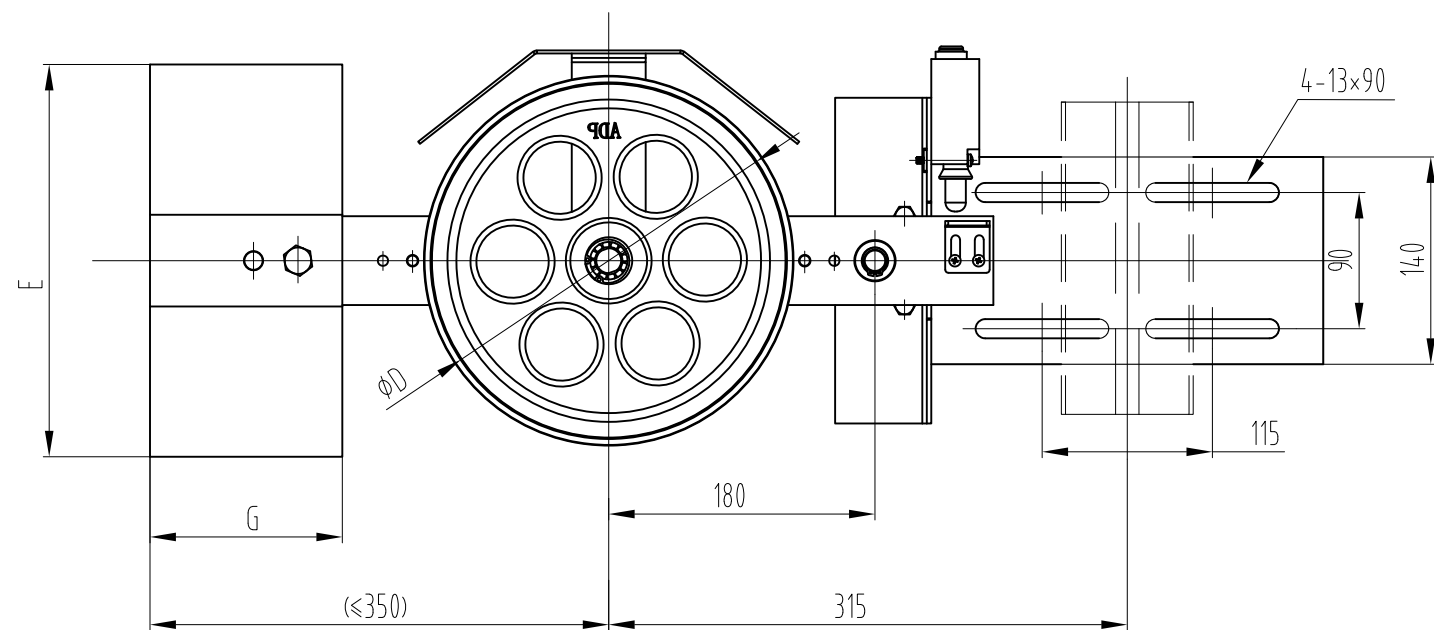


技术要求

- 1 件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
- 2 参数A值常规允许调整范围为315~385（该值按匹配T89导轨计算，匹配其余导轨时该值范围略有变小）
- 3 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置实现；
- 4 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置；
- 5 本件防护形式采用三点防护形式。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
							CC 关键特性						张紧装置				
							设计								标准化		
															阶段标记	重 量	比 例
							审 核								A		
标记	处数	更改内容			签 名	年月日	工 艺			批 准			第 1 张 共 4 张			X20000000	

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

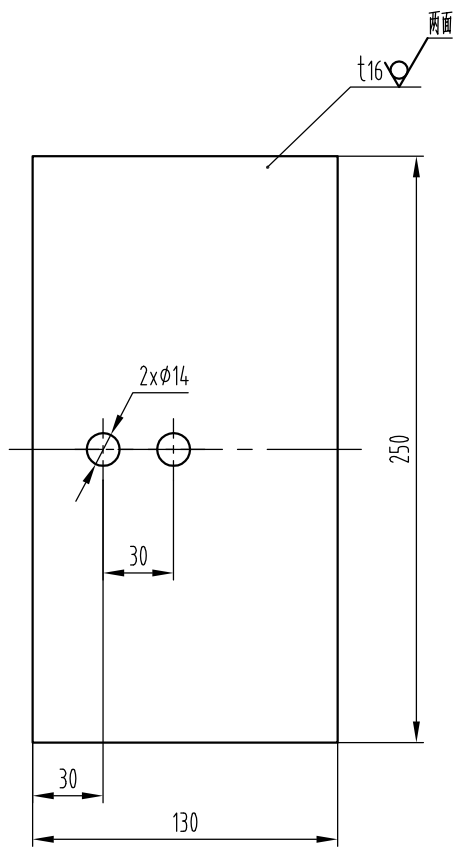

每套6件

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面黑色烤漆；
- 3 单块重量4KG $\pm$ 0.2。

G01	配重钢板
G00	名称

--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--