



技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、导轨宽度: 28.6mm;
- 3、与OX-588(T=28.6mm)配合使用

AOEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例	
设计	叶辉	23.04.21	标准化				
审核						1:3	
工艺			批准			共 张 第 页	

导靴  
OX-017

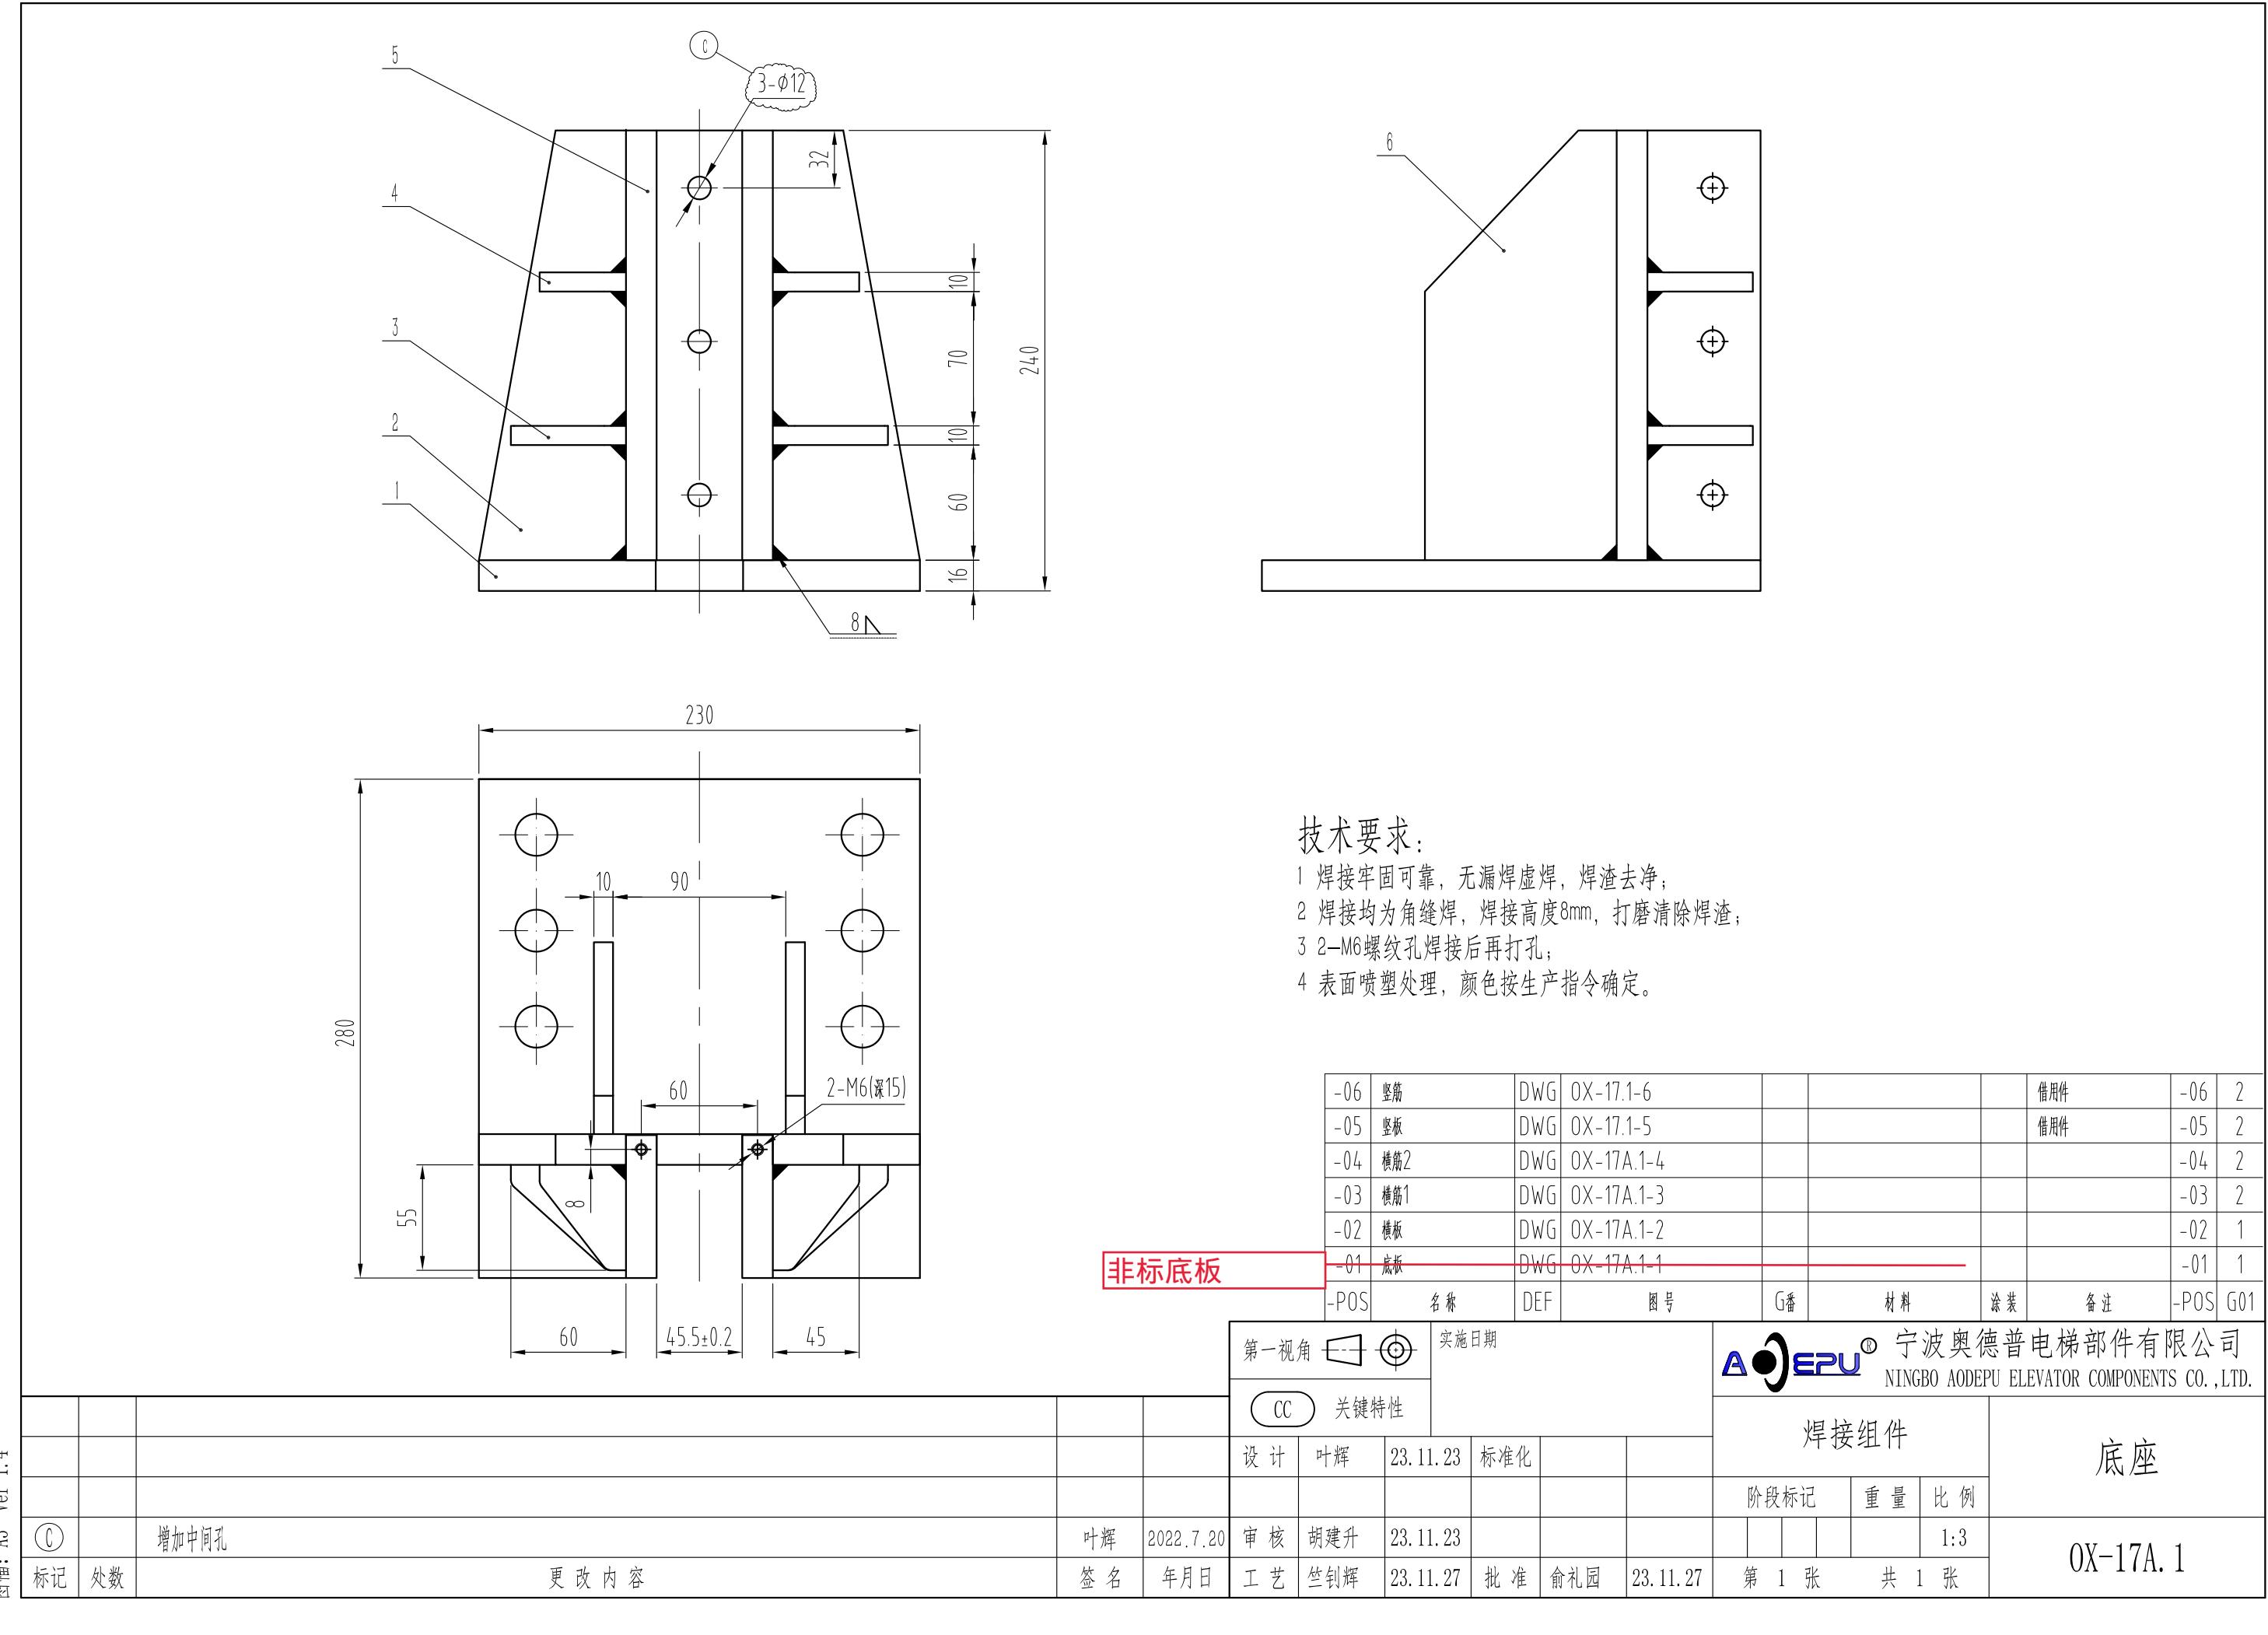

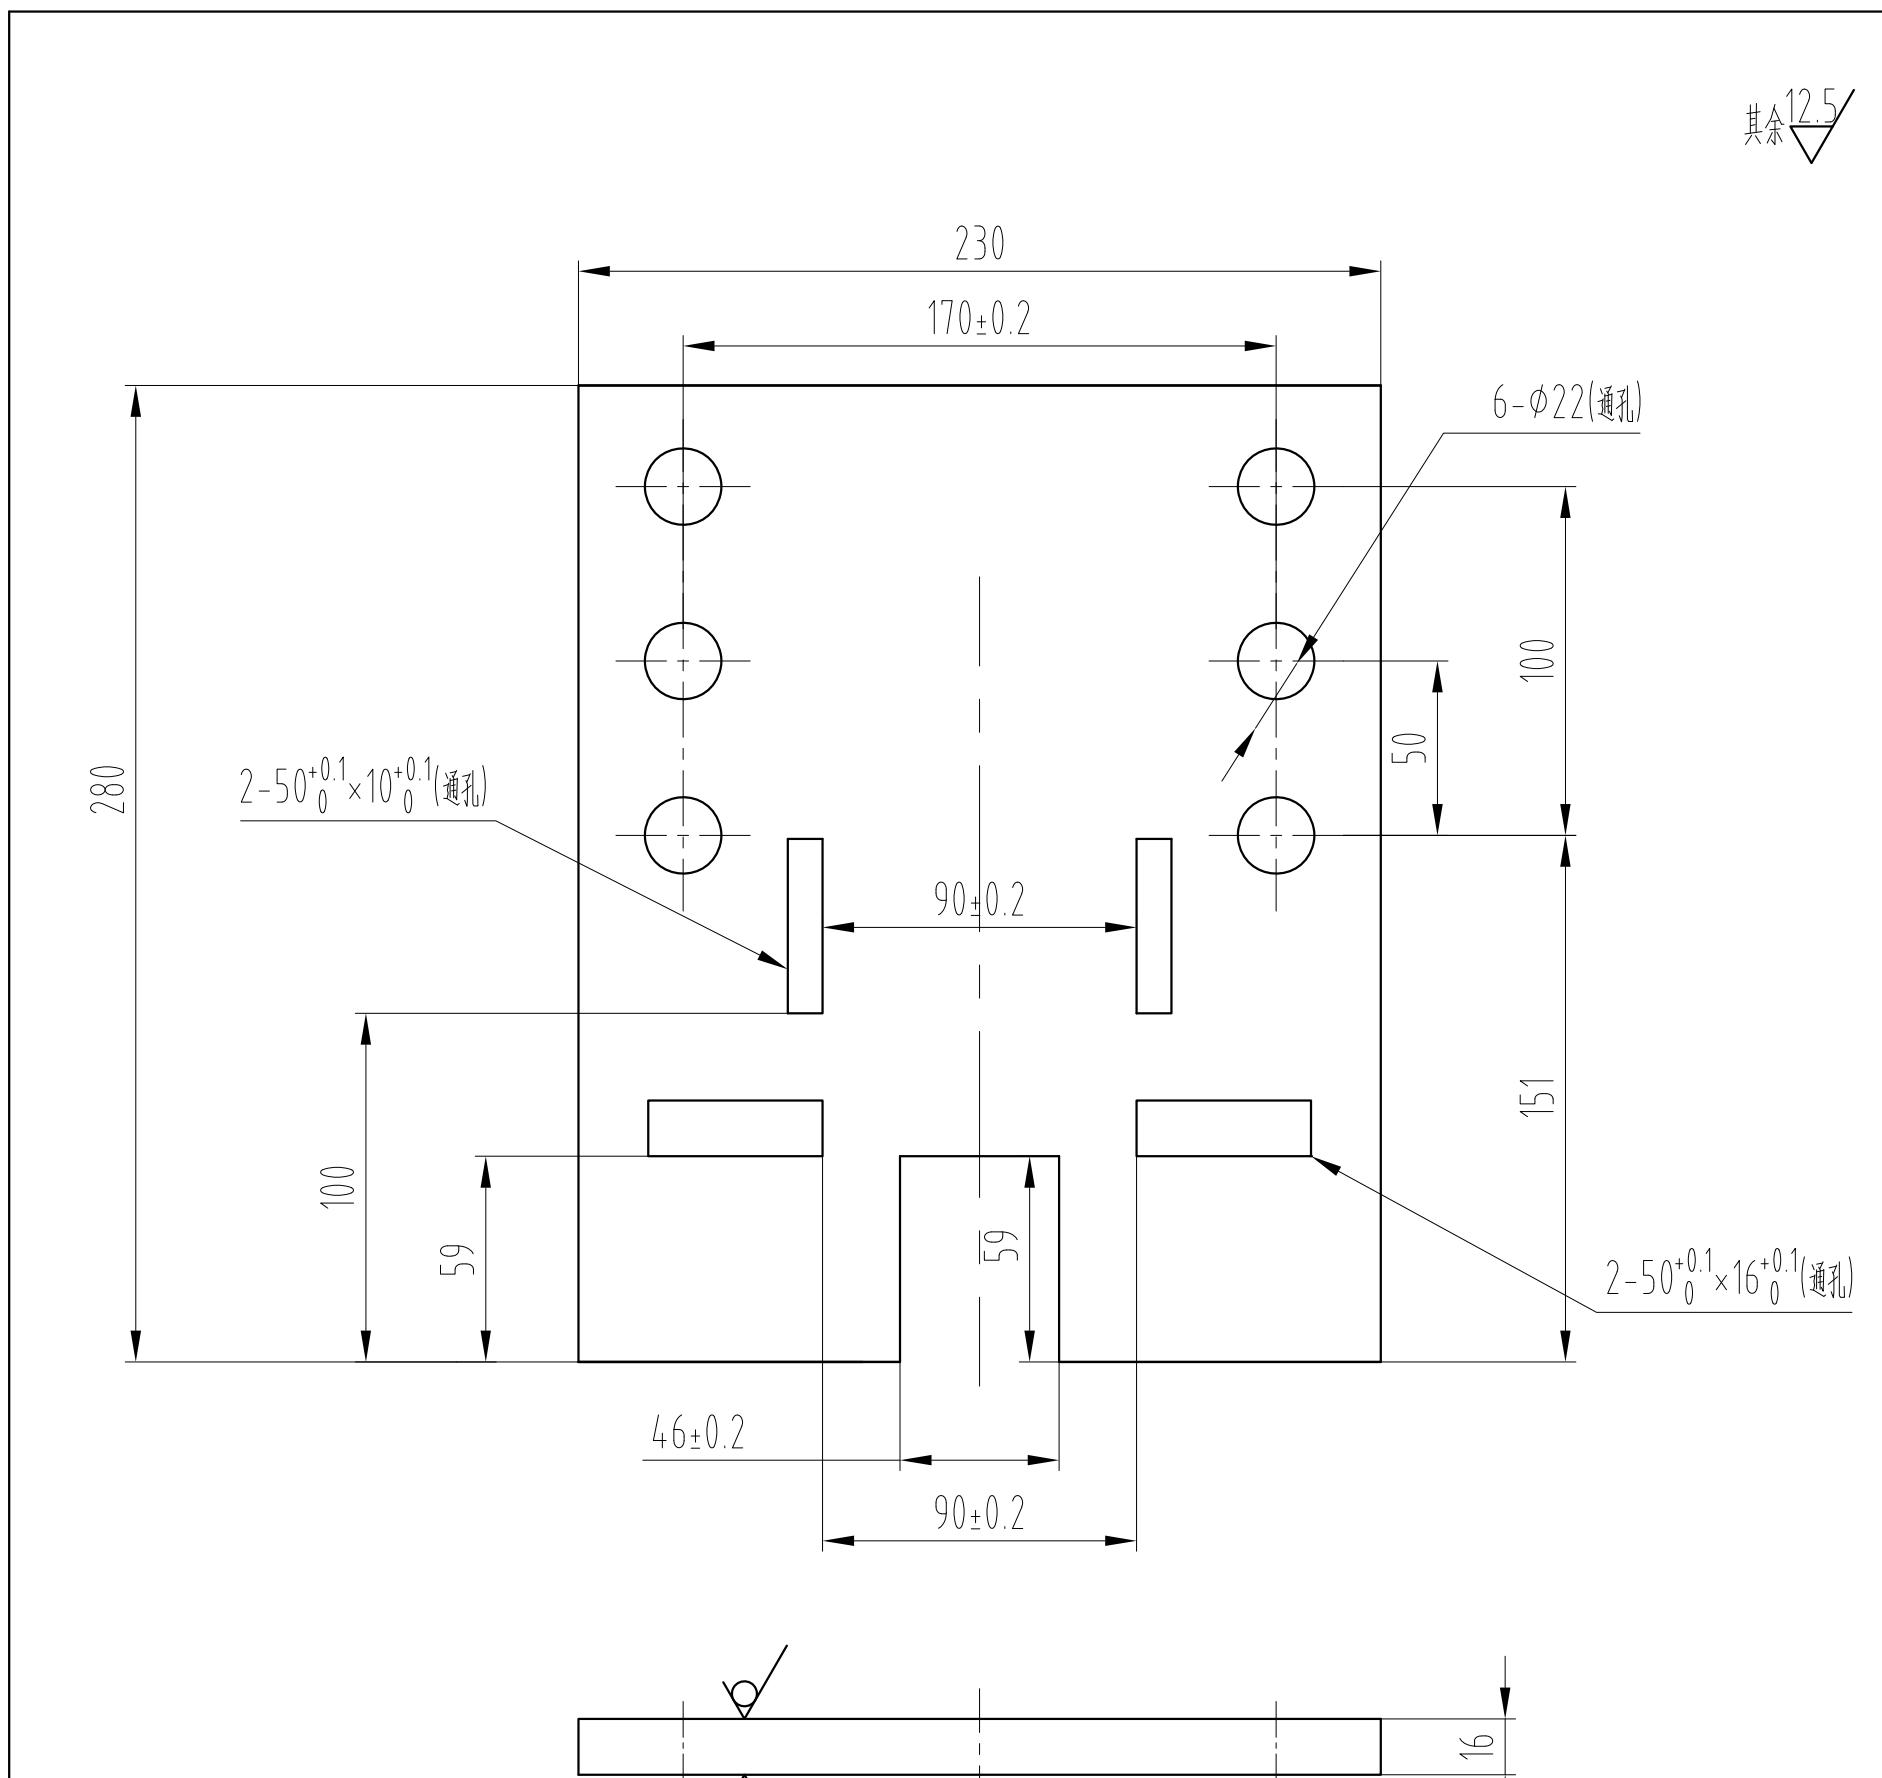

### 技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容			签名	年月日	
第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC		关键特性			钢板 16/Q235B		
设计		标准化			阶段标记	重量	比例
审核							1:3
工艺		批准			第 1 张	共 1 张	非标底板 适用 XOA2685ADQ005