
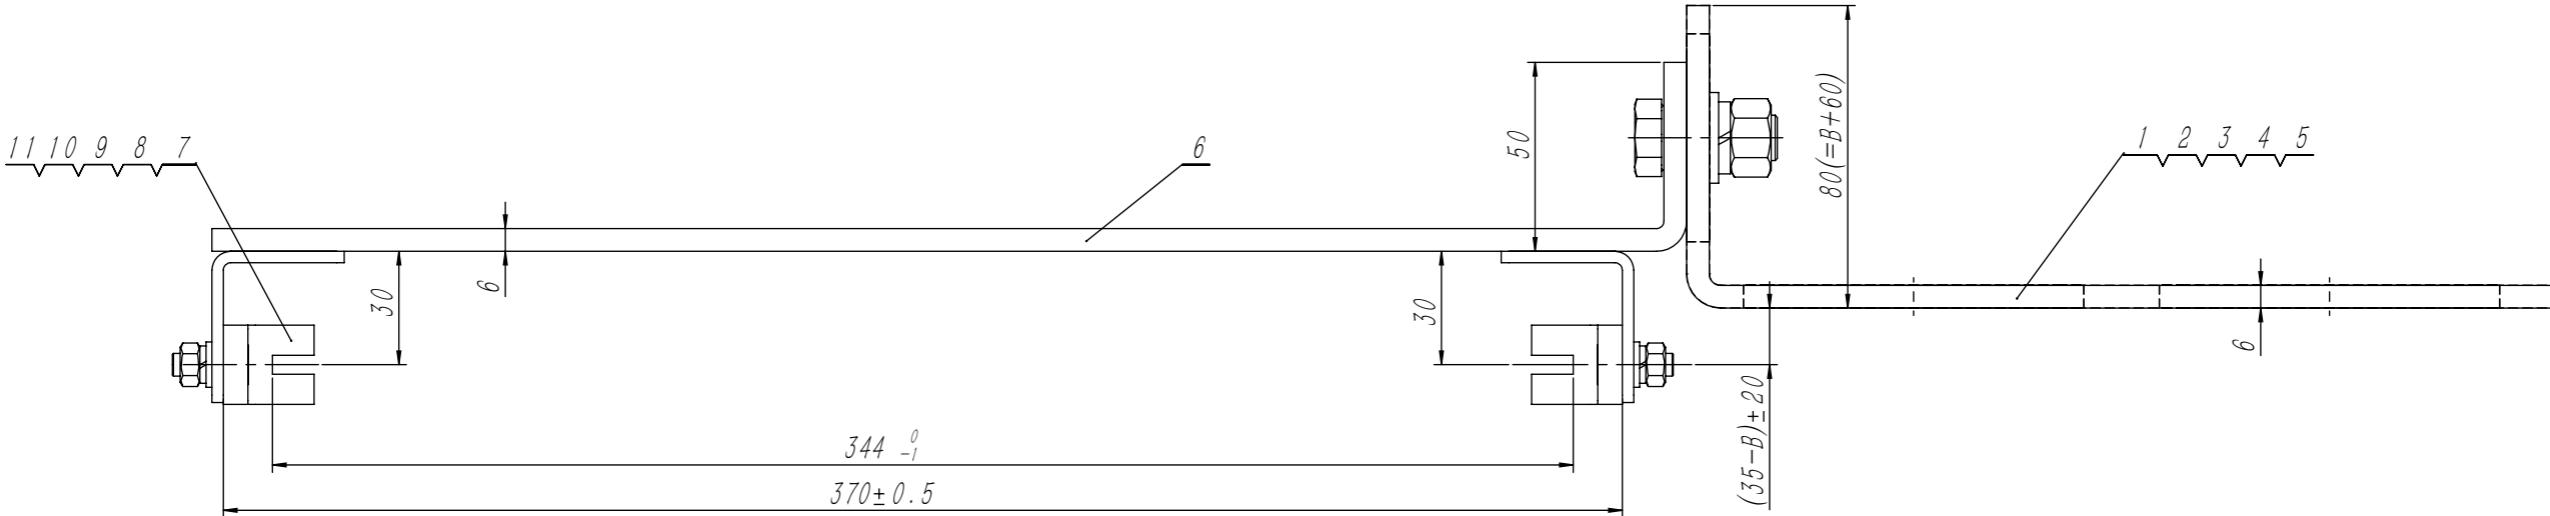


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| Z.X350A.2 | GB/T 1034-2008 | 线性尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| | | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±5' |

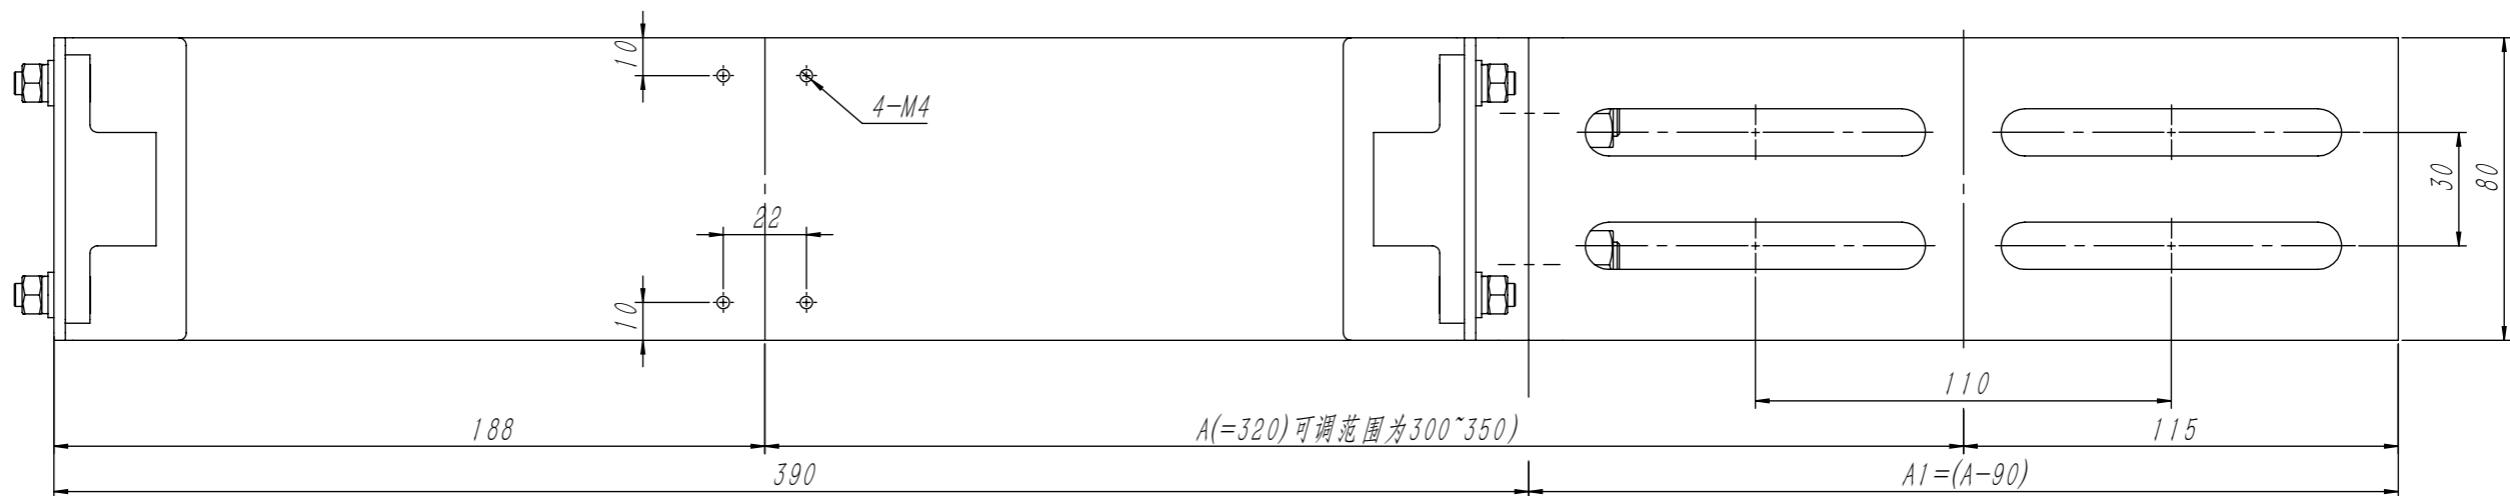

| 颜色 | 识别号 |
|-----------|-----|
| RAL5015蓝色 | L01 |
| RAL6005本色 | L02 |
| RAL7037灰色 | L03 |

技术说明

1. 本件按A=320mm, B=20状态确定绘制, 其余参数可按公式确定, 但参数A≥300, B≥0;
2. 本件可以根据实际组合调整。

| 序号 | 代号 | 名称 | | | 数量 | 材料说明 | 重量 | 总重 | 备注 | | |
|----|----------------|----------|-------|------|------|------|------|---------------|-----|----------|--|
| | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | |
| 3 | GB/T 97.1-1985 | 平垫圈12 | 2 | | | | 0.01 | 0.02 | | | |
| 2 | GB/T 5783-2000 | 螺栓M12×30 | 2 | | | | 0.04 | 0.08 | | | |
| 1 | 0X350A.2-1 | 固定安装板 | 1 | | | | 0.86 | 0.86 | | | |
| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料说明 | 重量 | 总重 | 备注 | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记 | | | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | | | | | | |
| 校对 | | | | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | 物料编号: | | | |
| 4 | GB/T 93-1987 | 弹性垫圈12 | 2 | | 3.63 | 7.26 | | 2.93 | 1:2 | 0X350A.2 | |
| 5 | GB/T 6170-2000 | 螺母M12 | 2 | | 0.02 | 0.04 | | | | | |
| 6 | 0X350A.2.1 | 连接支架 | 1 | | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 7 | 0X-450N | 尼龙靴衬 | 2 | 尼龙 | 0.02 | 0.04 | | | | | |
| 8 | GB/T 5783-2000 | 螺栓M6×16 | 4 | | 0.01 | 0.04 | | | | | |
| 9 | GB/T 97.1-1985 | 平垫6 | 4 | | 1.01 | 4.04 | | | | | |
| 10 | GB/T 93-1987 | 弹性垫圈6 | 4 | | 0.50 | 2 | | | | | |
| 11 | GB/T 6170-2000 | 螺母M6 | 4 | | 0.00 | 0 | | | | | |

限位支架

宁波奥德普电梯部件有限公司

0X350A.2

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
序号