

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

1Q88TX□

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

DBG=2163mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4-Φ18

匹配安全钳为
□X-188(A02)

732,580

90

(190)

(232)

4-Φ18

28

250

310

125

38,5

70

220

138

L1=DBG-270

90

64

110

导轨面距DBG(>=850)

4-Φ18

90

64

110

4-Φ18

型号

A

B

C

D

E

A01

205

205

110

90

64

A02

205

205

110

70

70

技术说明

1.本装置按匹配□X-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；

2.本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明；

3.本装置需将标准提拉杆需更换为□X188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。



11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
9	□X210BT.4	绳头连接件	1		0.31	0.31	
8	□X188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32	
7	□X188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
5		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
4	□X188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	□X188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9	
2	□X188DT.2	安全联动底座	1		31.96	31.96	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

1	□X188DT.1	安全联动底座	1		31.96	31.96		
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							66.96	1:5
审 核								
工 艺			批 准			共 张	第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

□X188DT

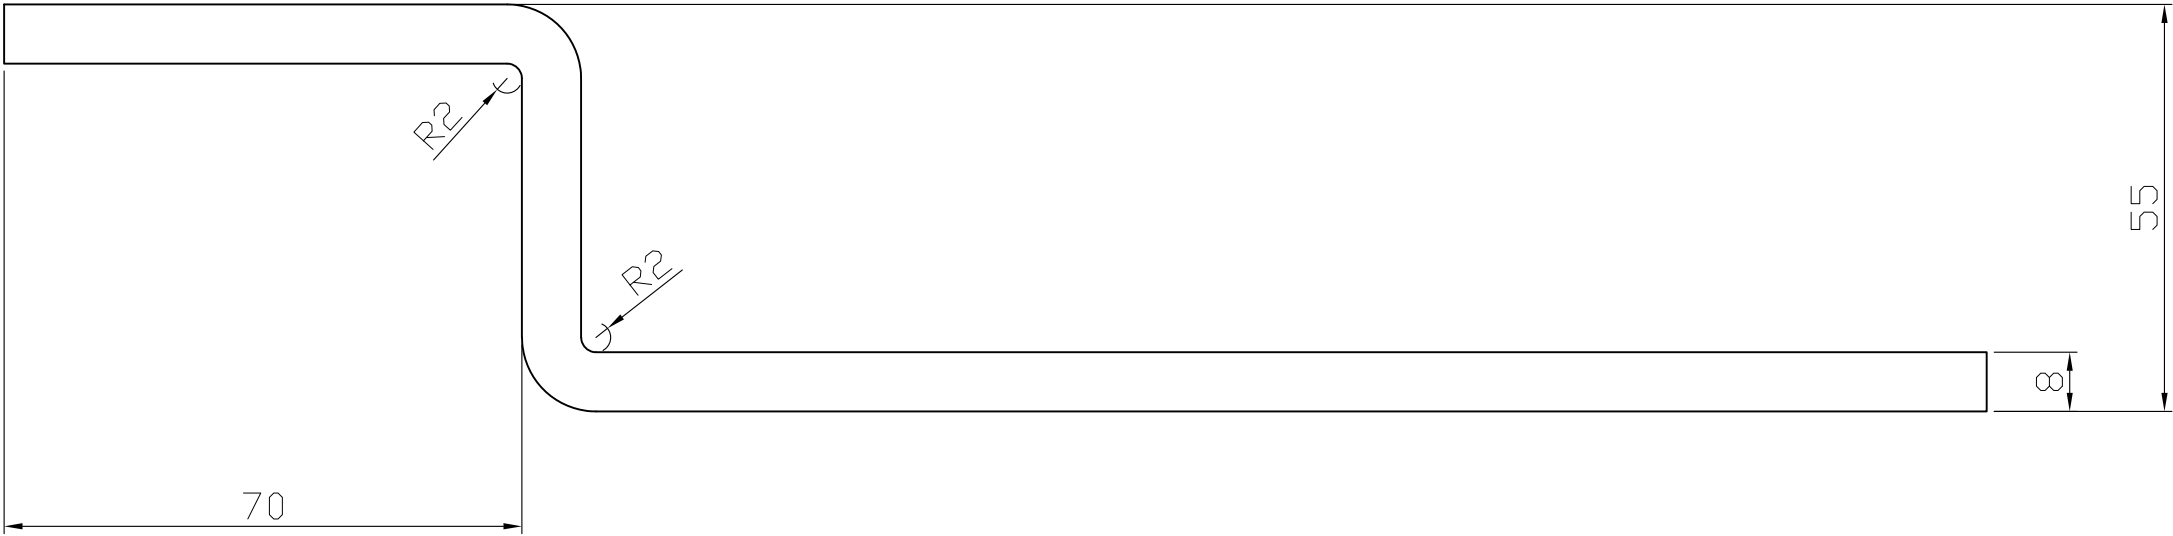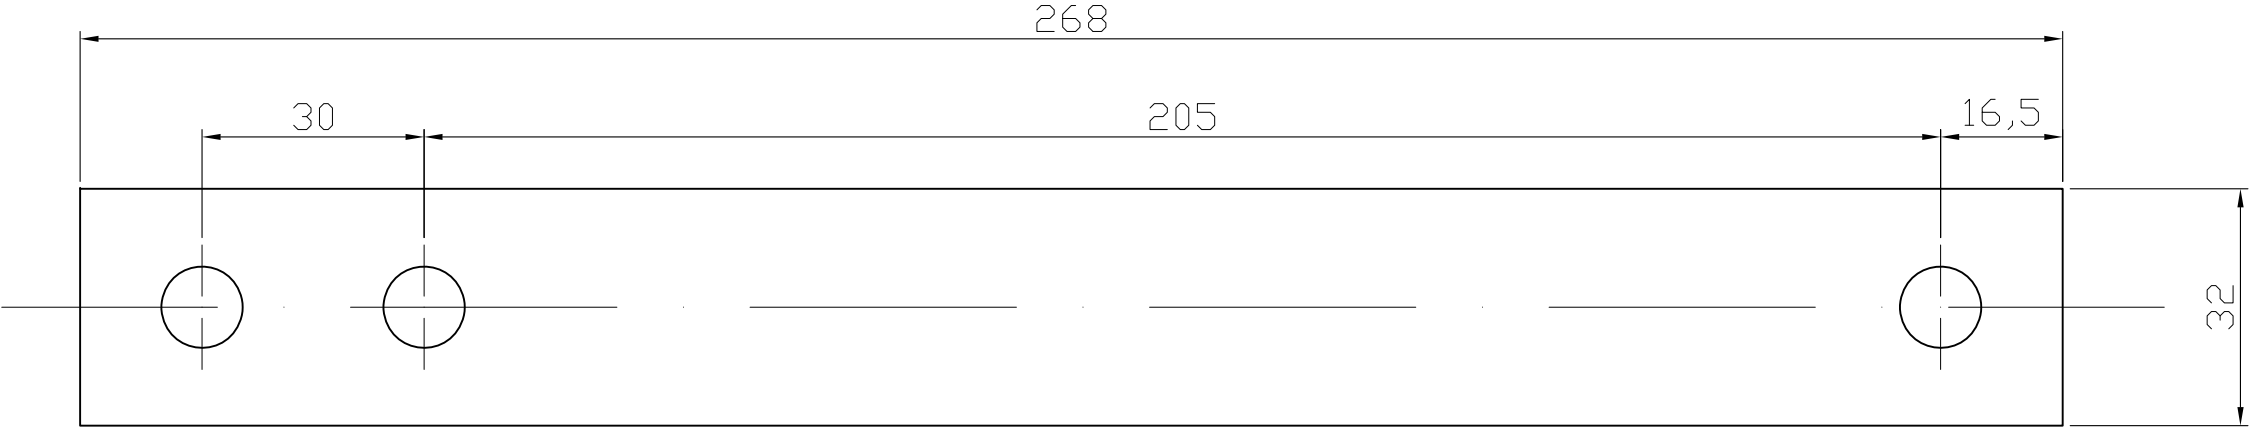

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 1、表面电镀白锌，厚度不得小于8μm。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						Q235A/8				支架
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	OX-188DT(fb)
									1:1	
审 核										
工 艺			批 准			共 张 第 页				