


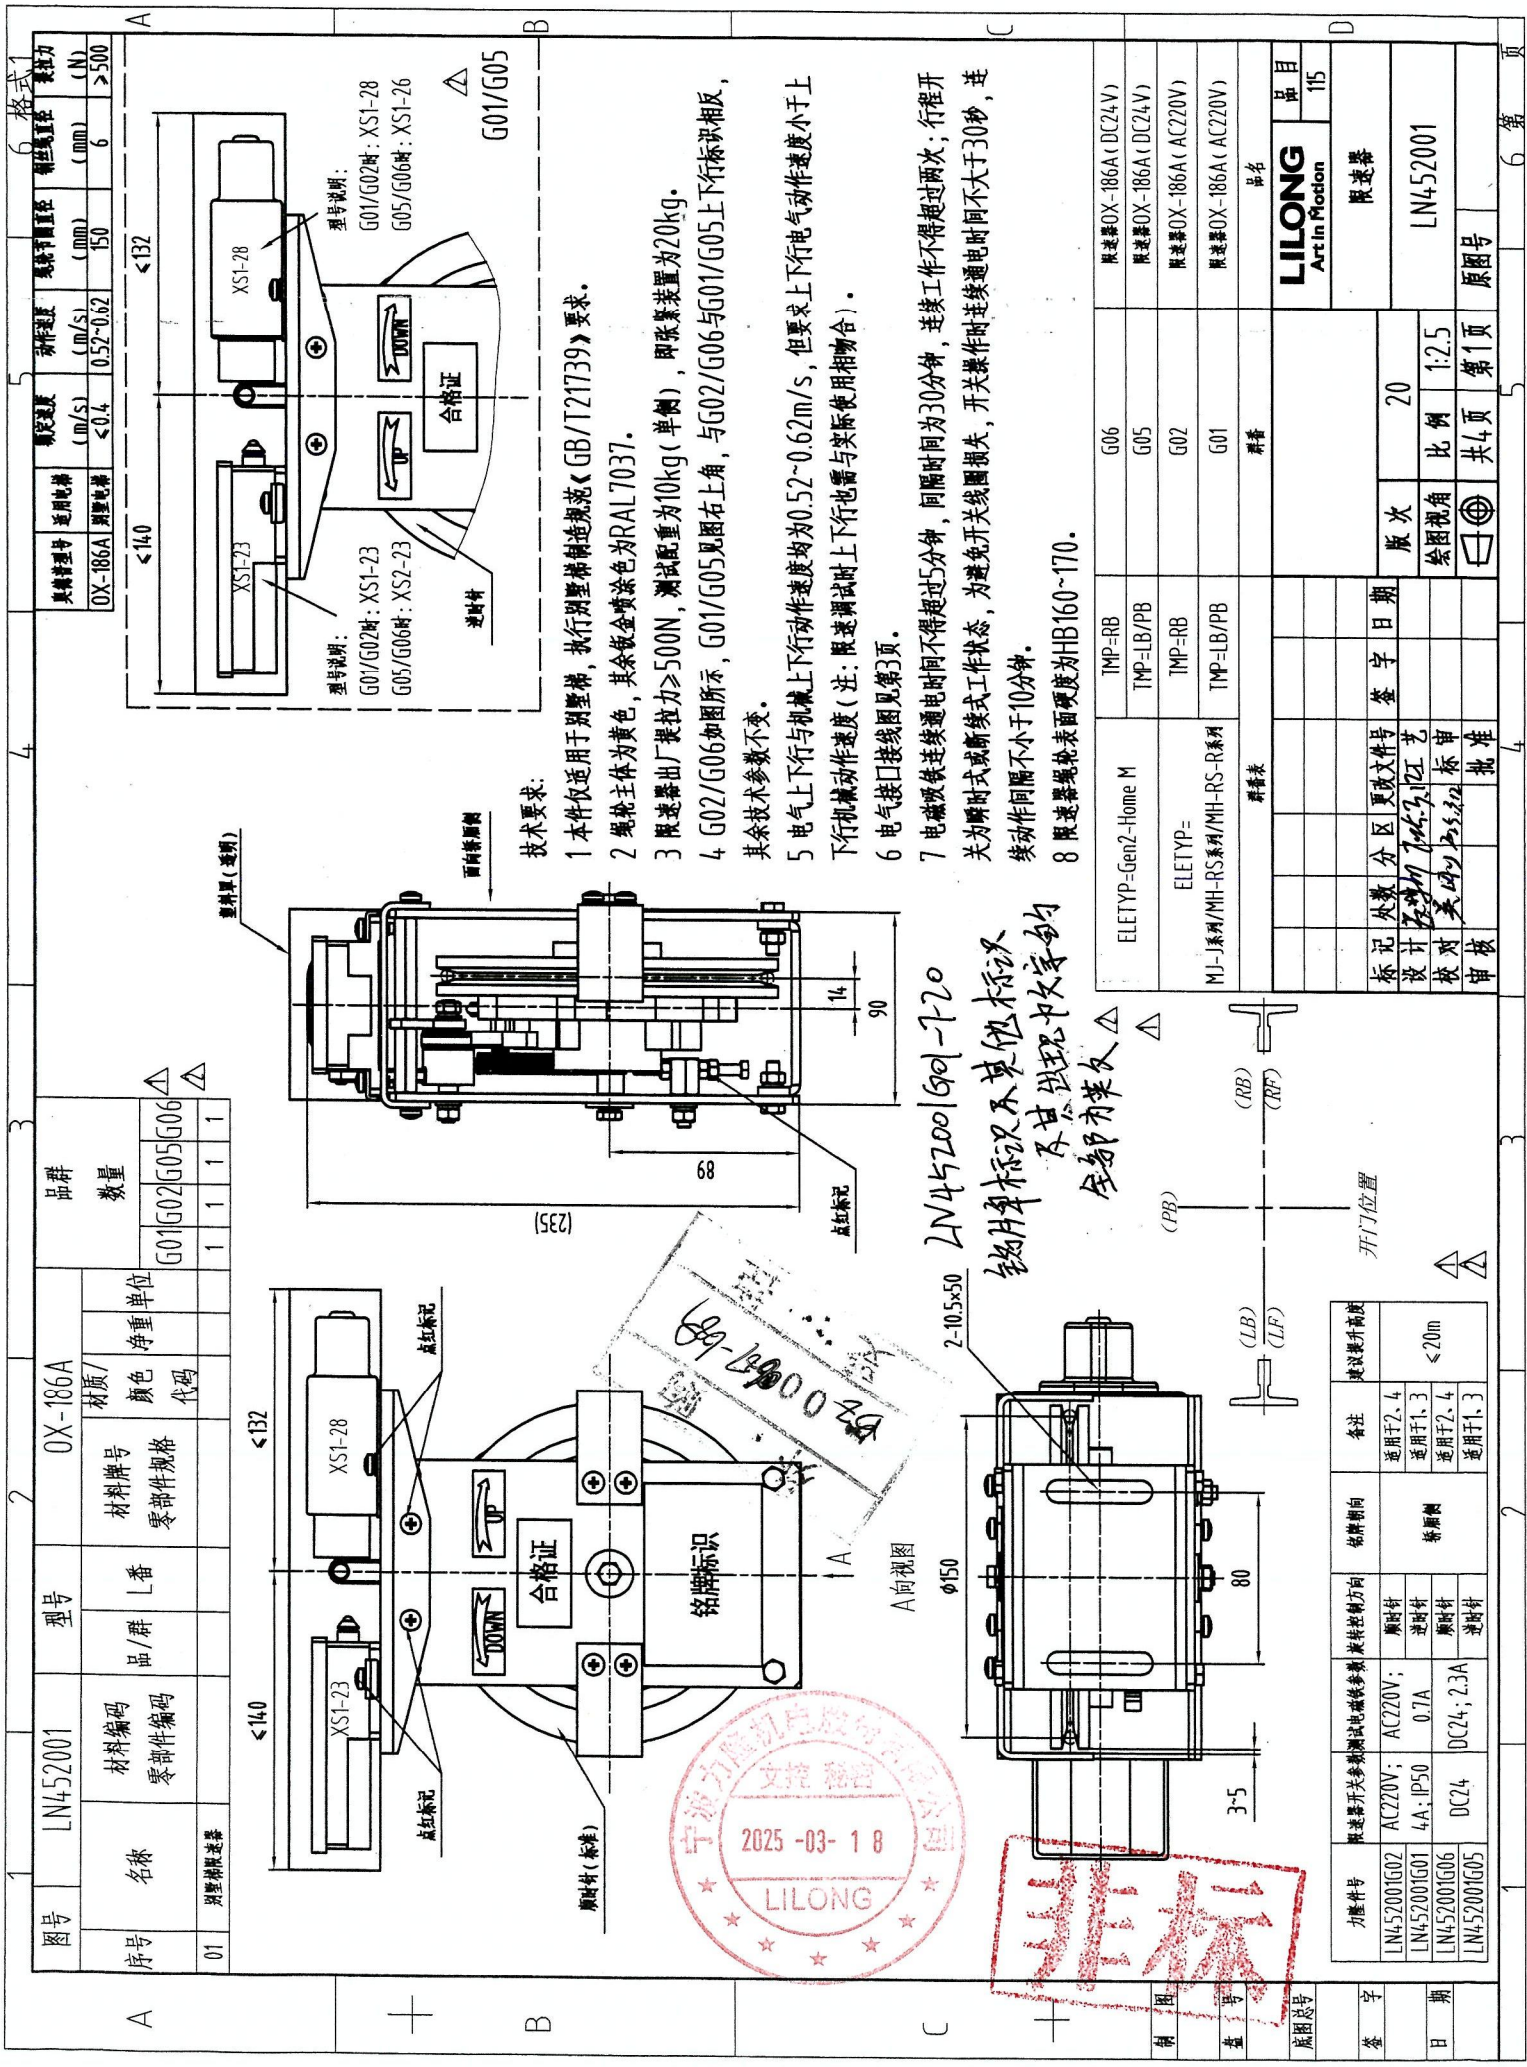


技术要求:

- 1 本件仅适用于别墅梯, 执行别墅梯制造规范《GB/T21739》要求。
- 2 绳轮主体为黄色, 其余钣金喷涂色为RAL 7037。
- 3 限速器出厂拉力 $\geq 500N$, 测试配重为 $10kg$ (单侧), 即张紧装置为 $20kg$ 。
- 4 G02/G06如图所示, G01/G05见图右上方, 与G02/G06与G01/G05上下行标识相反, 其余技术参数不变。
- 5 电气上下行与机械上下行动作速度均为 $0.52\sim 0.62m/s$, 但要求上下行电气动作速度小于上下行机械动作速度(注: 限速调试时上下行均需与实际使用相吻合)。
- 6 电气接口接线图见第3页。
- 7 电磁吸铁连续通电时间不得超过5分钟, 间隔时间为30分钟, 连续工作不得超过两次, 行程开关为瞬时式或断续式工作状态, 为避免开关线圈损失, 开关操作时连续通电时间不大于30秒, 连续动作间隔不小于10分钟。
- 8 限速器绳轮表面硬度为HB160~170。

ELETYP=Gen2-Home M		G06	限速器OX-186A (DC24V)
ELETYP=		G05	限速器OX-186A (DC24V)
MJ-J系列/MH-RS系列/MH-RS-R系列		G02	限速器OX-186A (AC220V)
		G01	限速器OX-186A (AC220V)
群番表		群番	品名
			LILONG Art in Motion
			品目 115
			限速器
			版次 20
			比例 1:2.5
			原图号 LN452001

标记	设计	校对	审核	批准	签字	日期
LN452001	张明	张明	张明	张明	张明	张明
设计	张明	张明	张明	张明	张明	张明
校对	张明	张明	张明	张明	张明	张明
审核	张明	张明	张明	张明	张明	张明
批准	张明	张明	张明	张明	张明	张明



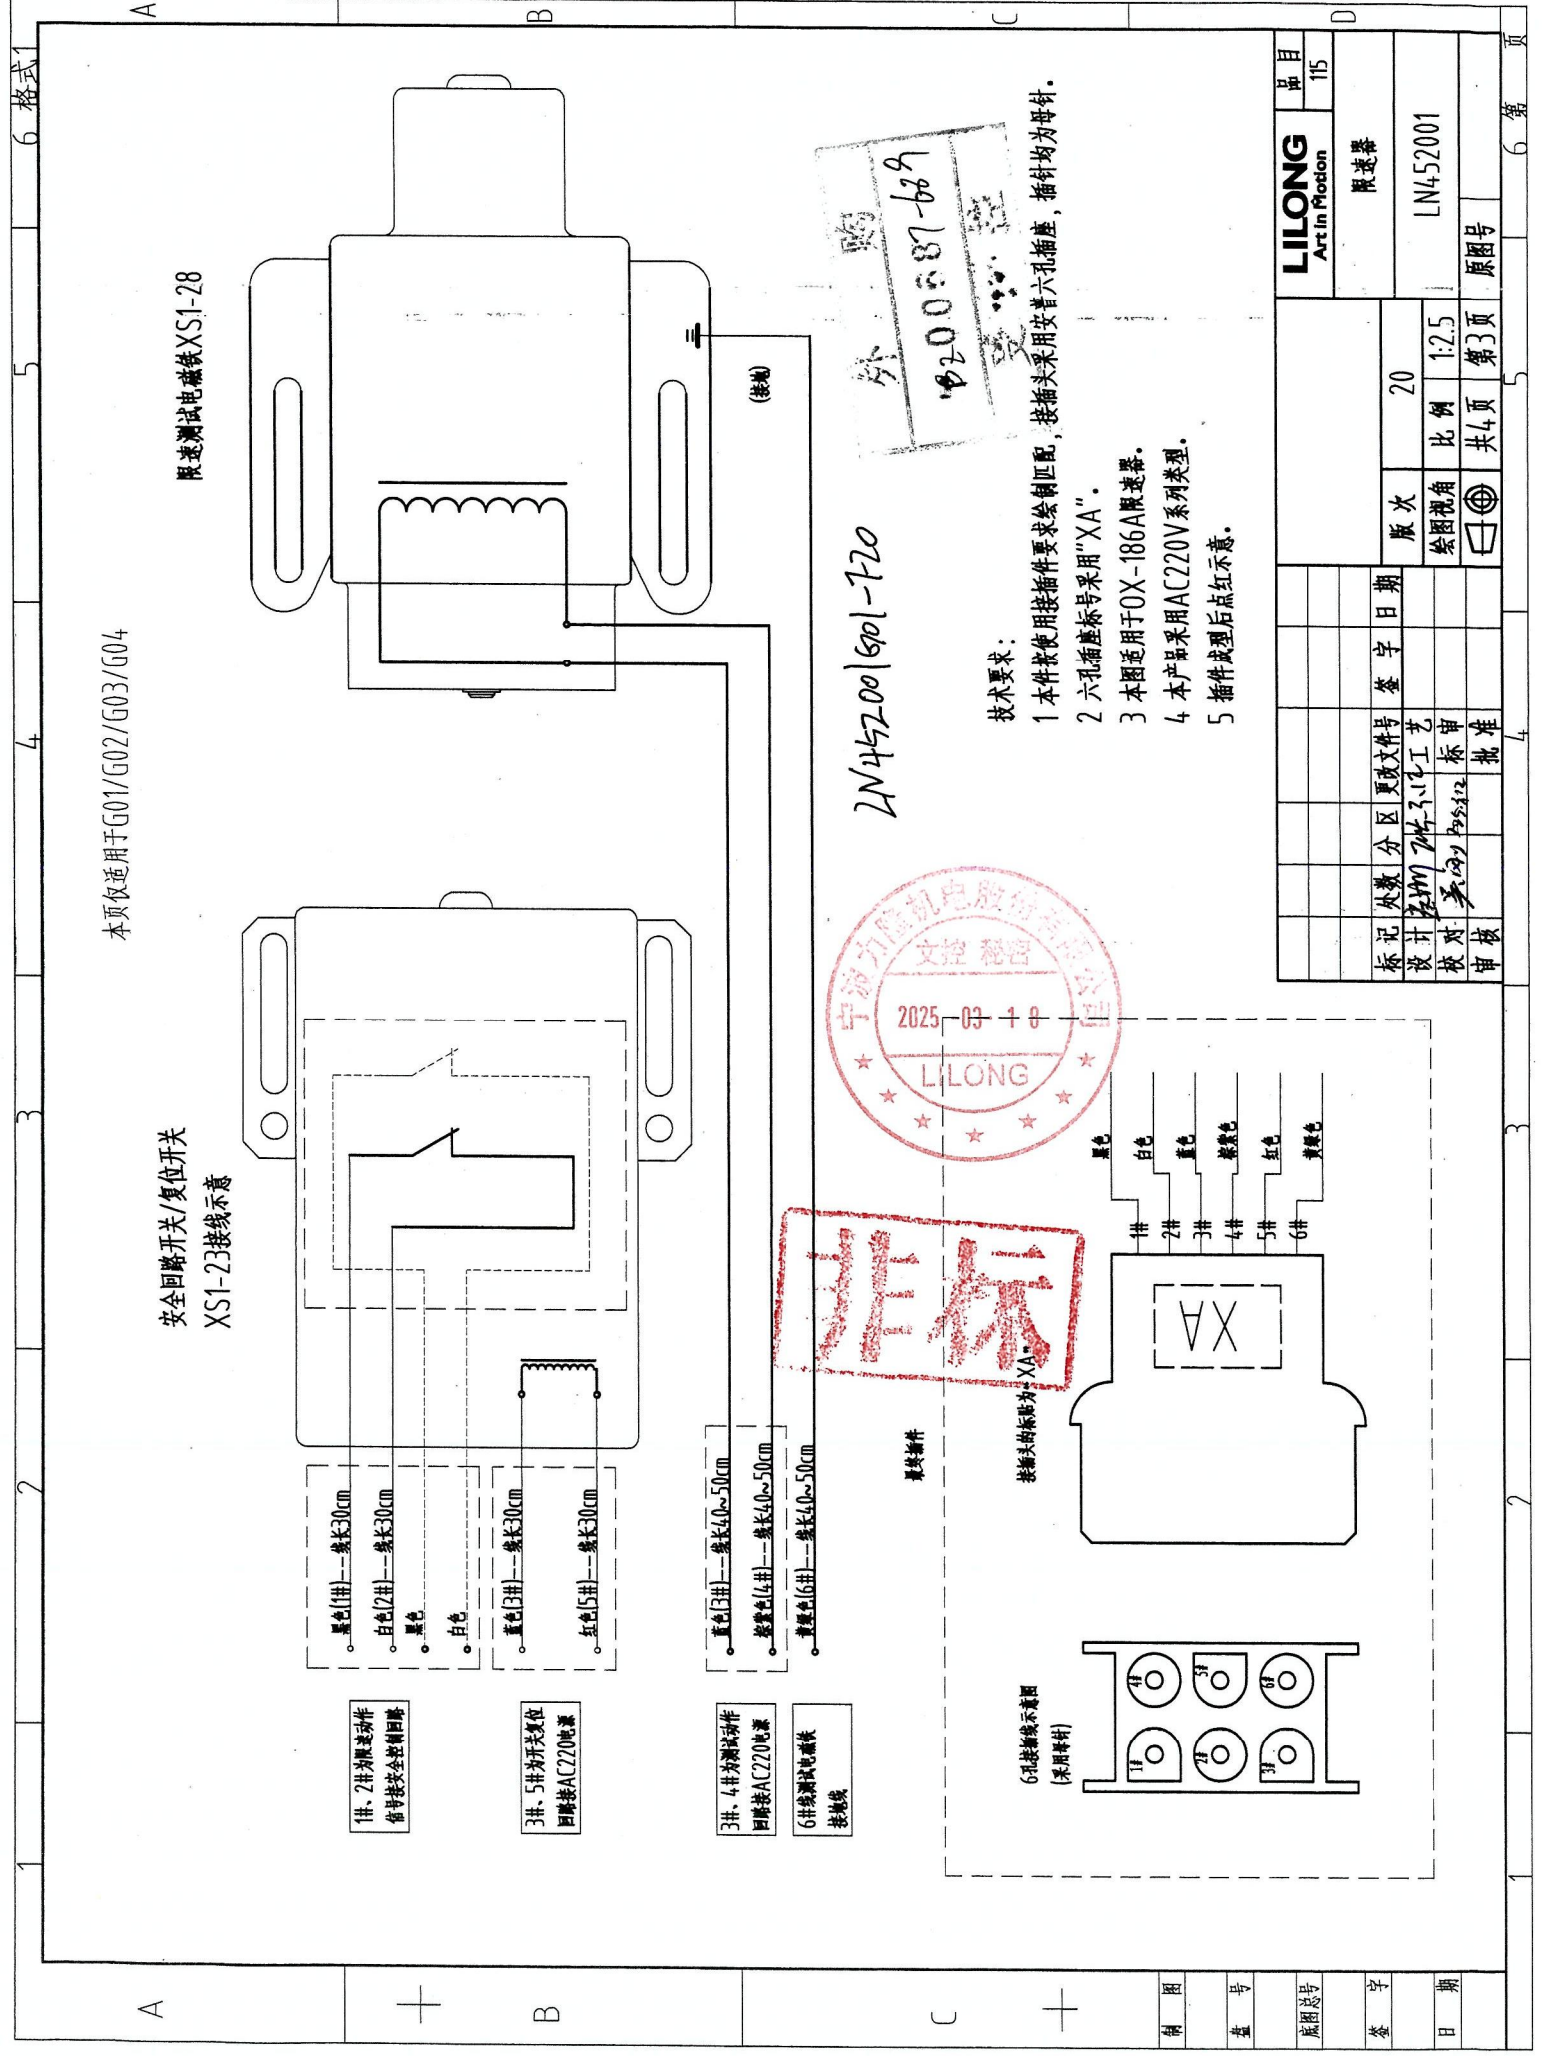

LILONG Art in Motion		品目	115
限速器		版次	20
LN452001		绘图视角	比例 1:2.5
原图号		共4页	第3页

