



图号		LN452001		型号		OX-186A			品群		
序号		名称		材料编码		品/群		L番		数量	
				零部件编码				材料牌号		净重	
								零部件规格		单位	
01		别墅梯限速器								G01G02	
										11	

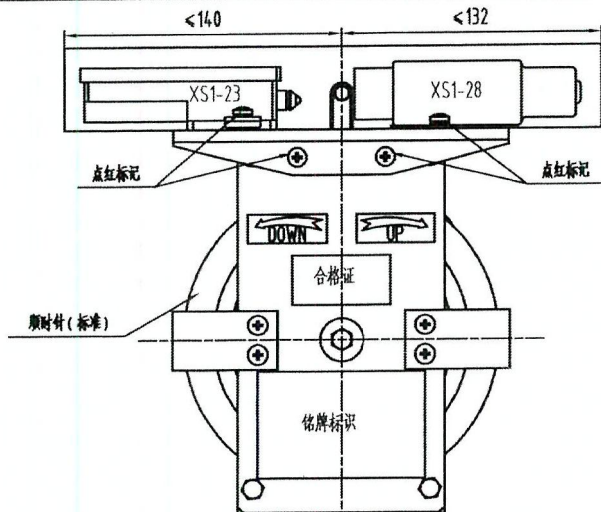

注: 铭牌满足国家出口标准
绳轮表面涂漆。(漆改漆)



另: 单独已清洗的
清洗剂。

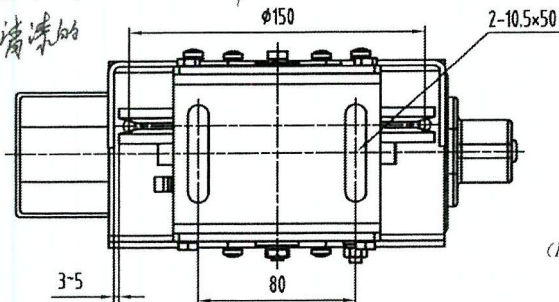

LN452001 G01-12

力能件号	限速器开关参数	测试电磁铁参数	旋转控制方向	铭牌朝向	备注	建议提升高度
LN452001G02	AC220V; 4A	AV220V; 0.7	顺时针	轿厢侧	适用于2、4	≤20m
LN452001G01	IP50	A	逆时针	轿厢侧	适用于1、3	

本页仅适用于G01/G02

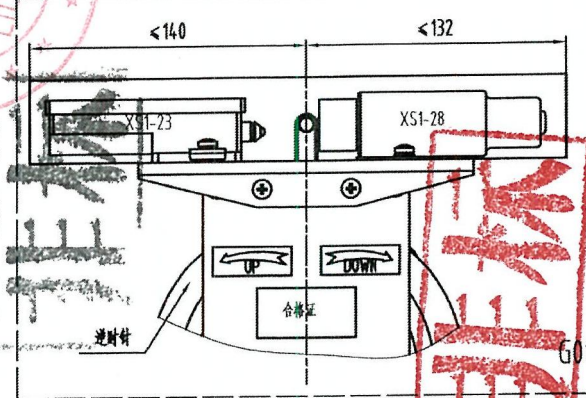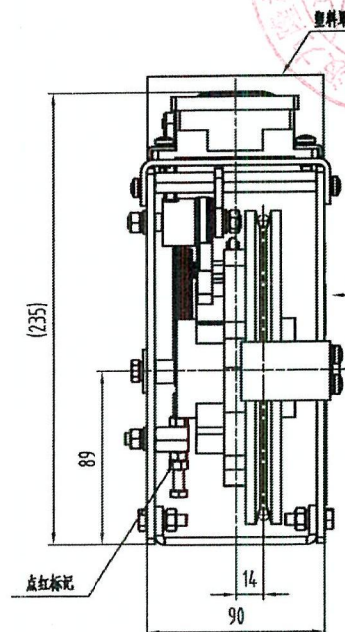

技术要求:

- 1 本件仅适用于别墅梯, 执行别墅梯制造规范《GB/T21739》要求。
- 2 绳轮主体为黄色, 其余镀金喷涂色为RAL7037。
- 3 限速器出厂提拉力 $\geq 500N$, 测试配重为10kg(单侧), 即张紧装置为20kg。
- 4 G02如图所示, G01见图右上角, 与G02上下行标识相反, 其余技术参数不变。
- 5 电气上下行与机械上下行动作速度均为0.52~0.62m/s, 但要求上下行电气动作速度小于上下行机械动作速度(注: 限速测试时上下行也需与实际使用相吻合)。
- 6 电气接口接线图见第3页。
- 7 电磁吸铁连续通电时间不得超过5分钟, 间隔时间为30分钟, 连续工作不得超过两次; 行程开关为瞬时式或断续式工作状态, 为避免开关线圈损坏, 开关操作时连续通电时间不大于30秒, 连续动作间隔不小于10分钟。
- 8 限速器绳轮表面硬度为HB160~170。

PB	G01	限速器OX-186A
RB	G02	限速器OX-186A
LB	G01	限速器OX-186A
群番表	群番	品名
升版		
△ 10	G23-427	沈龙康 2023.9.20
△ 2	G23-068	杨尧 2023.2.22
△ 2	G22-054	吕坤朋 2022.2.22
标记	处数	分区
设计	25.7	工艺
校对	25.7	标准
审核	25.7	批准
版次	25	
绘图视角	比例	1:2.5
共3页	第1页	原图号

LILONG Art in Motion

品目

115

限速器

LN452001

第 6 页

