


X067B06b23


10/10/10

1.6 7037

(1000002X0)

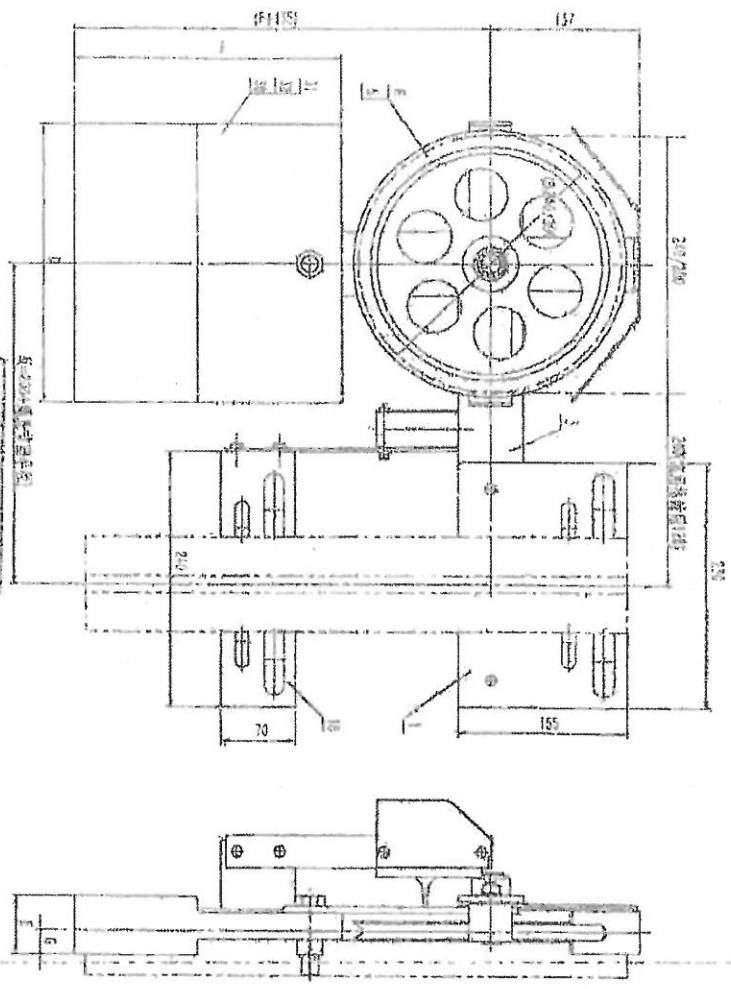

此大...
1. 检查...
2. 检查...
3. 检查...
4. 检查...
5. 检查...
6. 检查...
7. 检查...
8. 检查...
9. 检查...
10. 检查...

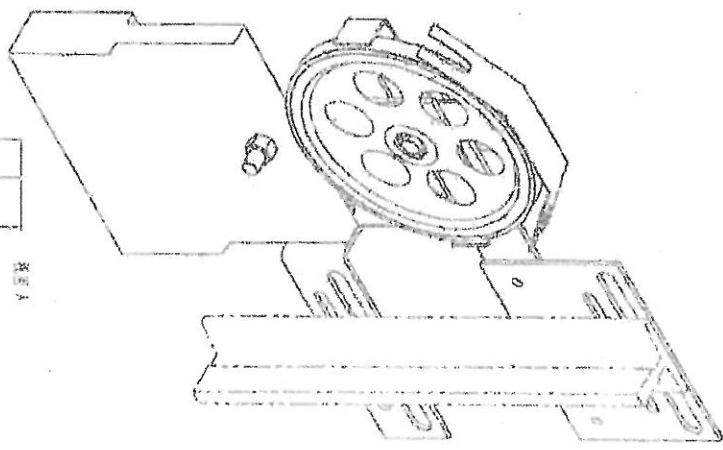


1000002X0
1000002X0
1000002X0
1000002X0
1000002X0
1000002X0
1000002X0
1000002X0
1000002X0
1000002X0

PS-X067B06b23-7505623

B05623

序号	规格	单位	数量	备注
1	Y041111S-40001	个	8	18
2	Y041111S-40002	个	8	18
3	Y041111S-40003	个	8	18
4	Y041111S-40004	个	8	18
5	Y041111S-40005	个	8	18
6	Y041111S-40006	个	8	18
7	Y041111S-40007	个	8	18
8	Y041111S-40008	个	8	18
9	Y041111S-40009	个	8	18
10	Y041111S-40010	个	8	18

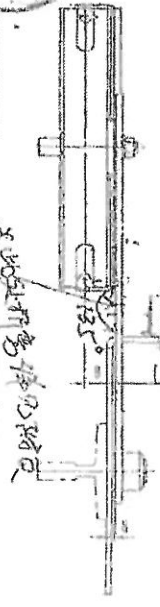

序号	规格	单位	数量	备注
1	Y041111S-40001	个	8	18
2	Y041111S-40002	个	8	18
3	Y041111S-40003	个	8	18
4	Y041111S-40004	个	8	18
5	Y041111S-40005	个	8	18
6	Y041111S-40006	个	8	18
7	Y041111S-40007	个	8	18
8	Y041111S-40008	个	8	18
9	Y041111S-40009	个	8	18
10	Y041111S-40010	个	8	18

0X300(XM1)

联泰装置(重矩式)

41

涨紧装置非标示意图


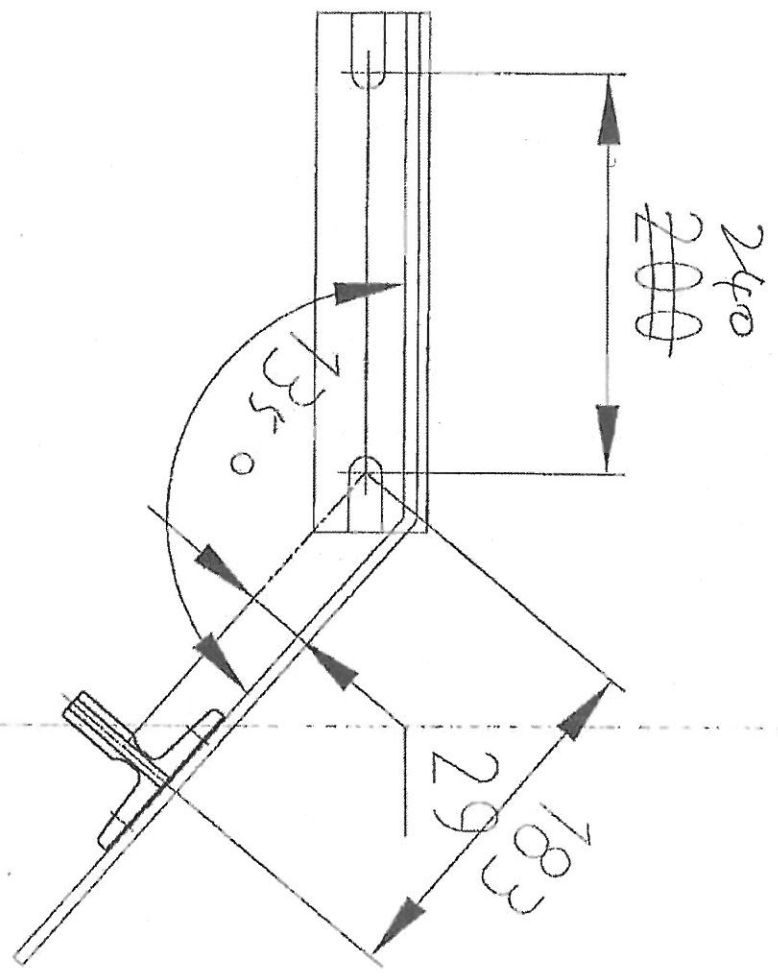



图 4-12

8000033
西園 P1-2 抽
2062 鐵釘 . 2040/98
抽 釘

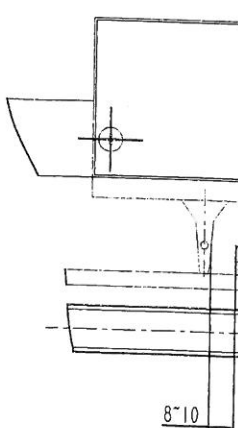

技术说明


1. 流程图
2. 图中尺寸可以适当地进行调整，常规可配尺寸有：290、365、405、420。
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用。
4. 本图配重示意图，可根据实际需要状态按表选用。

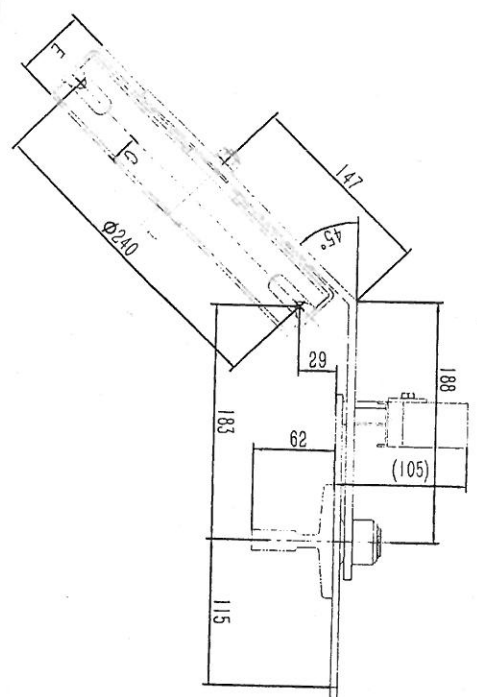

宁波奥德普电梯部件有限公司

设计	校对	审核	工艺
标准	文件更改号	分区	次数
标准	签名	年、月、日	
阶段标记	重量	比例	
	27.15	1.4	
共 1 张	第 1 张		

0.1	0.2	0.5	0.5	0.8	2	20
-----	-----	-----	-----	-----	---	----

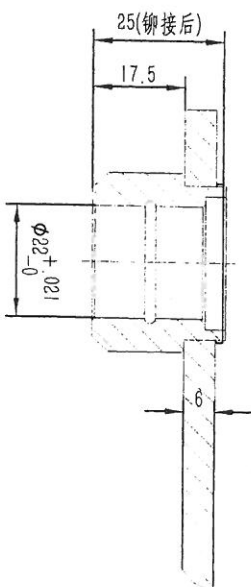

宁波奥德普电梯部件有限公司

宁波奥德普电液部件有限公司		摇杆组件	
OX300.2			