


技术说明:

- 1、产品组装后需接电测试触发器复位及触发性能，测试时拔掉插销；
- 2、触发杆需灵活，顺畅，需在轴套内涂抹少量黄油；
- 3、调整电磁推杆，确保尺寸D=45~50mm之间，保证左右件同步；
- 4、本件一套两件，左右对称各一，本图按左件绘制。

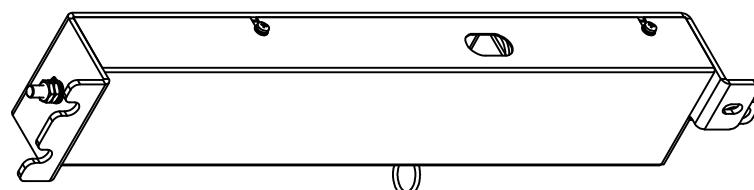

触发行程(mm)	触发力(N)
50	80~160

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
总装图									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例			
设计	周正	2021.11.22	标准化			1:2			
审核									
工艺			批准			共 2 张 第 2 页			

X191DC000